



Kommunale Wärmeplanung

Gemeinde Birkenwerder

Auftraggeber: Gemeinde Birkenwerder
Hauptstr. 34
16457 Birkenwerder



Auftragnehmer: MaxSolar GmbH
Bahnhofplatz 2a
83278 Traunstein



Autoren: Daniela Rutz
Alexander Steber
Florian Heindl

Stand: 10.11.2025

Version: 1.0

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Hinweis zur Sprache: Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird im Bericht die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Diese Sprachform ist geschlechtsneutral zu verstehen und schließt alle Geschlechter gleichermaßen ein.

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Datenerhebung.....	2
2.1	Datenschutz	2
2.2	Datengrundlage und Methodik.....	2
3	Bestandsanalyse	3
3.1	Beschreibung der Gemeindestruktur	3
3.2	Gebäude- und Siedlungsstruktur	4
3.2.1	Hauptnutzungsarten.....	4
3.2.2	Baualtersklassen der Gebäude	5
3.2.3	Baualtersklassen nach Sektoren	6
3.3	Analyse der Energieinfrastruktur	7
3.3.1	Leitungsgebundene Infrastruktur	7
3.3.2	Energieerzeugungsanlagen	11
3.3.3	Sonstige Energieinfrastruktur	12
3.4	Energie- und Treibhausgasbilanz	12
3.4.1	Versorgungsart.....	12
3.4.2	Wärmebedarf.....	14
3.4.3	Wärmeverbrauchsichte	16
3.4.4	Energie- und Treibhausgas Gesamtbilanz.....	17
3.4.5	Treibhausgasemissionen durch Wärmeversorgung	18
3.5	Eignungsprüfung Fernwärmeversorgung	19
4	Potenzialanalyse	22
4.1	Wärmeenergieeinsparung	22
4.2	Potenzial zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien	25
4.2.1	Photovoltaikanlagen auf Freiflächen	25
4.2.2	Photovoltaikanlagen auf Dachflächen	25
4.2.3	Windenergieanlagen	27
4.3	Potenzial zur Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien	29
4.3.1	Tiefe Geothermie.....	29
4.3.2	Oberflächennahe Geothermie.....	31
4.3.3	Solarthermie auf Dachflächen	33
4.3.4	Feste Biomasse	34

4.3.5	Abwasserwärme	37
4.3.6	Umweltwärme – Oberflächengewässer	37
4.4	Nutzung unvermeidbarer Abwärme	38
4.5	Potenzial zur zentralen Wärmespeicherung	38
4.6	Wasserstoff, Biomethan und synthetische Gase	39
5	Zielszenario	40
5.1	Vollkostenvergleich	41
5.2	Einteilung in Eignungsgebiete	46
5.2.1	Eignungsbeurteilung Wasserstoffnetz	47
5.2.2	Eignungsbeurteilung Wärmenetz	49
5.2.3	Eignungsbeurteilung Dezentrale Versorgung	50
5.2.4	Eignungsbeurteilung Biomethannetz	51
5.3	Maßgebliches Szenario	52
5.3.1	Sensitivitätsanalyse zum Einfluss des Fernwärme-Mischpreises	53
5.3.2	Energie- und Treibhausgasbilanz	55
5.3.3	Emissionseinsparung	62
5.4	Kurzprüfung der Fernwärme Potenzialgebiete	63
5.4.1	Potenzialgebiet Birkenwerder – Quartier 1: Zentrum	64
5.4.2	Potenzialgebiet Birkenwerder – Quartier 2: Klinik	66
5.4.3	Potenzialgebiet Birkenwerder – Bergfelder Str.	67
5.4.4	Potenzialgebiet Birkenwerder- Gewerbegebiet	68
6	Umsetzungsstrategie und Maßnahmenkatalog	69
6.1	Maßnahmen Wärmenetz	70
6.1.1	Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1	70
6.1.2	Interessensabfrage Fernwärmeanschluss	71
6.2	Maßnahmen dezentrale Versorgung	72
6.2.1	Informationsveranstaltung zur Energieberatung	72
6.2.2	Bildung von Facharbeitsgruppen oder eines Klimaschutz-Netzwerks	74
6.3	Maßnahme Wasserstoffversorgung	75
6.4	Maßnahme Biomethanversorgung	77
6.5	Maßnahmen zur Potenzialnutzung	78
6.5.1	Machbarkeitsprüfung Flussthermie	78
6.5.2	Machbarkeitsprüfung Abwasserwärme	79

6.6	Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit	80
6.7	Ablaufpläne Maßnahmen	81
6.7.1	Umsetzung Wärmenetze	81
7	Prozessübergreifende Elemente der kommunalen Wärmeplanung	82
7.1	Kommunikationsstrategie	82
7.2	Verstetigungsstrategie	84
7.3	Controlling-Konzept	87
7.3.1	„Top Down“: Erhebung übergeordneter Daten	87
7.3.2	„Bottom up“: Evaluierung von Einzelmaßnahmen	89
8	Fazit	90
9	Ausblick – Fortschreibung Wärmeplan	91
10	Quellenverzeichnis	XII
11	Anhang	XV
11.1	Anhang 1: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Bestandsszenario 2024	XV
11.2	Anhang 2: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Zielszenario 1 2045	XVII
11.3	Anhang 3: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Zielszenario 2 2045	XIX

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Geografische Lage Birkenwerder [Q:2]	3
Abbildung 2: Hauptnutzungsarten nach Sektoren [Q:1]	4
Abbildung 3: Sektoren im Betrachtungsgebiet Birkenwerder [Q:1]	4
Abbildung 4: Gebäude nach Baualtersklassen [Q:1]	5
Abbildung 5: Baualtersklassen im Betrachtungsgebiet Birkenwerder [Q:1]	5
Abbildung 6: Baualtersklassen nach Sektoren [Q:1]	6
Abbildung 7: Erdgasnetz Birkenwerder [Q:1] [Q:50]	8
Abbildung 8: Verteil- und Übertragungsnetz, Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene [Q:2]	9
Abbildung 9: Trassenverlauf der Netzausbaus zwischen Neuenhagen und Wustermark [Q:51]	10
Abbildung 10: Vorhandene Energieerzeugungsanlagen [Q: 2]	11
Abbildung 11: Wärmeversorgungsart Birkenwerder [Q:1] [Q:8]	13
Abbildung 12: Wärmebedarf auf Baublockebene [Q:1]	14
Abbildung 13: Wärmebedarf pro Hektar [Q:1]	15
Abbildung 14: Wärmeverbrauchsichte auf Baublockebene [Q:1]	16
Abbildung 15: Endenergieverbrauch [Tsd. MWh] und Emissionen [Tsd. Tonnen CO ₂] je Sektor [Q:1]	17
Abbildung 16: Gebäude nach Energieträger und Wärmeerzeuger [Anzahl] [Q:1]	17
Abbildung 17 - Endenergieverbrauch nach Energieträger und Wärmeerzeuger [GWh] [Q:1]	18
Abbildung 18: Treibhausgasemissionen Birkenwerder [Q:1]	18
Abbildung 19: Wärmelinienichte auf Straßenzugebene [Q:1]	19
Abbildung 20: Wärmelinienichte auf Baublockebene im Überblick [Q:1]	20
Abbildung 21: Gebiete mit geringer Fernwärmenetzeignung [Q:1]	20
Abbildung 22: Gebiete mit mittlerer Fernwärmenetzeignung [Q:1]	21
Abbildung 23: Gebiete mit hoher Fernwärmenetzeignung [Q:1]	21
Abbildung 24: Reduktion des Wärmeenergiebedarfs durch Bestandssanierung [Q:1]	23
Abbildung 25: Gesamtsanierungspotenzial [Q:1]	24
Abbildung 26: Ausschnitt aus der Potenzialanalyse zum Dachflächen-PV-Potenzial [Q:1] [Q:2]	26
Abbildung 27: Kartographische Darstellung der geplanten Windvorranggebiete in der Umgebung von Birkenwerder [Q:53]	28
Abbildung 28: Technische Potenzialflächen Windenergie [Q:1]	28

Abbildung 29: Hydrothermale und Petrothermale Ressourcen	30
Abbildung 30: Norddeutsches Becken als Potenzialgebiet zur hydrothermischen Wärmegewinnung [Q:24]	30
Abbildung 31: Standortbewertung für Erdwärmekollektoren [Q:12].....	32
Abbildung 32: Wasserschutzgebiete im Rahmen der Potenzialanalyse von Erdwärmesonden [Q:12]	32
Abbildung 33: Ausschnitt aus der Potenzialanalyse zum Solarthermie-Potenzial [Q:1] [Q:2].....	33
Abbildung 34: Übersicht zur Datenlage der Baumart aus der Bundeswaldinventur [Q:1].....	35
Abbildung 35: Biomasseanteil aus Laubbäumen [Q:1]	36
Abbildung 36: Biomasseanteil aus Nadelbäumen [Q:1]	36
Abbildung 37: Biomethan-Konzept der GASAG AG [eigene Darstellung auf Basis [Q:50]].....	39
Abbildung 38: Methodik zur Einteilung in Eignungsgebiete [Q:3]	47
Abbildung 39: Eignungsbeurteilung Wasserstoffnetz (Szenario 1) [Q:1]	48
Abbildung 40: Eignungsbewertung Wärmenetz (Szenario 1) [Q:1]	49
Abbildung 41: Eignungsbewertung Wärmenetz (Szenario 2) [Q:1]	50
Abbildung 42: Eignungsbewertung Dezentrale Versorgung (Szenario 1) [Q:1]	50
Abbildung 43: Eignungsbewertung Dezentrale Versorgung (Szenario 2) [Q:1]	51
Abbildung 44: Eignungsbewertung Biomethanversorgung (Szenario 2)	51
Abbildung 45: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 1) [Q:1].....	52
Abbildung 46: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 2) [Q:1].....	53
Abbildung 47: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 1) im Rahmen der Sensitivitätsanalyse [Q:1]	54
Abbildung 48: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 2) im Rahmen der Sensitivitätsanalyse [Q:1]	55
Abbildung 49: Endenergieverbrauch [GWh/a] nach Technologien und Sektoren in den untersuchten Szenarien [Q:1] ...	56
Abbildung 50: Emissionen [Tsd. t _{CO2}] nach Technologien und Sektoren in den untersuchten Szenarien [Q:1]	56
Abbildung 51: Gebäudeversorgung in den untersuchten Szenarien [Q:1]	57
Abbildung 52: Endenergieverbrauch in den untersuchten Szenarien [Q:1].....	57
Abbildung 53: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [Anzahl] [Q:1]	58
Abbildung 54: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [MWh]	59
Abbildung 55: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [t _{CO2}] [Q:1]	60
Abbildung 56: Emissionseinsparung im Szenario 1 [Q:1]	62
Abbildung 57: Emissionseinsparung im Szenario 2 [Q:2]	62
Abbildung 58: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Zentrum [Q:1][Q:3].....	64
Abbildung 59: Quartier 0 als erste Ausbaustufe zum Quartier 1	65

<i>Abbildung 60: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Klinik [Q:1][Q:3].....</i>	<i>66</i>
<i>Abbildung 61: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Bergfelder Str. [Q:1][Q:3].....</i>	<i>67</i>
<i>Abbildung 62: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Gewerbegebiet [Q:1][Q:3]</i>	<i>68</i>
<i>Abbildung 63: Zeitplan zur Klimaneutralität in beiden Szenarien [Q:3]</i>	<i>69</i>
<i>Abbildung 64: Ablaufplan Maßnahme Wärmenetz [Q:3]</i>	<i>81</i>
<i>Abbildung 65: Ablaufplan mit Maßnahmen zur Potenzialnutzung [Q:3].....</i>	<i>81</i>
<i>Abbildung 66: Beteiligungsstufen Akteure.....</i>	<i>83</i>
<i>Abbildung 67: Darstellung eines PDCA-Zyklus (d.h. Demingkreis oder Shewhart-Zyklus).....</i>	<i>87</i>

TABELLENVERZEICHNIS

<i>Tabelle 1: Baualtersklassen nach Sektoren [Q:1]</i>	6
<i>Tabelle 2: Übersicht zum Gasnetz [Q:50]</i>	7
<i>Tabelle 3: Übersicht Stromnetzbetreiber [Q:2]</i>	9
<i>Tabelle 4: Netzentwicklungsplan Übertragungsnetz [Q:51]</i>	10
<i>Tabelle 5: Übersicht Energieerzeugungsanlagen [Q:18]</i>	11
<i>Tabelle 6: Fernwärmenetzeignung in Abhängigkeit der Wärmeliniedichte [Q:9]</i>	19
<i>Tabelle 7: Zielsanierungstiefe für Bestandssanierungen [Q:9]</i>	23
<i>Tabelle 8: Veränderung energetischer Kennzahlen durch Bestandssanierung mit einer Sanierungsquote von 0,7 %/a [Q:1]</i>	23
<i>Tabelle 9: Energieeinsparpotenzial Sanierungen [Q:1]</i>	24
<i>Tabelle 10: Potenzialermittlung durch Photovoltaikanlagen auf Dachflächen [Q:1]</i>	26
<i>Tabelle 11: Voraussichtliche Abstandsflächen aus der Restriktionstabelle Windpotenzialgebiete [Q:56]</i>	27
<i>Tabelle 12: Technologieübersicht Tiefe Geothermie [Q:19]</i>	29
<i>Tabelle 13: Technologieübersicht oberflächennahe Geothermie</i>	31
<i>Tabelle 14: Potenzial Solarthermie [Q:1]</i>	34
<i>Tabelle 15: Biomassepotenzial bei Basisbewirtschaftung [Q:1]</i>	35
<i>Tabelle 16: Theoretisches Potenzial der Abwassermenge [Q:3] [Q:16]</i>	37
<i>Tabelle 17: Übersicht über Zielszenarien [eigene Darstellung]</i>	41
<i>Tabelle 18: Gebäudedaten Beispielgebäude [Q:3]</i>	41
<i>Tabelle 19: Auszug aus der Parameterliste je Heiztechnologie [Q:3]</i>	42
<i>Tabelle 20: Auszug der Parameterliste für den Erdgaskessel und den Wasserstoff-Heizkessel gemäß Szenario 1 [Q:3]...</i>	43
<i>Tabelle 21: Auszug der Parameterliste für den Erdgaskessel und den Biomethan-Heizkessel gemäß Szenario 2 [Q:3] [Q:50]</i> <i>[Q:64]</i>	44
<i>Tabelle 22: Vollkostenvergleich (netto) für beide Szenarien am Beispielgebäude im Zieljahr 2045 [Q:3] [Q:50]</i>	45
<i>Tabelle 23: Vollkostenvergleich anhand des Beispielgebäudes im Szenario 1 [Q3]</i>	45
<i>Tabelle 24: Vollkostenvergleich anhand des Beispielgebäudes im Szenario 2 [Q:3] [Q:50]</i>	46
<i>Tabelle 25: Tabellarische Übersicht zur Sensitivität des Fernwärme-Mischpreises [Q:1]</i>	54
<i>Tabelle 26: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie im Szenario 1 [Anzahl] [Q:1]</i>	58
<i>Tabelle 27: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie im Szenario 2 [Anzahl] [Q:1]</i>	59

<i>Tabelle 28: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 1 [MWh] [Q:1]</i>	<i>59</i>
<i>Tabelle 29: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 2 [MWh] [Q:1]</i>	<i>60</i>
<i>Tabelle 30: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 1 [t_{CO2}] [Q:1]</i>	<i>61</i>
<i>Tabelle 31: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 2 [t_{CO2}] [Q:1]</i>	<i>61</i>
<i>Tabelle 32: Relevante Energiekennzahlen im Bestandszenario sowie den verschiedenen Zielszenarien [Q:1]</i>	<i>61</i>
<i>Tabelle 33: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder - Zentrum [Q:1][Q:3]</i>	<i>64</i>
<i>Tabelle 34: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder - Klinik [Q:1][Q:3]</i>	<i>66</i>
<i>Tabelle 35: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder – Bergfelder Str. [Q:1][Q:3]</i>	<i>67</i>
<i>Tabelle 36: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder – Gewerbegebiet [Q:1][Q:3]</i>	<i>68</i>
<i>Tabelle 37: Indikatoren für das Controlling der KWP</i>	<i>88</i>
<i>Tabelle 38: Energie- und Treibhausgasbilanz 2024 [Q:1]</i>	<i>XVI</i>
<i>Tabelle 39: Energie- und Treibhausgasbilanz 2045 im Szenario 1 [Q:1]</i>	<i>XVIII</i>
<i>Tabelle 40: Energie- und Treibhausgasbilanz 2045 im Szenario 2 [Q:1]</i>	<i>XX</i>

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BEG	Bundesförderung für effiziente Gebäude
BESS	Batteriespeichersysteme
BEW	Bundesförderung für effiziente Wärmenetze
BGA	Biogasanlagen
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKG	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
BWK	Brennwertkessel
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
DFPVA	Dachflächen-Photovoltaikanlage
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
ENB	Energienetze Bayern
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EWK	Erdwärmekollektoren
EWS	Erdwärmesonden
FAQ	Frequently Asked Questions
FFH	Fauna Flora-Habitat
FFPVA	Freiflächen-Photovoltaikanlage
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GWWP	Grundwasserwärmepumpen
IBN	Inbetriebnahme
IWU	Institut für Wohnen und Umwelt
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
KWP	Kommunale Wärmeplanung
KWW	Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende
LOD2	Level of Detail 2

LSG	Landschaftsschutzgebiet
MaStR	Marktstammdatenregister
NEP	Netzentwicklungsplan (Strom)
NSG	Naturschutzgebiet
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PV	Photovoltaik
RROP	Regionales Raumordnungsprogramm
THG	Treibhausgaspotenzial
UBA	Umweltbundesamt
vbzv	Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
WEA	Windenergieanlage
WKA	Wasserkraftanlagen
WP	Wärmepumpe
WPG	Wärmeplanungsgesetz

1 Einleitung



Die Wärmewende ist ein zentrales Handlungsfeld der deutschen Energie- und Klimapolitik. Mit dem Ziel, die Wärmeversorgung bis spätestens 2045 treibhausgasneutral zu gestalten, stehen Kommunen vor der Aufgabe, tragfähige Strategien für eine nachhaltige und zukunftssichere Wärmeversorgung zu entwickeln. Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) ist dabei ein wesentliches Instrument: Sie unterstützt Städte und Gemeinden dabei, ihren Gebäudebestand systematisch zu analysieren, erneuerbare Potenziale zu identifizieren und lokal angepasste Transformationspfade hin zur Klimaneutralität zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund wurde die MaxSolar GmbH von der Gemeinde Birkenwerder mit der Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Ziel ist es, eine belastbare Entscheidungsgrundlage für kommunale Akteure, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Energieversorger zu schaffen, um die Wärmewende vor Ort gezielt voranzubringen. Grundlage der Planung ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG), das Städten und Gemeinden konkrete zeitliche Vorgaben macht: Während Großstädte mit über 100.000 Einwohnern ihre Wärmepläne bis 2026 vorlegen müssen, haben kleinere Kommunen – wie Birkenwerder – Zeit bis spätestens 2028.

Die Kommunale Wärmeplanung ist als strategisches, nicht rechtsverbindliches Instrument zu verstehen, das technische, räumliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Sie basiert auf einer detaillierten Bestandsaufnahme der Gebäude- und Energieinfrastruktur, einer systematischen Potenzialanalyse erneuerbarer Wärmequellen und einer daraus abgeleiteten Zielvision für das Jahr 2045. Auf dieser Grundlage werden konkrete Maßnahmenvorschläge entwickelt, mit denen die Wärmewende vor Ort schrittweise umgesetzt werden kann.

Die vorliegende Planung legt besonderen Wert auf die Integration lokaler Akteure, auf Transparenz sowie auf eine realistische Einschätzung der Umsetzbarkeit. Damit schafft sie die Voraussetzungen für eine koordinierte, sozialverträgliche und technologieoffene Transformation der Wärmeversorgung in Birkenwerder. Die Wärmeplanung versteht sich dabei nicht als einmaliges Projekt, sondern als dynamischer Prozess, der alle fünf Jahre fortgeschrieben wird – mit dem Ziel, neue technologische Entwicklungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und lokale Erkenntnisse laufend zu berücksichtigen und einzubinden.

2 Datenerhebung

2.1 Datenschutz

Zu Beginn der Kommunalen Wärmeplanung erfolgte zwischen dem Auftraggeber (Kommune) und dem Auftragnehmer (MaxSolar GmbH) einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Basis sind die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das WPG und die kommunalen Regelungen im Umgang mit Daten und vertraulichen Informationen.

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt auf Grundlage des WPGs. Selbst wenn keine Informationen wie Namen oder Eigentumsverhältnisse übermittelt und verarbeitet werden, sind die zur Wärmeplanung notwendigen, gebäudescharfen Informationen, also Informationen, die sich nur auf ein einzelnes Gebäude beziehen, den personenbezogenen Daten zuzuordnen. Bei der Datenverarbeitung durch die planungsverantwortliche Stelle müssen die Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten berücksichtigt werden (§ 12 Absatz 1 WPG). Aus der veröffentlichten Darstellung dürfen keine Rückschlüsse auf Energieverbrauch und Energieversorgung einzelner Bürgerinnen und Bürger möglich sein. Daher werden im Wärmeplan mindestens fünf Gebäude zu einem Block zusammengefasst. Für diese Gebäudegruppen werden die Daten gemittelt dargestellt.

Wenn gebäudescharfe Daten oder persönliche Daten vorliegen, müssen diese nach Abschluss der Wärmeplanung gelöscht werden.

2.2 Datengrundlage und Methodik

Die Erhebung der Daten stellt einen wesentlichen Teil der Bestandsanalyse dar. Zuerst wurden alle vorliegenden Daten der Gemeinde gesammelt. Fehlende Daten konnten beispielsweise bei den Energieversorgungsunternehmen oder dem örtlichen Schornsteinfeger angefragt werden. Die Datenanfrage und -übermittlung erfolgte stets über die Ansprechperson der Gemeindeverwaltung, welche die Informationen dem Auftragnehmer geschützt zur Verfügung stellte.

Für Informationen zum IST-Zustand wurde auf öffentlich verfügbare Quellen, wie den „Level of Detail 2“ (LOD2) Daten und den Angaben aus dem Zensus22 zurückgegriffen.

Das dreidimensionale Gebäudemodell resultiert aus den LOD2-Daten. Es werden alle oberirdischen Gebäude und Bauwerke einschließlich standardisierter Dachformen entsprechend der tatsächlichen Firstverläufe repräsentiert. Dabei handelt es sich um ein Folgeprodukt aus den ALKIS-Gebäudegrundrissen.

Vom Statistischen Bundesamt sowie den Landesämtern für Statistik wurde zuletzt im Jahr 2022 in Deutschland eine Volkszählung durchgeführt, der Zensus22. Die statistische Erhebung umfasst Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahl, sowie erstmals Nettokaltmiete, Gründe und Dauer von Wohnungsleerstand plus Energieträger der Heizung.

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung werden sämtliche verfügbaren Datenquellen systematisch in die Simulation eingebunden, um eine möglichst umfassende und belastbare Analyse zu gewährleisten. Dazu zählen unter anderem Kehr- buchdaten (z. B. zur Heizungsart), Verbrauchsdaten der Energieversorger, Daten aus dem Marktstammdatenregister, Gebäude- und Liegenschaftsinformationen (z. B. aus ALKIS), sowie energetische Sanierungsstände und Informationen zur bestehenden Energieinfrastruktur. Die Vielzahl an Datenquellen ermöglicht eine fundierte Bewertung des Wärmebedarfs sowie der Potenziale für eine nachhaltige Wärmeversorgung.

Die datenschutzkonforme Darstellung der analysierten Daten bedingt, dass die zu bewertende Eigenschaft im jeweiligen Baublock mehrheitlich vorliegen muss, um entsprechend dargestellt werden zu können. Bei „Unbekannt“ dargestellten Gebieten kann keine vorhandene Eigenschaft die Mehrheit erreichen.

Nach Eingang der Daten wurde zunächst eine Vollständigkeitsprüfung durchgeführt. Identifizierte Datenlücken erforderten eine Ergänzung der Datenquellen sowie eine anschließende Überprüfung auf Plausibilität. Fehlerhafte Datensätze wurden, sofern möglich, korrigiert oder aus dem Datenbestand entfernt.

Für die Datenverarbeitung kam das Software-Tool INFRA-Wärme der LBD-Beratungsgesellschaft mbH zum Einsatz. Mittels Geodaten und intelligenter Algorithmen wurden die Bestandteile der Wärmeplanung in einem digitalen Zwilling modelliert.

Die Ergebnisse des Tools werden der Gemeinde nach Abschluss zur Verfügung gestellt.

3 Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse stellt den ersten und grundlegenden Schritt der Kommunalen Wärmeplanung dar und dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung. In dieser Phase wird der aktuelle Zustand der Wärmeversorgung auf kommunaler Ebene vollständig erfasst und bewertet. Ziel ist es, ein möglichst detailliertes Bild der bestehenden Infrastrukturen, der verwendeten Energiequellen sowie der Gebäude zu erhalten.

Dabei werden sowohl die aktuellen Wärmeversorgungsnetze als auch individuelle Heizsysteme in privaten, öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt die Erhebung von Daten zu den Treibhausgasemissionen, die mit der derzeitigen Wärmeversorgung verbunden sind. Die Bestandsanalyse liefert somit eine erforderliche Grundlage für die nachfolgenden Schritte der Wärmeplanung, wie die Potenzialanalyse und die Entwicklung eines Zielszenarios, und ermöglicht es, zielgerichtete Maßnahmen zur Reduktion der CO₂-Emissionen und zur Optimierung der Wärmeversorgung zu formulieren.

3.1 Beschreibung der Gemeindestruktur

Birkenwerder ist eine kleine Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Oberhavel mit rund 8.000 Einwohnern. Sie liegt nordwestlich von Berlin. Sie zeichnet sich durch ihre naturnahe Lage am Rande des Naturparks Barnim aus und bietet eine hohe Lebensqualität inmitten einer ruhigen, ländlichen Umgebung, gleichzeitig aber gute Anbindung an die Metropole Berlin. Die Gemeinde ist vor allem für ihre idyllische Landschaft und gute Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel bekannt. [Q:3] [Q:4] [Q:61]

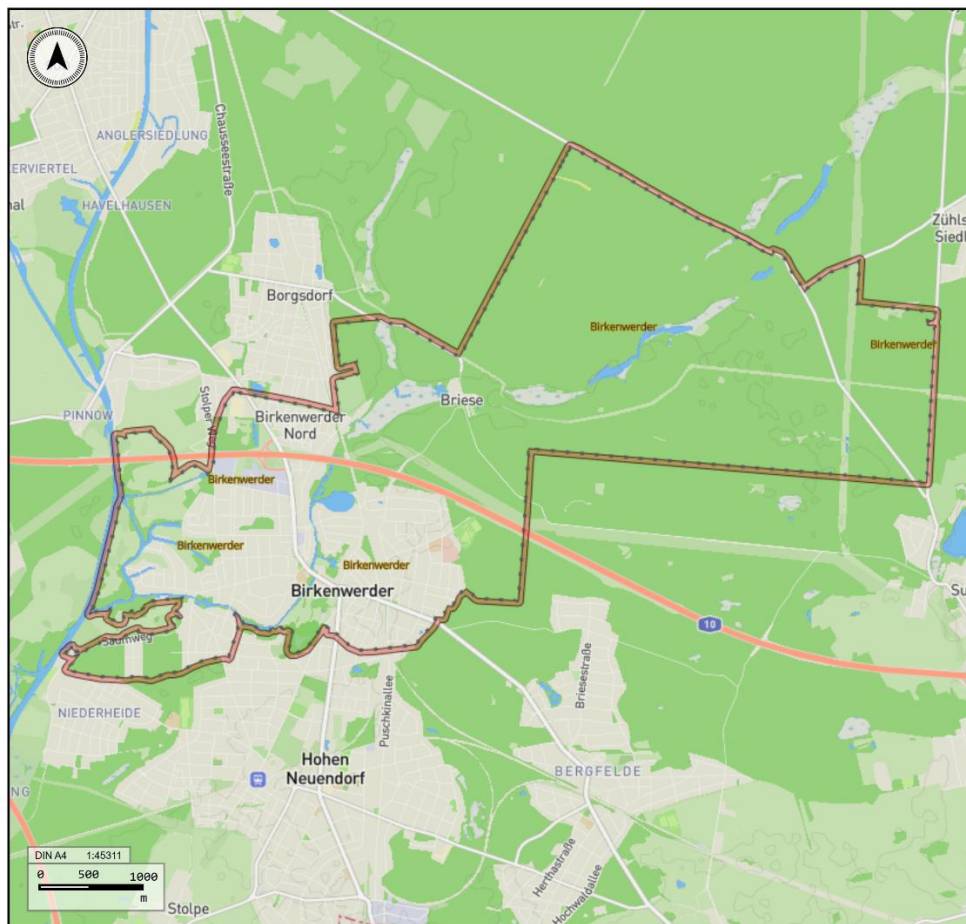


Abbildung 1: Geografische Lage Birkenwerder [Q:2]

3.2 Gebäude- und Siedlungsstruktur

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung bildet die Analyse der Gebäude- und Siedlungsstruktur eine zentrale Grundlage für die Bestandsaufnahme des aktuellen Wärmebedarfs und die Ableitung potenzieller Wärmeversorgungsstrategien. Dabei werden unter anderem Gebäudetypen, Baualtersklassen, Nutzungsarten, Geschossflächen sowie die Siedlungsdichte systematisch erfasst und ausgewertet. Diese Informationen ermöglichen Rückschlüsse auf die energetische Qualität der Bausubstanz sowie auf das Einspar- und Dekarbonisierungspotenzial im Gebäudebestand.

Die Analyse der Gebäude- und Siedlungsstruktur umfasst eine Ermittlung der vorherrschenden Nutzungsarten sowie der Baualtersklassen der Gebäude. Beide Aspekte lassen sich baublockbezogen darstellen, um eine detaillierte Übersicht der baulichen Gegebenheiten zu bieten.

In Birkenwerder wurden 3.973 Gebäude bzw. Gebäudeteile identifiziert.

3.2.1 Hauptnutzungsarten

Zuerst erfolgte eine Analyse der Siedlungstypologien, bei der die Hauptnutzungsart in die Sektoren Private Haushalte, Öffentliche Gebäude, Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen und Sonstiges unterschieden wurden. Beim Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistungen sind beispielweise auch landwirtschaftliche oder ehemals landwirtschaftliche Gebäude inkludiert.

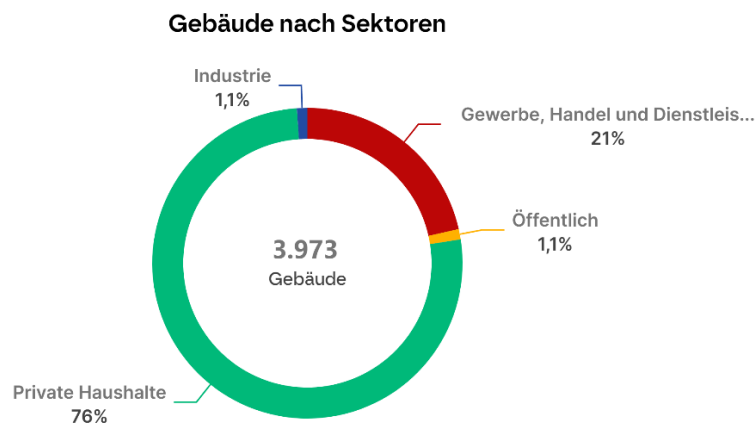


Abbildung 2: Hauptnutzungsarten nach Sektoren [Q:1]

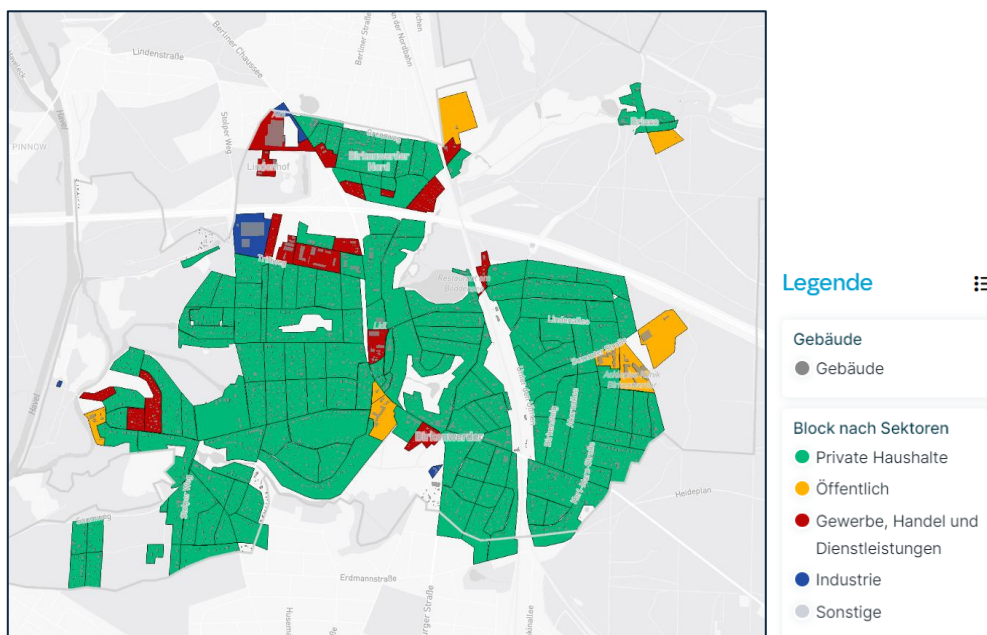


Abbildung 3: Sektoren im Betrachtungsgebiet Birkenwerder [Q:1]

3.2.2 Baualtersklassen der Gebäude

Im folgenden Kapitel wurden die Gebäude anhand ihres Baualters differenziert, die im Rahmen der Zensusabfrage ermittelt wurden. Da es sich beim Zensus um eine Volkszählung handelt, werden lediglich Wohngebäude in der Datenbank erfasst.

In circa drei Viertel des Ortes weisen die ZENSUS-Daten in diesem Fall leider eine unzureichende Qualität auf. Die in der nachfolgenden Grafik dargestellten Prozentanteile der Baualtersklassen sind daher nur mit Vorbehalt interpretierbar.

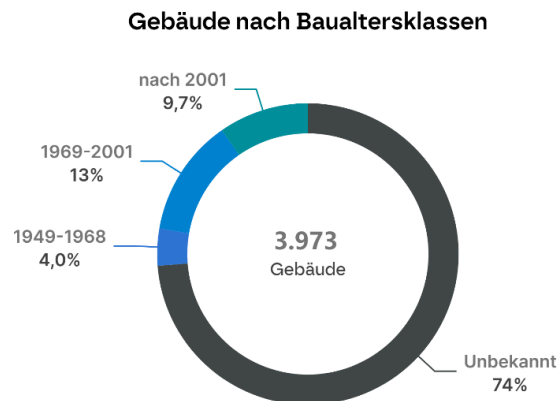


Abbildung 4: Gebäude nach Baualtersklassen [Q:1]

Unbekannte Gebiete ergeben sich oft auch aus der datenschutzkonformen Darstellung auf Baublockebene. Die Gebäude im Baublock weisen mehrheitlich keine gemeinsame Baualtersklasse auf. Für unbekannte Baualtersklassen wurden Durchschnittswerte für nachfolgende Berechnungen verwendet.

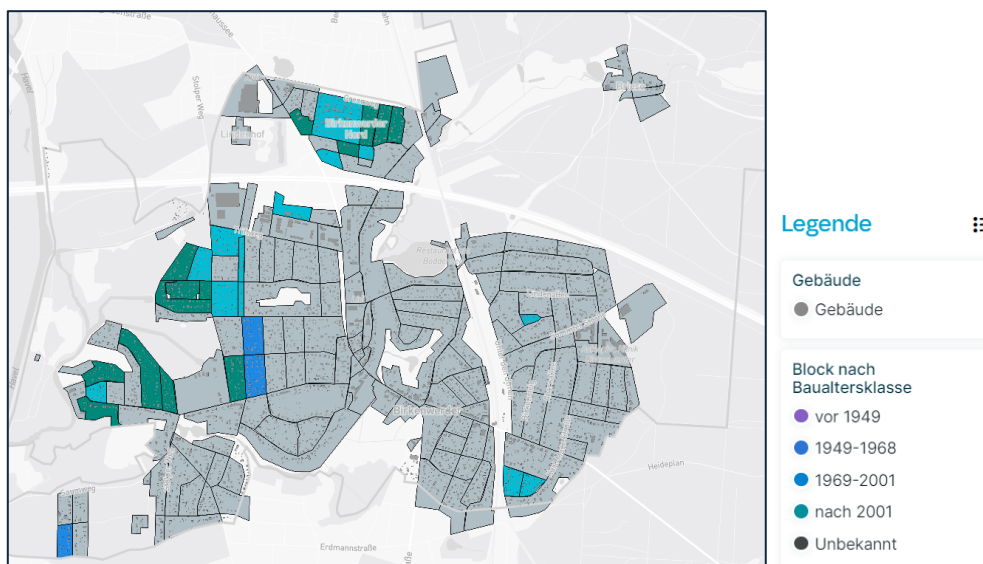


Abbildung 5: Baualtersklassen im Betrachtungsgebiet Birkenwerder [Q:1]

3.2.3 Baualtersklassen nach Sektoren

Eine gute Übersicht bietet die Grafik über die Einteilung der neu gebauten Gebäude nach Baujahr und Sektor.

Baualtersklassen nach Sektoren

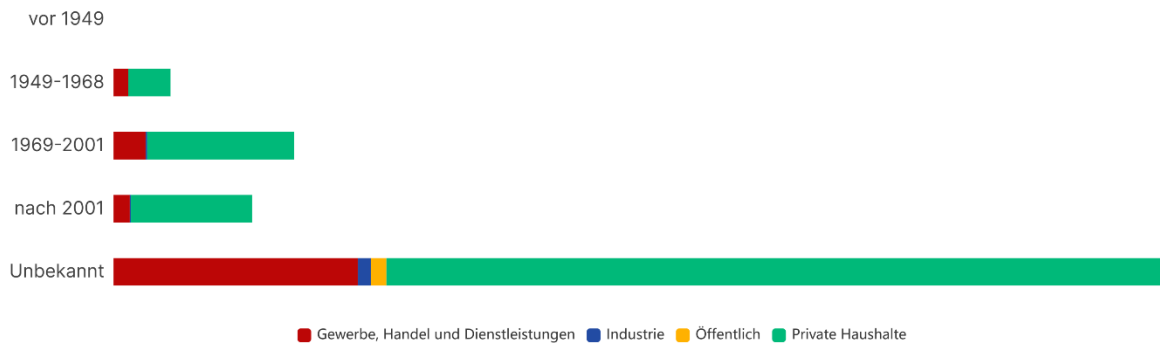


Abbildung 6: Baualtersklassen nach Sektoren [Q:1]

Die abgebildete Grafik vermittelt einen ersten Überblick über die energetische Qualität der Bestandsgebäude in Birkenwerder. Unabhängig von den unbekannten Gebäudealtersklassen, wurde ein großer Teil der Gebäude noch vor 1977 errichtet – also zu einer Zeit, als die erste deutsche Wärmeschutzverordnung noch nicht in Kraft war. Diese „Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden“ trat 1977 in Kraft und bildete den ersten rechtlichen Rahmen für den energiesparenden Wärmeschutz auf Basis des damals eingeführten Energieeinsparungsgesetzes. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten in Deutschland keine verbindlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für den Wärmeschutz von Gebäuden. [Q:17]

Gebäude aus der Zeit vor Einführung der ersten Verordnung weisen erfahrungsgemäß deutlich schlechtere Dämmwerte auf und sind daher mit einem überdurchschnittlich hohen spezifischen Wärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche verbunden [Q:11]. Für die Kommunale Wärmeplanung bedeutet das, dass in diesen Quartieren ein besonders hohes Potenzial für energetische Sanierungen und Effizienzmaßnahmen besteht. Zusätzlich ist mit einer hohen benötigten Vorlauftemperatur zu rechnen.

	Private Haushalte	Gewerbe, Handel und Dienstleistungen	Industrie	Öffentlich	Sonstige
Vor 1949	0	0	0	0	0
1949- 1968	117	41	0	0	0
1969- 2001	408	89	4	0	0
Nach 2001	336	45	3	0	0
Unbekannt	2.173	678	36	43	0

Tabelle 1: Baualtersklassen nach Sektoren [Q:1]

3.3 Analyse der Energieinfrastruktur

Die Analyse der bestehenden Energieinfrastruktur ist ein wichtiger Teil dieses Kapitels im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung. Sie dient dazu, die derzeitige Versorgungssituation zu erfassen, technische und wirtschaftliche Potenziale für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu identifizieren und Hemmnisse frühzeitig zu erkennen.

Im Fokus stehen dabei insbesondere bestehende Wärmenetze, Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, Gas- und Stromverteilnetze auf den verschiedenen Spannungsebenen sowie relevante Netzknotenpunkte und Einspeisestellen. Auch die Verfügbarkeit und Erschließbarkeit von erneuerbaren Energien, Abwärmequellen und saisonalen Speichern werden im Zusammenhang mit der Infrastruktur analysiert.

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis für die Ausarbeitung tragfähiger Transformationspfade und ermöglichen die gezielte Identifikation von Gebieten mit hohem Potenzial für den Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen.

Darüber hinaus erlaubt die Infrastrukturanalyse eine fundierte Bewertung der Versorgungssicherheit, der Netzauslastung sowie des zukünftigen Investitionsbedarfs. Durch die frühzeitige Einbindung der Netzbetreiber (z. B. Gas- oder Stromnetze) können potenzielle Synergien bei der Transformation der Energieversorgung identifiziert und genutzt werden.

3.3.1 Leitungsgebundene Infrastruktur

3.3.1.1 Erdgasnetz

Im Gemeindegebiet Birkenwerder besteht ein Erdgasnetz, das von der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG betrieben wird.

Anhand der Gasversorgungs- und Gasnetzdaten konnten folgende Kennzahlen ermittelt werden:

Verteilnetzbetreiber Gasnetz	NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
Energieträger	Methangas
Leitungslänge Verteilnetz	ca. 94 km
Versorgte Gebäude	ca. 2.200 Anschlüsse
Gedeckter Endenergieverbrauch	ca. 60 GWh

Tabelle 2: Übersicht zum Gasnetz [Q:50]

Die Versorgung mit Gas ist kartografisch wie folgt darstellbar. Dabei werden nur Verteilleitungen ohne Hochdruckleitungen abgebildet.

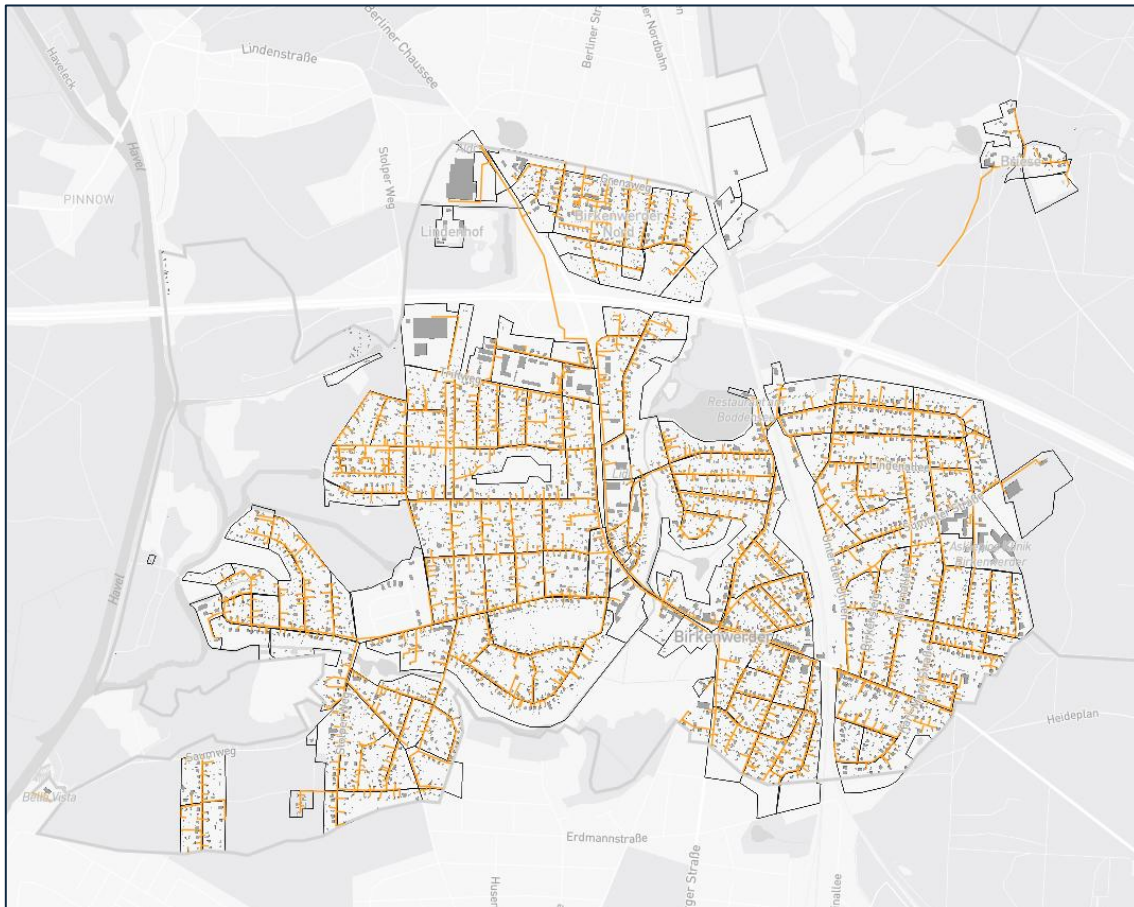


Abbildung 7: Erdgasnetz Birkenwerder [Q:1] [Q:50]

3.3.1.2 Bestehende und geplante Wärmenetze

Eine weitere wesentliche Komponente der Kommunalen Wärmeplanung ist die Untersuchung bestehender sowie geplanter Wärmenetze.

In Birkenwerder existiert zum aktuellen Zeitpunkt kein flächendeckendes Wärmenetz. Außerdem sind keine Informationen über die Planung eines solchen bekannt.

3.3.1.3 Stromnetz

Ebenfalls ein zentrales Element der lokalen Energieinfrastruktur sind die bestehenden Stromnetze. Das vorhandene Verteil- und Übertragungsnetz auf Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene ist in nachfolgender Grafik dargestellt. Hierbei ist die Beschreibung der genauen Lage, sowie die Ermittlung freier Netzkapazitäten kein Inhalt der Kommunalen Wärmeplanung. Die Verteilnetzbetreiber sind nach §14 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) verpflichtet, für einen sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Netzbetrieb in der Nieder-, Mittel- und Hochspannungsebene zu sorgen. Die Hauptaufgabe der Übertragungsnetzbetreiber besteht darin, die überregionale Übertragung elektrischer Energie im Hoch- und Höchstspannungsnetz sicherzustellen.

Im untersuchten Gebiet sind folgende Netzbetreiber für die jeweiligen Spannungsebenen zuständig:

Stromnetzbetreiber	
Netzbetreiber Nieder- bzw. Mittelspannung	E.DIS Netz GmbH
Netzbetreiber Hochspannung	E.DIS Netz GmbH
Netzbetreiber Höchstspannung	50Hertz Transmission GmbH

Tabelle 3: Übersicht Stromnetzbetreiber [Q:2]

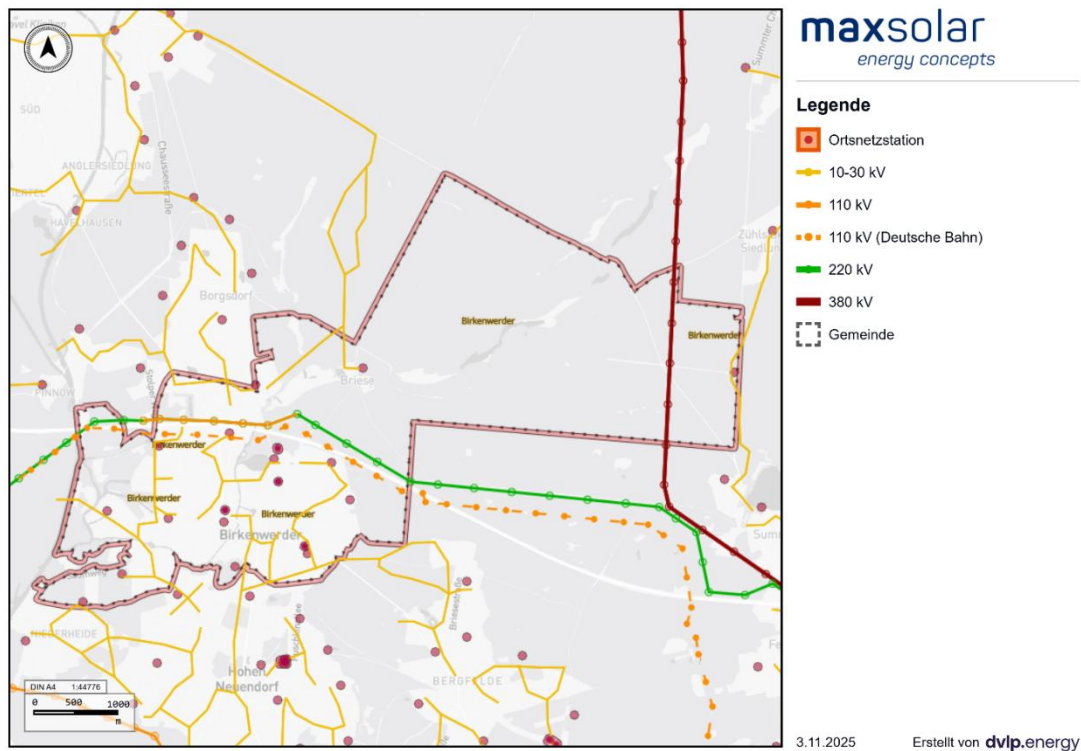


Abbildung 8: Verteil- und Übertragungsnetz, Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene [Q:2]

Wie in der Abbildung ersichtlich, wird durch das Gemeindegebiet Birkenwerder Strom auf Hoch- (110 kV) und Höchstspannungsebene (220 kV bzw. 380 kV) übertragen. Die Mittelspannungsebene wird nicht vollständig dargestellt. Die Verteilnetze im Niederspannungsbereich werden nicht betrachtet.

Sollten große Stromerzeugungsanlagen wie z. B. Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV-Anlagen) oder Windenergieanlagen (WEA) zur Erschließung erneuerbarer Energiequellen im Gemeindegebiet Birkenwerder errichtet werden, könnte im Falle von limitierten Netzkapazitäten auf Mittelspannungsebene ein Einspeisepunkt direkt in der Hochspannungsebene bzw. an einem Umspannwerk zugewiesen werden. Die Wahl des Einspeisepunktes obliegt dabei dem Netzbetreiber.

Der Ausbau des deutschen Stromnetzes wird im Rahmen des Netzentwicklungsplans strukturiert. Der Netzentwicklungsplan Strom (NEP) ist das zentrale Planungsinstrument für den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes in Deutschland. Er wird regelmäßig von den vier Übertragungsnetzbetreibern erstellt und von der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt. Der Netzentwicklungsplan legt fest, welche Leitungen, Konverter und Netzverstärkungen auf Basis verschiedener Verbrauchs- bzw. Stromerzeugungsszenarien notwendig sind, um den Strom zuverlässig transportieren und die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können [Q:51].

Um eine mögliche Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, wurden für das Gebiet die konkreten Pläne zur Netzverstärkung in Form eines Neubaus einer Höchstspannungsleitung von 380 kV im gleichen Trassenverlauf der bestehenden 220 kV Freileitung bereits umgesetzt. Nachfolgend eine Übersicht dazu:

Lfd. Nr. im Ausbauplan:	M50HzT-007
Betriebsmittel:	Leitung
Projektkategorie:	Netzverstärkung und-ausbau
Trassenlänge:	Ca. 71 km
Grund:	• Verbesserung Netz- und Versorgungssicherheit Berlin • Erhöhung Übertragungskapazität zur Verteilung der EE-Einspeiseleistung aus WEA
Projektstatus:	Vollständig in Betrieb

Tabelle 4: Netzentwicklungsplan Übertragungsnetz [Q:51]

Der Verlauf der sich seit 2023 bereits in Betrieb befindenden Stromtrasse wird im Folgenden dargestellt:

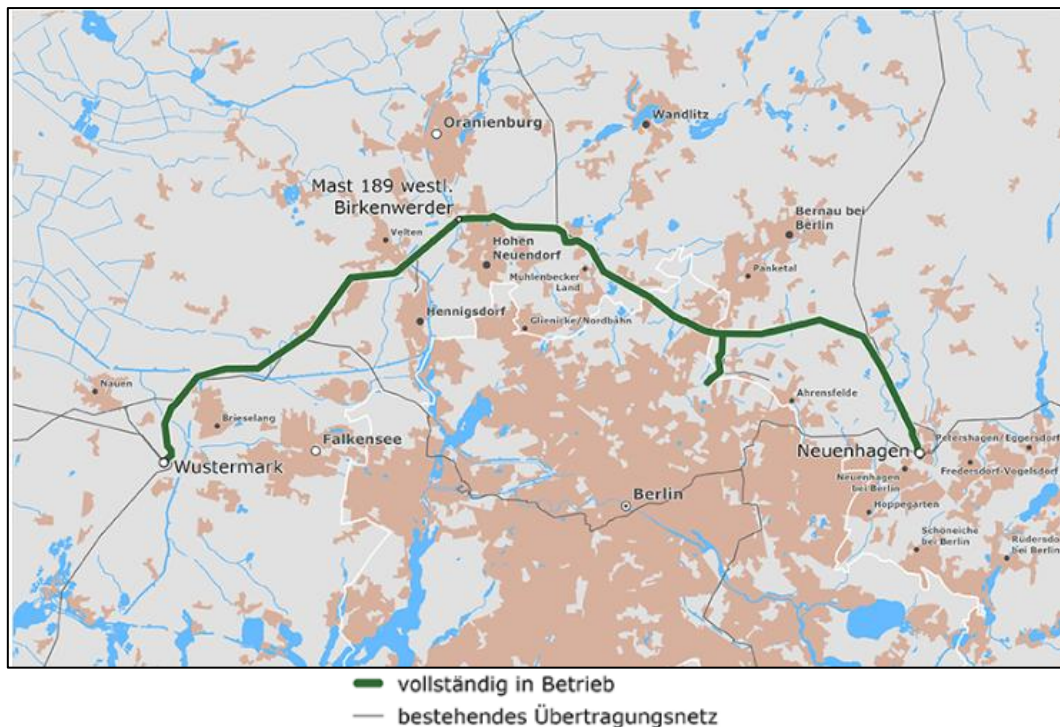


Abbildung 9: Trassenverlauf der Netzausbaus zwischen Neuenhagen und Wustermark [Q:51]

3.3.2 Energieerzeugungsanlagen

Ergänzend zur leitungsgebundenen Infrastruktur wird eine detaillierte Analyse der bestehenden Energieerzeugungsanlagen in der Kommune durchgeführt. Diese umfassende Betrachtung der infrastrukturellen Gegebenheiten unterstützt eine zielgerichtete Planung und Optimierung der möglichen zukünftigen Energieversorgung und gewährleistet, dass alle relevanten Systeme sowie deren Entwicklungspotenziale berücksichtigt werden. Die Analyse der Bestandsanlagen erfolgt auf Basis des Marktstammdatenregisters (MaStR). Das Marktstammdatenregister ist ein umfassendes amtliches Register aller Anlagen zur Stromerzeugung. Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung sind zur Meldung der Anlage im Marktstammdatenregister verpflichtet.

Eine Übersicht aller Energiesysteme befindet sich in nachfolgender Tabelle, sowie anschließend kartografisch. Unter das Energiesystem Biomasse-BHKWs fallen Blockheizkraftwerke von Biogasanlagen, die durch die Verbrennung von Biogas Strom und Wärme produzieren. BHKWs, die an der leitungsgebundenen Erdgasinfrastruktur angeschlossen sind und bilanziell mit Biomethan betrieben werden, zählen im Marktstammdatenregister zu den fossil betriebenen Anlagen.

Im Gemeindegebiet Birkenwerder ist im Marktstammdatenregister lediglich eine Dachflächen-Photovoltaikanlage hinterlegt. Im Gemeindegebiet sind bisher weder Biogasanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, Windenergieanlagen oder andere Anlagen zur erneuerbaren oder fossilen Erzeugung von Strom vorhanden.

Energiesystem		Installierte Leistung
BGA	Biogasanlagen	0 kW _{el}
BHKW-KWK	Blockheizkraftwerk (Erdgas) mit Kraft-Wärme-Kopplung	0 kW _{th}
WKA	(Klein-) Wasserkraftanlagen	0 kW _{el}
DF-PVA	Dachflächen-Photovoltaikanlagen	31 kW _{p_{el}}
FF-PVA	Freiflächen-Photovoltaikanlagen	0 kW _{p_{el}}
WEA	Windenergieanlagen	0 kW _{p_{el}}
BESS	Batteriespeichersysteme	0 kWh _{el}

Tabelle 5: Übersicht Energieerzeugungsanlagen [Q:18]

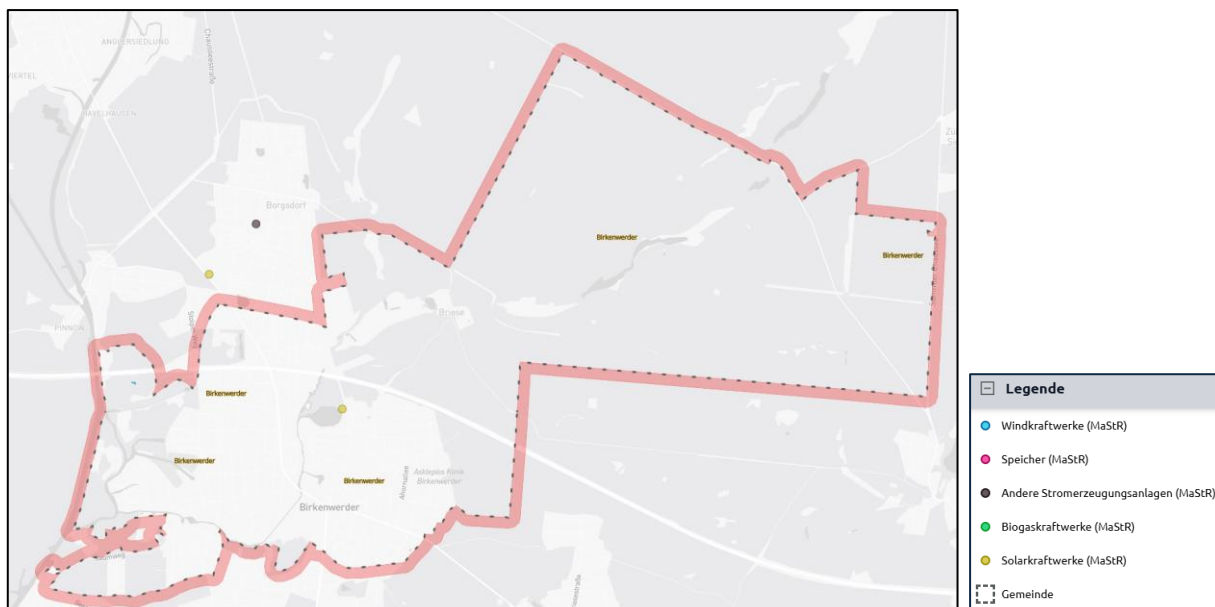


Abbildung 10: Vorhandene Energieerzeugungsanlagen [Q: 2]

3.3.3 Sonstige Energieinfrastruktur

Es ist nichts über die Existenz weiterer Infrastrukturen zur Unterstützung der Wärmewende in den Betrachtungsgebieten bekannt.

3.4 Energie- und Treibhausgasbilanz

Die Energie- und Treibhausgasbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil der Ist-Analyse der Kommunalen Wärmeplanung. Sie dient dazu, den aktuellen Energieverbrauch und die damit verbundenen CO₂-Emissionen der bestehenden Wärmeversorgung zu erfassen und zu bewerten. Diese Bilanz ermöglicht eine präzise Bestimmung des Ist-Zustandes und liefert wichtige Ansatzpunkte für die Entwicklung von Klimaschutzstrategien. Im Rahmen der Bestandsanalyse wird so ein fundiertes Verständnis darüber geschaffen, wie sich die aktuelle Wärmeversorgung auf den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen auswirkt und welche Handlungsfelder für eine nachhaltige Optimierung bestehen.

Die Bilanzierung erfolgt in drei Schritten: Erfassung der Versorgungsarten, Ermittlung des Wärmebedarfs auf Basis der Gebäudestruktur und Berechnung der Wärmeverbrauchsichte zur räumlichen Darstellung des Bedarfs.

3.4.1 Versorgungsart

Auf Grundlage der sog. Kehrbuchdaten konnte die Art der derzeitigen Wärmeversorgung ermittelt werden. Die Kehrbuchdaten werden vom zuständigen Schornsteinfeger aufgenommen und für die Zwecke der Kommunalen Wärmeplanung datenschutzkonform bereitgestellt. Schornsteinfeger übernehmen gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben zum Brandschutz, zur Betriebssicherheit und zur Emissionsüberwachung von Feuerungsanlagen, darunter die Reinigung von Abgasanlagen, Abgaswegüberprüfungen, Emissionsmessungen sowie die Durchführung der Feuerstättenschau. Für Wärmepumpen- und Elektroheizungen besteht keine Zuständigkeit des Schornsteinfegers, da sie ohne Verbrennung arbeiten und keine Abgase verursachen. In diesem Fall sind die regelmäßigen Prüfungen nach der Kehr- und Überprüfungsordnung sowie der 1. BImSchV deshalb nicht erforderlich.

Bei den nachfolgenden Grafiken als „Unbekannt“ dargestellten Baublöcke kann die Anzahl der versorgten Gebäude nicht die Mehrheit der definierten Versorgungsarten erreichen. Da durch die Kehrbuchdaten keine gesicherten Informationen zum aktuellen Vorkommen von Wärmepumpen vorliegen, könnte ein im Vergleich zu anderen Baublöcken höherer Anteil an Wärmepumpen- oder Elektroheizungen in den unbekannten Gebieten vorliegen. Zuverlässige Informationen hierzu standen allerdings nicht zur Verfügung.

Kleinere lokale Nahwärmenetze können, falls vorhanden, in den Ansichten nicht dargestellt werden. Die datenschutzkonforme Clusterung gebäudescharfer Daten (mindestens fünf Gebäude pro Gebiet) lässt keine Aussage über einzelne Gebäude zu.

Wie in der folgenden Auswertung zu erkennen ist, wird die überwiegende Anzahl an Gebäuden durch fossile Brennstoffe versorgt.

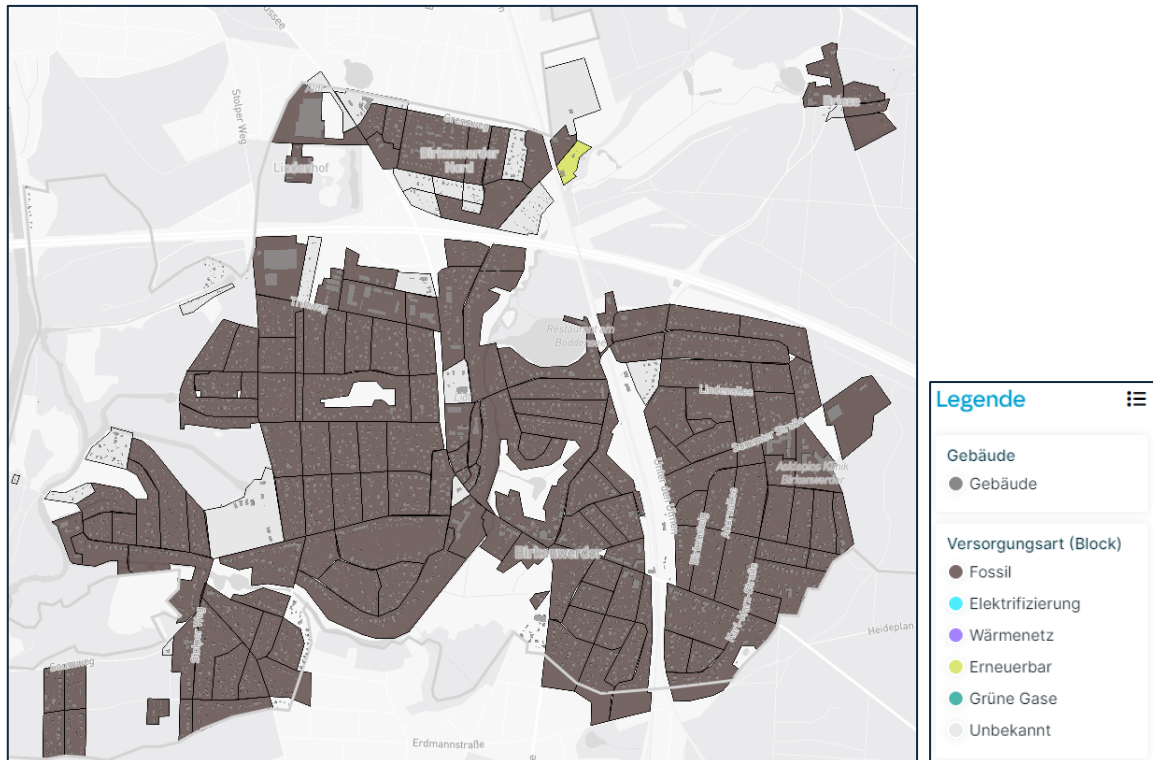


Abbildung 11: Wärmeversorgungsart Birkenwerder [Q:1] [Q:8]

3.4.2 Wärmebedarf

Die Ermittlung des räumlich differenzierten Wärmebedarfs beinhaltet eine präzise Analyse des Heiz- und Warmwasserbedarfs für unterschiedliche Bereiche. Dabei wird der gesamte Wärmebedarf einer Kommune nach Gebäudetypen – Wohngebäude, Nichtwohngebäude sowie öffentliche Gebäude – zusammengefasst. Die Ergebnisse dieser Analyse werden flächenbezogen visualisiert, um eine anschauliche Darstellung der Wärmebedarfsverteilung auf lokaler Ebene zu ermöglichen.

In den folgenden Grafiken ist der Wärmebedarf der einzelnen Betrachtungsgebiete farblich differenziert dargestellt. Je intensiver die Orangefärbung, desto höher ist der Wärmebedarf. Um eine geografische Vergleichbarkeit der Gebiete zu gewährleisten, erfolgt die Aggregation auf Basis des BKG-Rasters mit einer Zellengröße von 100 x 100 Metern.

Da in den Zensus-Daten zu den Baualtersklassen der Gebäude eine unzureichende Datenqualität vorliegt, wird für den Wärmebedarf ein Durchschnittswert angenommen.

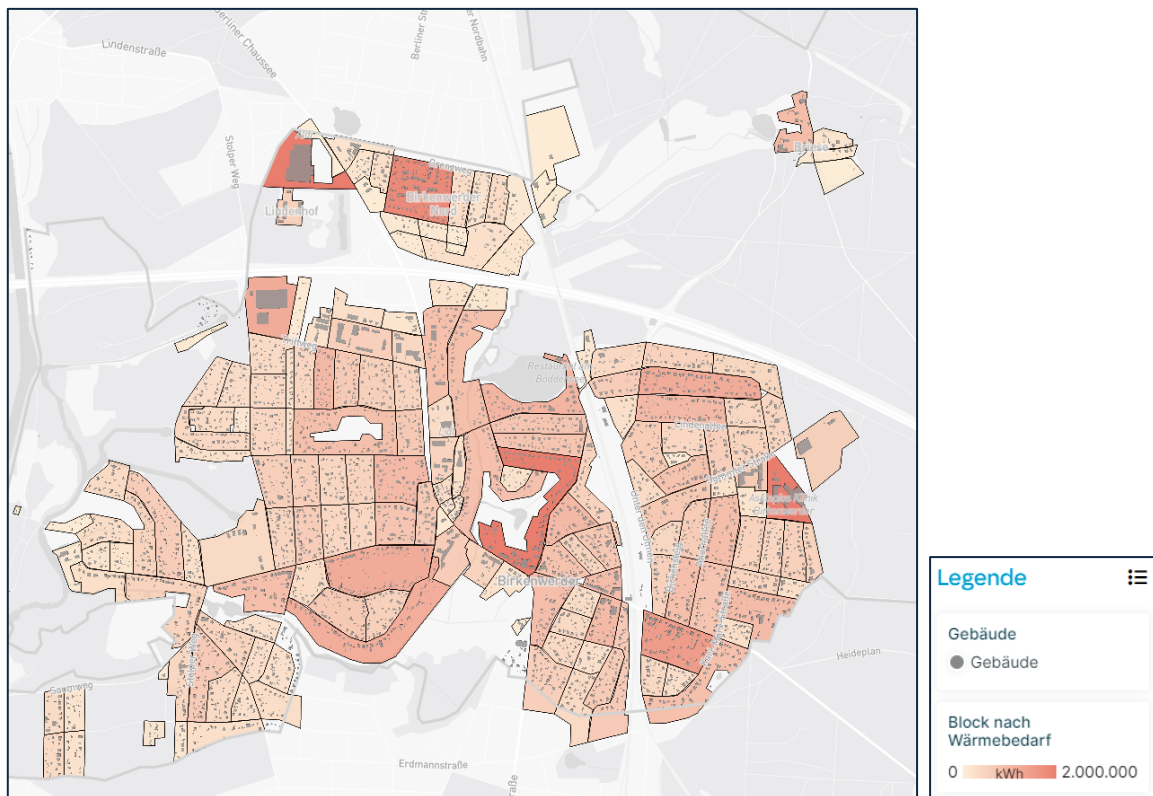


Abbildung 12: Wärmebedarf auf Baublockebene [Q:1]

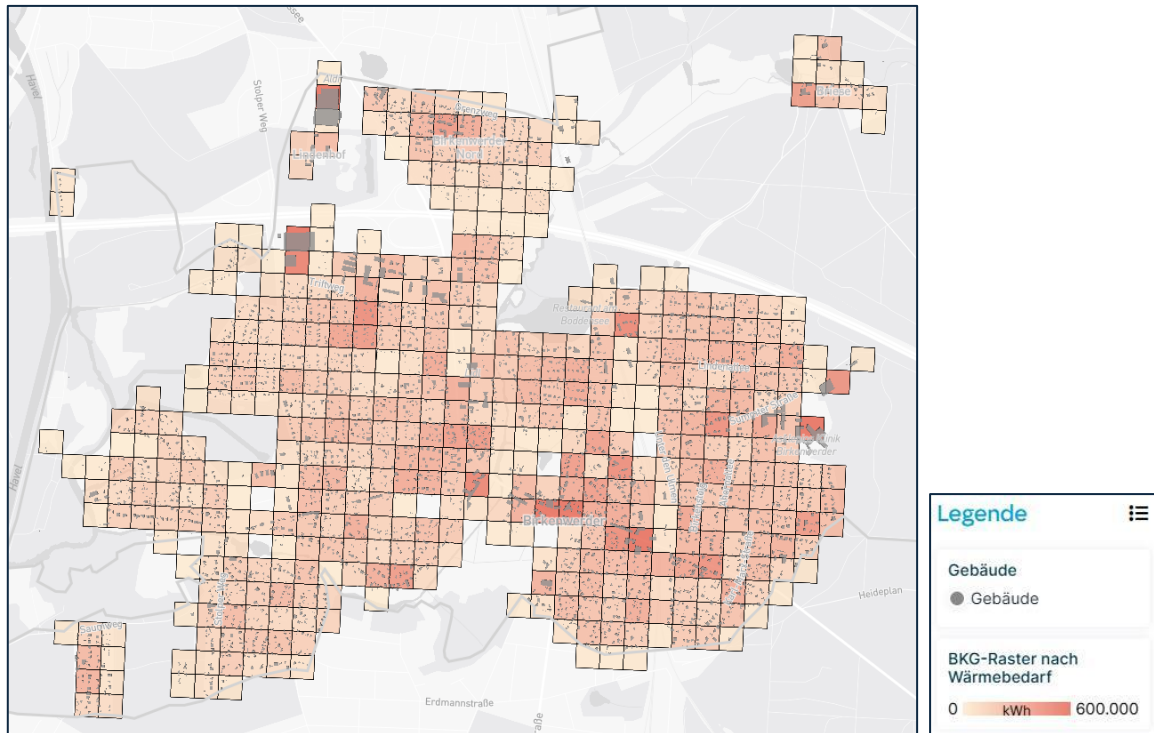


Abbildung 13: Wärmebedarf pro Hektar [Q:1]

3.4.3 Wärmeverbrauchsichte

Auf Grundlage der vorangegangenen Datenerhebung kann die räumlich aufgelöste Wärmeverbrauchsichte ermittelt werden. Der Wärmeverbrauch beschreibt dabei im Gegensatz zum theoretischen Wärmebedarf, die tatsächlich verbrauchte Wärmeenergie. Zur Berechnung der Wärmeverbrauchsichte wird der Wärmeverbrauch aller Gebäude eines Baublocks summiert und durch die Baublockfläche geteilt. Es resultiert die Wärmeverbrauchsichte in Megawattstunden pro Hektar Blockfläche. Mithilfe dieser Größe können mögliche Potenzialgebiete für Fernwärme oder Großverbraucher identifiziert werden.

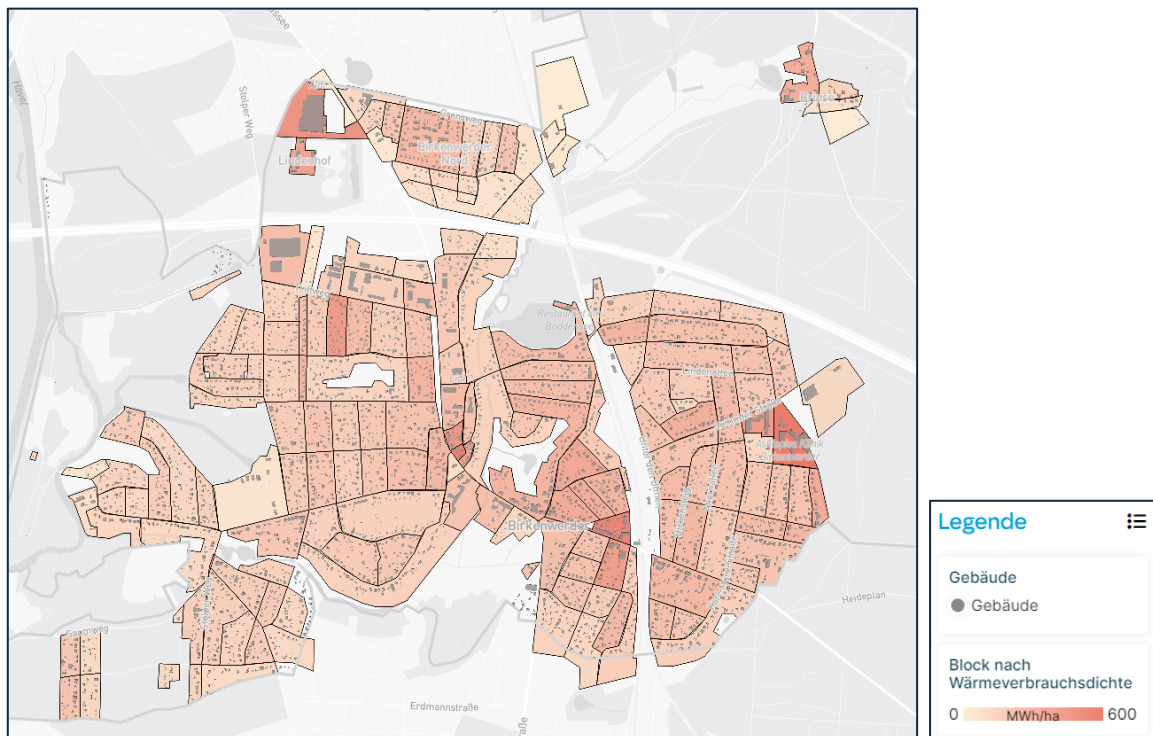


Abbildung 14: Wärmeverbrauchsichte auf Baublockebene [Q:1]

3.4.4 Energie- und Treibhausgas Gesamtbilanz

Die Gesamtbilanz fasst den Energieeinsatz und die Treibhausgasemissionen der Gemeinde im Wärmebereich sektorübergreifend zusammen und bietet damit einen umfassenden Überblick zur aktuellen Situation. Sie stellt den Endenergieverbrauch und die resultierenden Emissionen nach den relevanten Sektoren dar und ermöglicht so eine differenzierte Betrachtung der wesentlichen Emissionstreiber.

Im Fokus stehen dabei insbesondere der Endenergieverbrauch zur Wärmeversorgung im Gebäudebereich, der durch eingesetzte fossile Energieträger (z. B. Erdgas, Heizöl, Kohle) gedeckt wird. Die daraus resultierenden CO₂-Emissionen werden gemäß den geltenden Emissionsfaktoren bilanziert.

Der gesamte Endenergiebedarf zur Wärmeversorgung in Birkenwerder beträgt **82 GWh**. Der größte Teil davon wird mit **67 GWh** durch fossile Brennstoffe gedeckt. Erdgas ist dabei mit **60 GWh** der Primärenergie-Spitzenreiter in der Wärmebereitstellung.

Nach den unterschiedlichen Sektoren gegliedert, verbrauchen mit **65 GWh** die privaten Haushalte den größten Anteil am Endenergieverbrauch, gefolgt von Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und den Öffentlichen Einrichtungen.

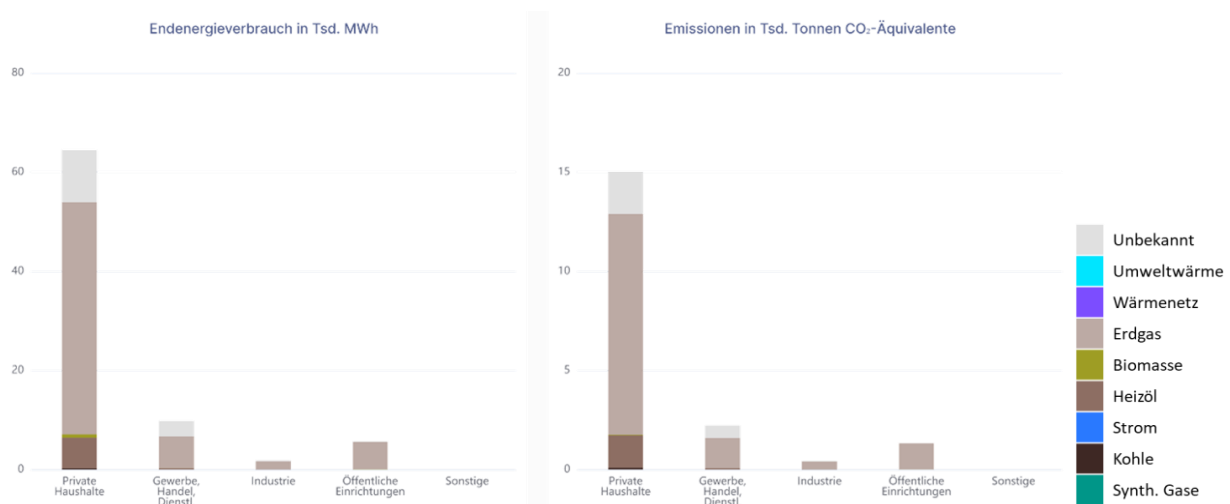


Abbildung 15: Endenergieverbrauch [Tsd. MWh] und Emissionen [Tsd. Tonnen CO₂] je Sektor [Q:1]

Die Verteilung der versorgten Gebäude nach Energieträger und Wärmeerzeuger stellen sich wie folgt dar.


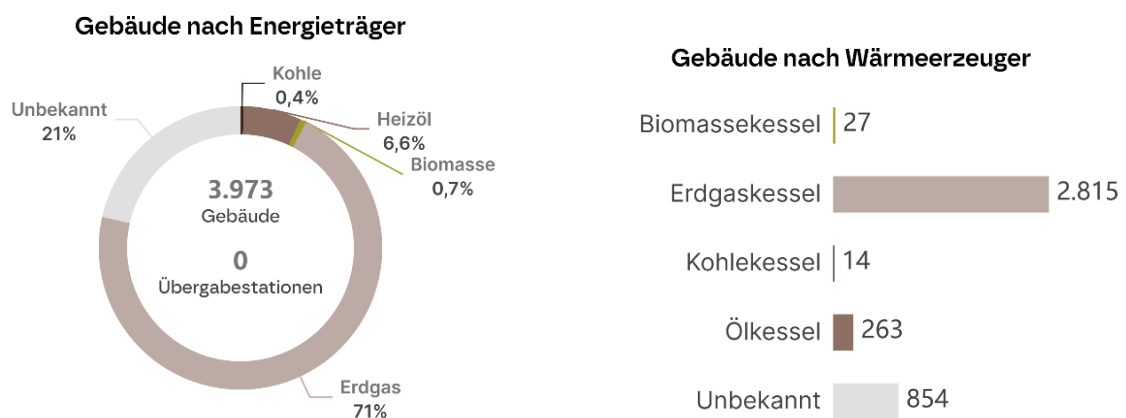


Abbildung 16: Gebäude nach Energieträger und Wärmeerzeuger [Anzahl] [Q:1]

Zusätzlich können die Anteile am Endenergieverbrauch für verschiedene Energiequellen berechnet und sowohl in absoluten als auch relativen Zahlen dargestellt werden.

Endenergieverbrauch nach Energieträger

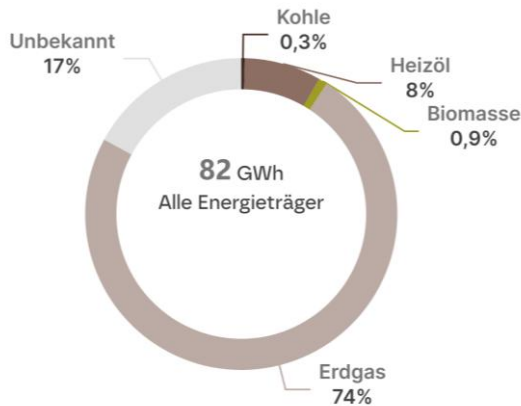

Endenergieverbrauch nach Wärmeerzeuger in GWh

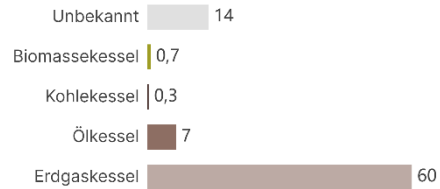


Abbildung 17 - Endenergieverbrauch nach Energieträger und Wärmeerzeuger [GWh] [Q:1]

Diese Gesamtbilanz dient als Grundlage für die Priorisierung von Handlungsfeldern und die Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion der Treibhausgasemissionen.

3.4.5 Treibhausgasemissionen durch Wärmeversorgung

Die Ermittlung der Treibhausgasemissionen ist, im Hinblick auf die Zielerreichung, ein essenzieller Teil der Wärmeplanung. Dabei wurden die aus dem Endenergieverbrauch zur Wärmeversorgung resultierenden Treibhausgasemissionen in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent (t_{CO_2e}) ermittelt.

Insgesamt werden durch die Bereitstellung von Wärme für Birkenwerder aktuell **19.040 t CO_{2e}** produziert. Der größte Anteil davon wird mit **82 %** durch die fossilen Energieträger Erdgas, Heizöl und Kohle emittiert.

Um eine kartografische Übersicht der Emissionen vor Ort zu erhalten, erfolgt die Visualisierung im BKG-Raster. Pro Fläche werden die absoluten Emissionen pro Jahr errechnet und mittels Farbabstufung dargestellt. Je dunkler die Färbung, desto höher die Treibhausgasemissionen.

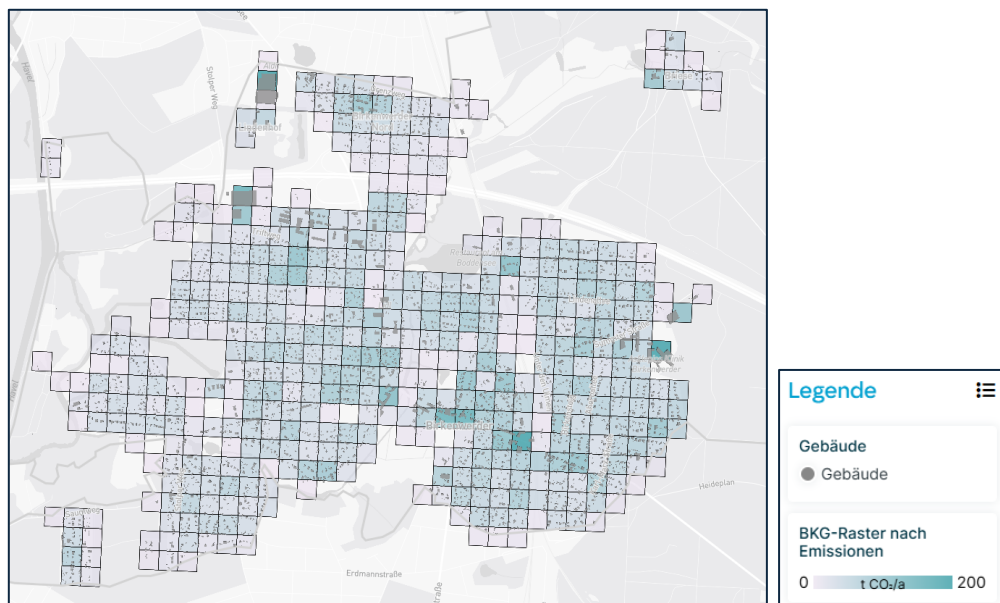


Abbildung 18: Treibhausgasemissionen Birkenwerder [Q:1]

3.5 Eignungsprüfung Fernwärmeversorgung

In der Eignungsprüfung zur Fernwärmeversorgung werden die Baublöcke grundsätzlich auf eine theoretische Eignung zur Fernwärmeversorgung anhand der Wärmeliniendichte beurteilt.

Diese Kennzahl zeigt, wie effektiv die Wärmeverteilung auf einem bestimmten Rohrleitungsabschnitt ist, genauer, wie viel Wärme pro Meter pro Jahr in der Rohrleitung transportiert wird, um den gesamten Rohrleitungsabschnitt mit Wärme zu versorgen. Im Rahmen der Eignungsprüfung zur Fernwärmeversorgung wird keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzgebiets oder die wirtschaftliche Betrachtung aus Gebäudeeigentümerperspektive getroffen. Es handelt sich um eine rein technische Abschätzung.

Im Rahmen der Leitlinien zur Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung wurden Grenzwerte definiert, ab wann eine zentrale Wärmeversorgung möglicherweise in Frage kommt [Q:9]. Die Einteilung zur Wärmenetzeignung vom Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Birkenwerder folgendermaßen angepasst:

Wärmeliniendichte	Fernwärmenetzeignung
< 1.100 kWh/m*a	geringe Eignung
1.100 – 1.700 kWh/m*a	mittlere Eignung
> 1.700 kWh/m*a	hohe Eignung

Tabelle 6: Fernwärmenetzeignung in Abhängigkeit der Wärmeliniendichte [Q:9]



Abbildung 19: Wärmeliniendichte auf Straßenzugebene [Q:1]

Eine kartografische Darstellung der Wärmelinienichten in Kilowattstunden pro Meter pro Jahr, die auf der Ebene einzelner Straßenabschnitte basieren, wird zur besseren Lesbarkeit nachfolgend auf Baublockebene dargestellt.

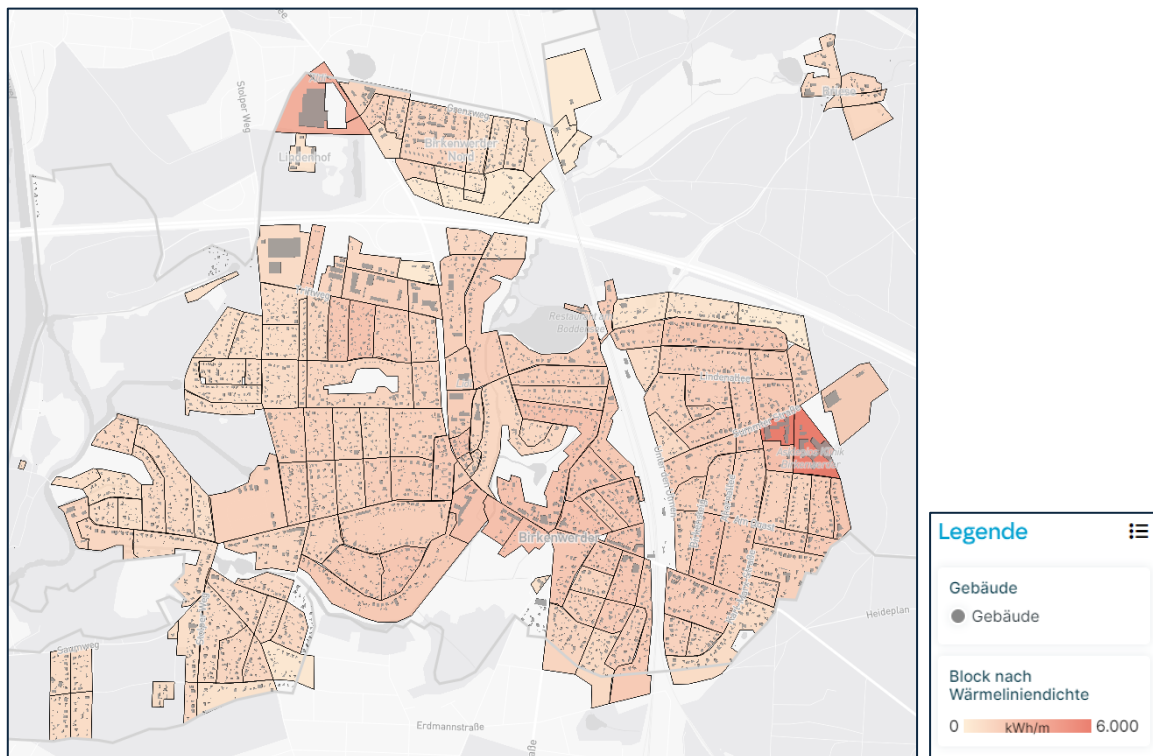


Abbildung 20: Wärmelinienichte auf Baublockebene im Überblick [Q:1]

Im Folgenden wird die Fernwärmenetzzeignung der einzelnen Betrachtungsgebiete dargestellt. Für jedes Gebiet erfolgt eine separate Darstellung in den Kategorien gering, mittel und hoch.

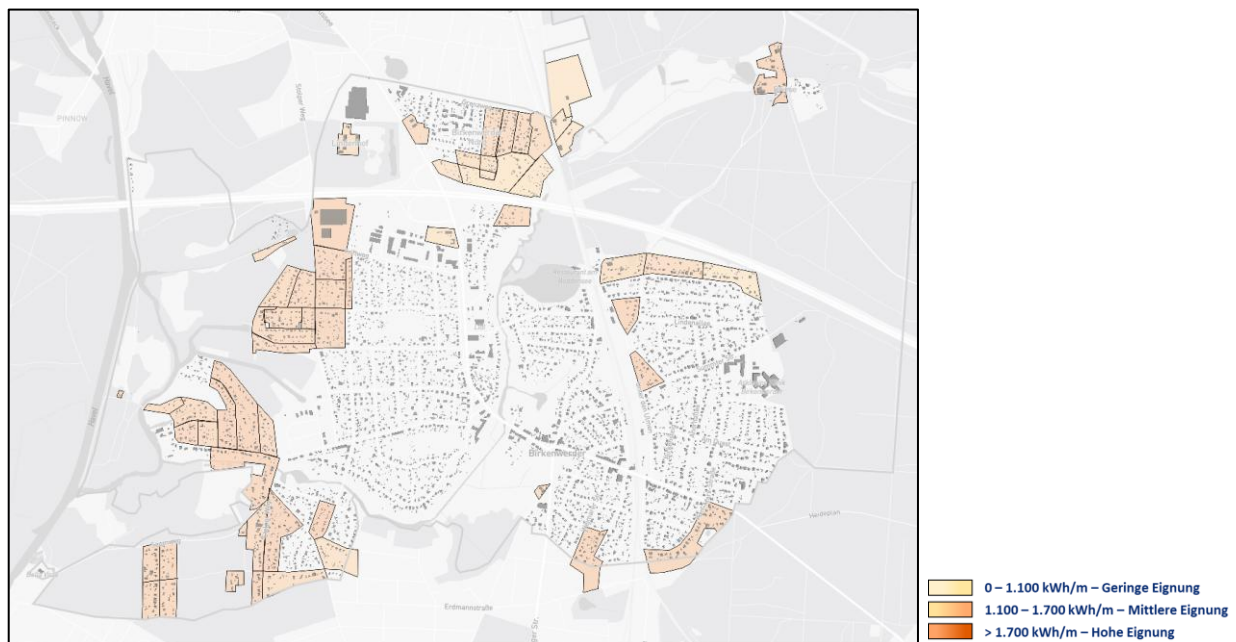


Abbildung 21: Gebiete mit geringer Fernwärmenetzzeignung [Q:1]

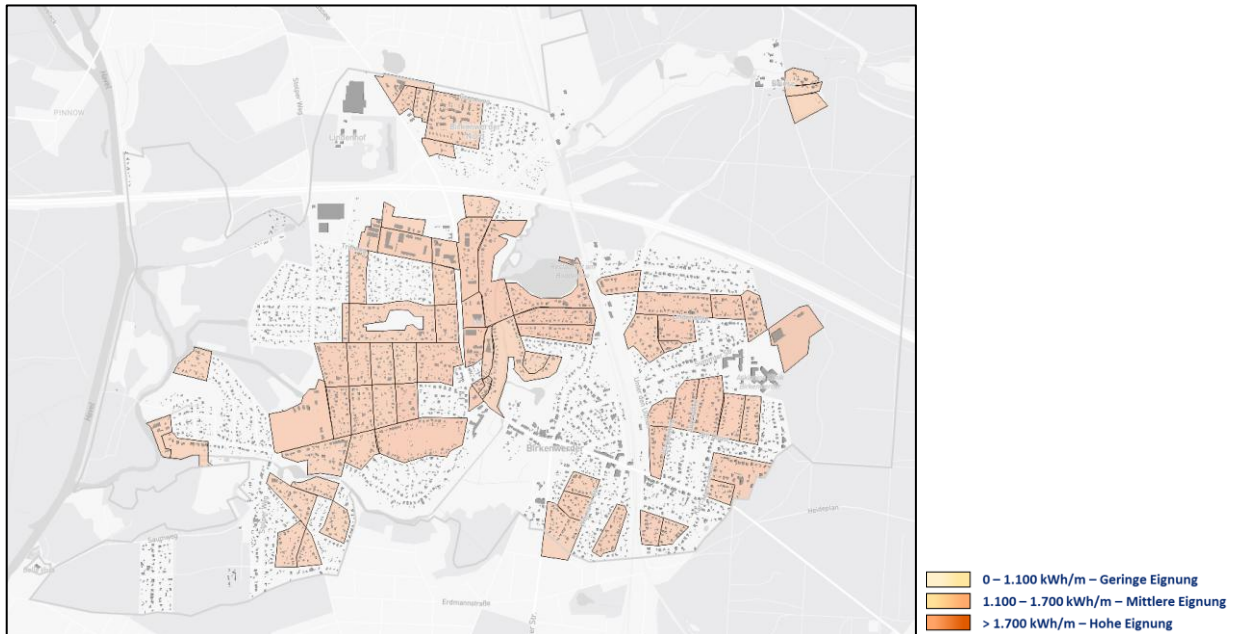


Abbildung 22: Gebiete mit mittlerer Fernwärmenetzeignung [Q:1]

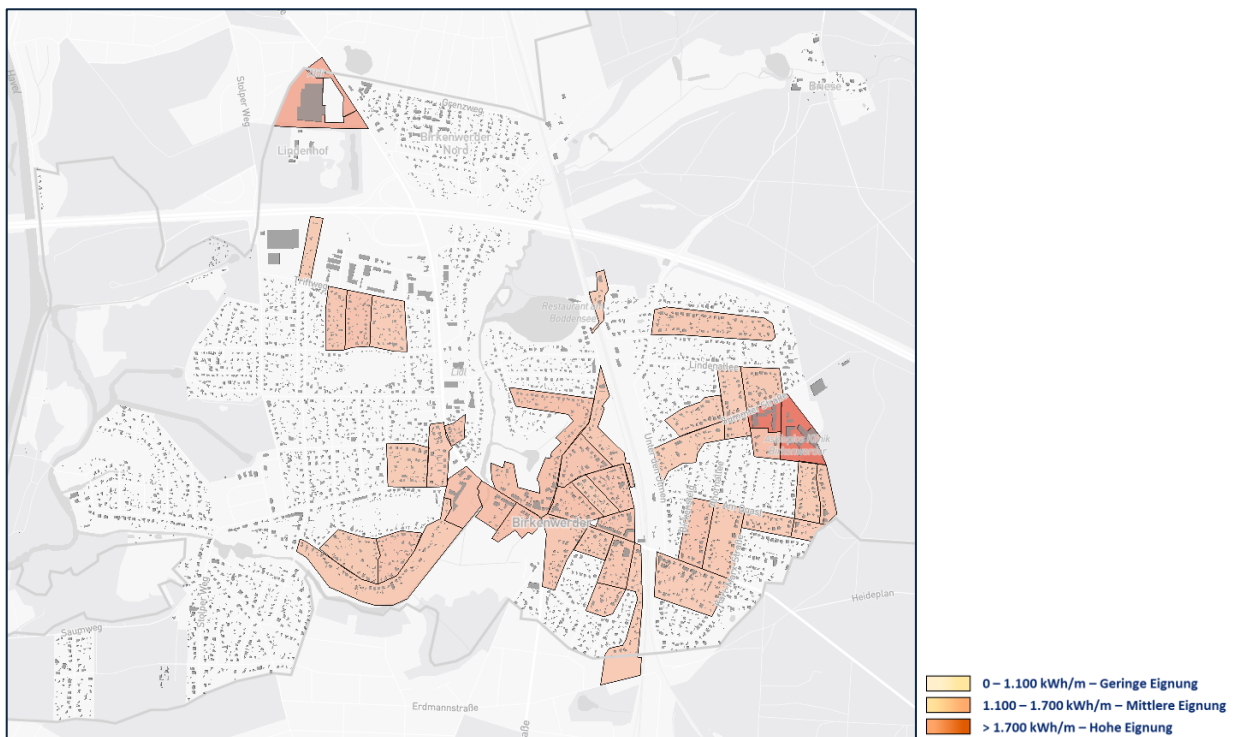


Abbildung 23: Gebiete mit hoher Fernwärmenetzeignung [Q:1]

4 Potenzialanalyse

Aufbauend auf der Bestandsanalyse sind in der Potenzialanalyse die lokal verfügbaren Potenziale zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung systematisch zu erfassen und zu bewerten. Ziel ist es, auf Basis der vorhandenen Strukturen und Ressourcen konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu identifizieren. Nicht-lokale Ressourcen – etwa Biomasseimporte, Fernwärme aus überregionaler Erzeugung oder überregionale Stromnetze für Wärmepumpen – gelten gemäß dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) und den Förderrichtlinien der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) als ergänzende Optionen, die behutsam und nur bei fehlender lokaler Alternativen eingesetzt werden sollen.

Im Fokus der lokalen Ressourcen stehen dabei insbesondere Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien (z. B. Solarthermie, Umweltwärme, Biomasse, Geothermie), die Nutzung von unvermeidbarer Abwärme (z. B. aus Industrie, Gewerbe oder Abwasser) sowie die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung im Gebäudebestand. Ergänzend werden auch Potenziale zur Verdichtung, Erweiterung oder Neuerschließung von Wärmenetzen betrachtet, falls Wärmenetze bereits vorhanden sind. Die Analyse erfolgt unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und räumlicher Rahmenbedingungen.

Die Potenzialanalyse stellt eine wichtige Grundlage für die anschließende Entwicklung von Zielszenarien und Transformationspfaden dar. Sie ermöglicht eine Priorisierung von Maßnahmen und unterstützt Kommunen dabei, strategisch fundierte Entscheidungen über zukünftige Versorgungsoptionen zu treffen.

4.1 Wärmeenergieeinsparung

Die Wärmeenergieeinsparung durch energetische Gebäudesanierung ist ein wichtiger Baustein der kommunalen Wärmewende. Da rund zwei Drittel des Endenergieverbrauchs im Gebäudesektor auf Raumwärme und Warmwasser entfallen, liegt hier ein besonders hohes Minderungspotenzial für den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen. Insbesondere im Bestand – häufig mit unzureichender Dämmung oder veralteter Anlagentechnik – lassen sich durch gezielte Sanierungsmaßnahmen erhebliche Effizienzgewinne erzielen. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht bereitgestellt werden.

Die energetische Sanierung senkt nicht nur den Energiebedarf einzelner Gebäude, sondern beeinflusst auch maßgeblich die Wirtschaftlichkeit und Auslegung zukünftiger Wärmeversorgungssysteme – etwa durch die Reduzierung der notwendigen Netzkapazitäten oder die Ermöglichung niedrig temperierter Wärmenetze. Damit trägt die Gebäudesanierung entscheidend dazu bei, den Umbau der Wärmeversorgung in Richtung Klimaneutralität technisch, wirtschaftlich und sozialverträglich zu gestalten.

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung werden sowohl das theoretische als auch das realistische Einsparpotenzial auf Grundlage typisierter Gebäudegruppen ermittelt. Diese Bewertung bildet eine wesentliche Grundlage für die spätere Maßnahmenplanung, die Ausrichtung von Förderstrategien sowie für Priorisierungsentscheidungen.

Das Energieeinsparpotenzial durch die Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden für Raumwärme und Warmwasser wird als Sanierungspotenzial definiert. Dies bestimmt sich durch die jährliche Sanierungsrate und die Sanierungstiefe der Gebäudeklassen. Gebäude mit hohem Wärmeverbrauch pro Nutzfläche werden dabei priorisiert saniert.

Der bundesweite Durchschnitt der Sanierungen betrug im Jahr 2024 circa 0,7 %. Um die Klimaziele 2030 zu erreichen, müsste die Quote mindestens 2 % jährlich betragen. [Q:10]

Unter der Sanierungstiefe versteht man den angestrebten Wärmebedarf sanierter Gebäude. Dieser Wert ist abhängig von der Art und dem Baujahr des Gebäudes. Die Zielsanierungstiefen können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Für das Klimaschuttszenario wurde eine Sanierungsquote von 0,7 % pro Jahr angenommen, die eine Sanierung von ca. 582 Gebäude bis zum Jahr 2045 für den Ort Birkenwerder mit sich bringt.

Baualter- klasse	Einfamilienhaus [kWh/m ²]	Mehrfamilienhaus [kWh/m ²]	Öffentlich [kWh/m ²]	Industrie [kWh/m ²]	Sonstige [kWh/m ²]
Unbekannt	59	57	87	35	60
Vor 1949	65	61	112	47	71
1949 – 1968	65	64	112	47	72
1969 – 2001	56	54	74	30	54
Nach 2001	50	48	48	18	41

Tabelle 7: Zielsanierungstiefe für Bestandsanierungen [Q:9]

Der gesamte Wärmeverbrauch laut Bestandsanalyse beträgt für Birkenwerder **81,8 GWh/a**. Bei einer Sanierungsrate von 0,7 % der Gebäude pro Jahr könnte der Wärmebedarf um **11,1 GWh/a** bzw. **13,6 %** gesenkt werden. Somit würde der Wärmeenergieverbrauch im Jahr 2045 noch **70,7 GWh/a** betragen.

Wärmeenergiebedarf Bestandsszenario 2024	81,8 GWh/a		
Wärmeenergieeinsparung durch Bestandssanierung	-	11,1 GWh/a	- 13,6 %
Wärmeenergiebedarf Klimaschutzszenario 2045	70,7 GWh/a		

Abbildung 24: Reduktion des Wärmeenergiebedarfs durch Bestandssanierung [Q:1]

Nachfolgende Tabelle zeigt die Verbesserung einiger Kennzahlen bis zum Zieljahr durch Gebäudesanierungen.

	2024	2045
Wärmebedarf pro Nutzfläche	99 kWh/m ²	85 kWh/m ²
Wärmebedarf pro Wohnfläche	153 kWh/m ²	132 kWh/m ²
Wärmebedarf pro Einwohner <i>Incl. Gewerbe-/Industrieverbrauch</i>	9,57 MWh/EW	8,90 MWh/EW
Wärmeverbrauchsichte	45 MWh/ha	39 MWh/ha
Wärmelinienichte	1.106 kWh/m	956 kWh/m

Tabelle 8: Veränderung energetischer Kennzahlen durch Bestandssanierung mit einer Sanierungsquote von 0,7 %/a [Q:1]

Würden alle Gebäude auf die entsprechende Zielsanierungstiefe energetisch saniert werden, könnten **36,2 GWh/a** Wärmeenergie eingespart werden. Die größten Einsparpotenziale sind in nachfolgender baublockbezogener Darstellung kartografisch abgebildet.

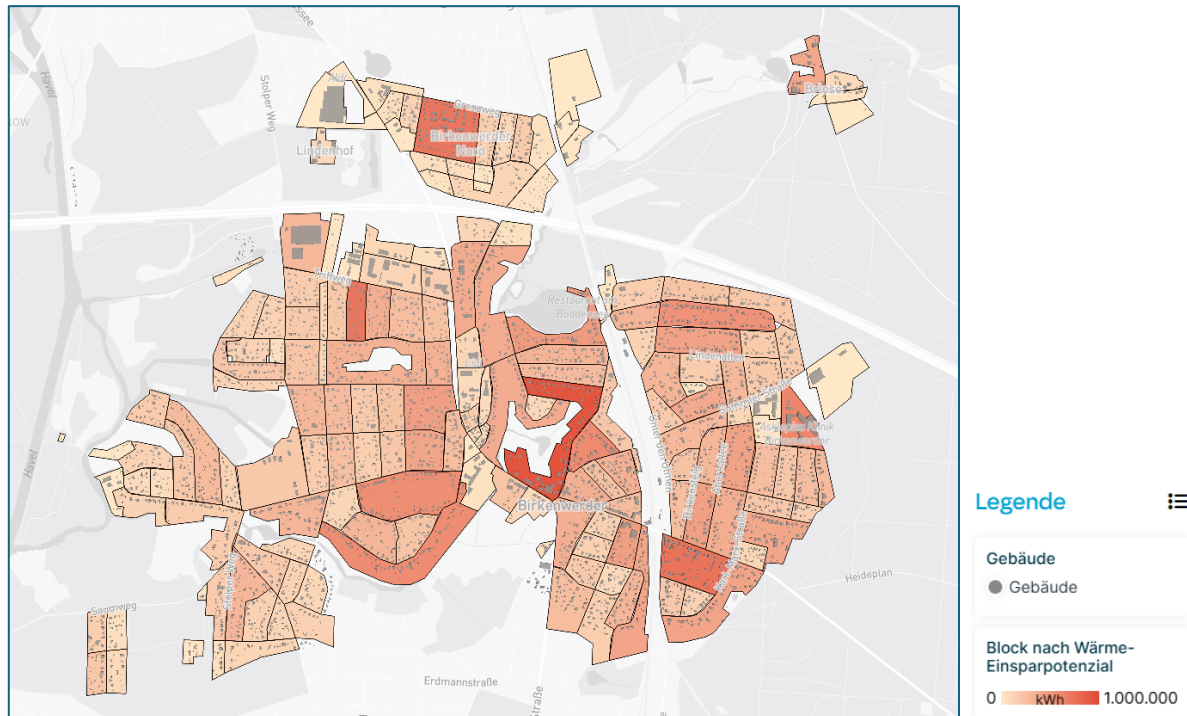


Abbildung 25: Gesamtsanierungspotenzial [Q:1]

Es besteht ein erhebliches Potenzial zwischen der Einsparung im Klimaschutzscenario und dem verfügbaren Gesamtsanierungspotenzial aller Gebäude. Das gesamtheitliche Energieeinsparpotential kann lediglich, als theoretisches Potenzial bewertet werden.

Energieeinsparung durch die Sanierung der energieintensivsten Gebäude im Klimaschutzscenario (0,7 %)	11,1 GWh/a
Theoretisches Energieeinsparpotenzial gesamt	36,2 GWh/a
Potenzialausnutzung	30,6 %

Tabelle 9: Energieeinsparpotenzial Sanierungen [Q:1]

Die Auswirkungen der energetischen Sanierung können als elementar bewertet werden, denn bereits durch die Sanierung der 582 energieintensivsten Gebäude (14,7 % = 0,7 %/a), können bereits 30,6 % des gesamten Energieeinsparpotenzials realisiert werden. Diese Betrachtung unterstreicht die zentrale Bedeutung der energetischen Sanierung.

4.2 Potenzial zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

Die Analyse des Potenzials zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein wertvoller Teil der Wärmeplanung für die Kommune, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Elektrifizierung im Bereich der Wärmeversorgung. Technologien wie Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anwendungen oder elektrisch betriebene Wärmenetze führen zu einem steigenden Bedarf an klimaneutral erzeugtem Strom. Die Nutzung lokal verfügbarer erneuerbarer Stromquellen – insbesondere Photovoltaik und Windkraft – kann daher wesentlich zur Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung beitragen.

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden unter anderem geeignete Dach- und Freiflächen für Photovoltaik und Windstandorte betrachtet. Auch rechtliche, technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen fließen in die Bewertung ein, um eine möglichst realistische Einschätzung zu erhalten. Ziel ist es, die lokale Eigenstromerzeugung zu maximieren, Versorgungssicherheit zu stärken, gleichzeitig die Netzinfrastruktur effizient zu nutzen und die überregionale Belastung zu minimieren.

Die Ergebnisse dienen als Grundlage für kommunale Strategien zur sektorenübergreifenden Kopplung von Strom und Wärme sowie zur Förderung lokaler Wertschöpfung. Sie unterstützen darüber hinaus die Identifikation von Synergien zwischen Wärmewende und Stromwende.

4.2.1 Photovoltaikanlagen auf Freiflächen

Um das Potenzial für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu ermitteln, wurde eine Weißflächenkartierung des gesamten Gemeindegebiets durchgeführt. Weißflächenkartierung bedeutet, auf einem definierten Gebiet geeignete Standorte für bestimmte Vorhaben, wie beispielsweise die Errichtung von Solar- oder Windenergieanlagen zu ermitteln. Dabei werden ungeeignete Flächen, wie naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder Abstandsbereiche ausgeschlossen.

Für Birkenwerder konnten in der Weißflächenkartierung aufgrund der vorherrschenden Bebauung und Siedlungsstruktur **keine** Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaik ermittelt werden [Q:3].

Im Rahmen einer Analyse durch den Umweltverband Birkenwerder-Hohen Neuendorf e. V. wurden Flächen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn Flächen des Bundes als geeignet identifiziert. Die Autobahn GmbH stellt dazu mittelfristig ein eigenes Konzept zur Erschließung dieser Flächen auf [Q:58].

Außerdem gibt es Flächen unter der 380 kV-Stromtrasse, die erschlossen werden können. Die Verantwortung hierbei liegt beim Stromnetzbetreiber [Q:58].

4.2.2 Photovoltaikanlagen auf Dachflächen

Photovoltaikanlagen auf Dachflächen können neben ihrem Primärziel – der dezentralen, regenerativen Stromerzeugung – auch sekundär zur Unterstützung der Wärmewende durch Deckung des Strombedarfs einer dezentralen Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen beitragen. Zusätzlich können durch eine teilweise Deckung des Eigenstrombedarfs mit dezentralen Erzeugungsanlagen auch Übertragungs- und Verteilnetzkapazitäten eingespart werden.

In der Simulation wurden alle Dachflächen bewertet. Auf Basis der Dachausrichtung und den standortbezogenen Kennzahlen wie Globalstrahlung bzw. Volllaststunden, kann das Potenzial zur Anlagenleistung bzw. Stromerzeugung aus Dachflächen-Photovoltaikanlagen berechnet werden.



Abbildung 26: Ausschnitt aus der Potenzialanalyse zum Dachflächen-PV-Potenzial [Q:1] [Q:2]

Hochgerechnet auf alle Dachflächen im Gemeindegebiet Birkenwerder, wäre eine maximale installierte Anlagenleistung von **59,8 MWp** möglich. Damit könnte jährlich eine Strommenge von etwa **53 GWh** erzeugt werden, die anschließend in Wärme umgewandelt werden könnte.

Globalstrahlung	1.062 kWh/m ²
Nutzbare Dachfläche	398.233 m ²
Volllaststunden	891 h/a
Anlagenleistung Gesamtfläche	59,8 MWp
Anlagenleistung Bestandsanlagen	31 kW _{pel}
Anlagenleistung freies Potenzial <i>hochgerechnet</i>	59,8 MWp
Stromerzeugung freies Potenzial <i>hochgerechnet</i>	53,3 GWh/a

Tabelle 10: Potenzialermittlung durch Photovoltaikanlagen auf Dachflächen [Q:1]

Mit den in der Bestandsanalyse identifizierten Photovoltaikanlagen auf Dachflächen, kann von einem sehr großen freien Leistungspotenzial von **ca. 59,8 GWp** ausgegangen werden.

4.2.3 Windenergieanlagen

Um die Klimaneutralität bis 2045 in Brandenburg zu erreichen, ist ein systematischer Ausbau der Windenergie in allen Regionen des Landes erforderlich. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der Windenergie an der Bruttostromerzeugung in Brandenburg circa 30,87 %. Die meisten Anlagen weisen eine Leistung zwischen 2 und 3 MW auf, während Anlagen mit einer Leistung unter 2 MW häufig älteren Generationen angehören [Q:59] [Q:60].

In Birkenwerder konnten in der Bestandsanalyse keine Windenergieanlagen identifiziert werden.

Im Rahmen der Potenzialanalyse wird zwischen verbindlichen Potenzialgebieten in Form von Windvorranggebieten im Rahmen der Regionalplanung und technischen Potenzialgebieten im Rahmen einer unverbindlichen Weißflächenkartierung unterschieden.

Windvorranggebiete sind spezielle Flächen, die in der Raumordnung und Planung als besonders geeignet für die Errichtung von Windkraftanlagen festgelegt werden. Die Gebiete zeichnen sich durch günstige Windverhältnisse und eine minimale Belastung durch Nutzungskonflikte aus. Sie werden gezielt ausgewählt, um die Windenergiegewinnung zu fördern und die Flächenverfügbarkeit für Windkraftprojekte zu maximieren. In Windvorranggebieten sind in der Regel keine anderen umweltschädlichen Nutzungen vorgesehen, sodass die Windenergieproduktion effizient und im Einklang mit den Umweltvorgaben erfolgen kann. Die Festlegung dieser Gebiete erfolgt häufig auf kommunaler oder regionaler Ebene und wird in Planungskonzepten wie Raumordnungsplänen und Regionalplänen verankert. Dabei wird auch auf Aspekte wie den Schutz von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, den Abstand zu Wohngebieten und die Auswirkungen auf die lokale Tierwelt geachtet. Ziel ist es, die Windenergie als Teil einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieversorgung auszubauen, ohne die Lebensqualität und die Umwelt übermäßig zu belasten. [Q:14] [Q:20] [Q:54]

Der sachliche Teilplan „Windenergienutzung“ (2024) ist Teil des Regionalplans Prignitz-Oberhavel und wird zum Zeitpunkt der Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung durch die Regionale Planungsstelle erarbeitet (Laufendes Verfahren) [Q:53]. Ein Auszug aus der Restriktionstabelle Windpotenzialgebiete wird im Folgenden aufgelistet.

Auszug aus dem Restriktionstabelle Windpotenzialgebiete	
Berücksichtigte Abstände	
Wohngebiete im Innenbereich	400 m
Wohngebiete im Außenbereich / Gemischnutzung	400 m
Industrie- / Gewerbegebiete	200 m

Tabelle 11: Voraussichtliche Abstandsflächen aus der Restriktionstabelle Windpotenzialgebiete [Q:56]

Für das Gemeindegebiet Birkenwerder sind keine Windvorranggebiete vorgesehen [Q:53]. In unmittelbarer Umgebung (Gemeindegebiet Oranienburg) sind ca. 456 ha Vorranggebiete zur Windenergienutzung geplant [Q:53].

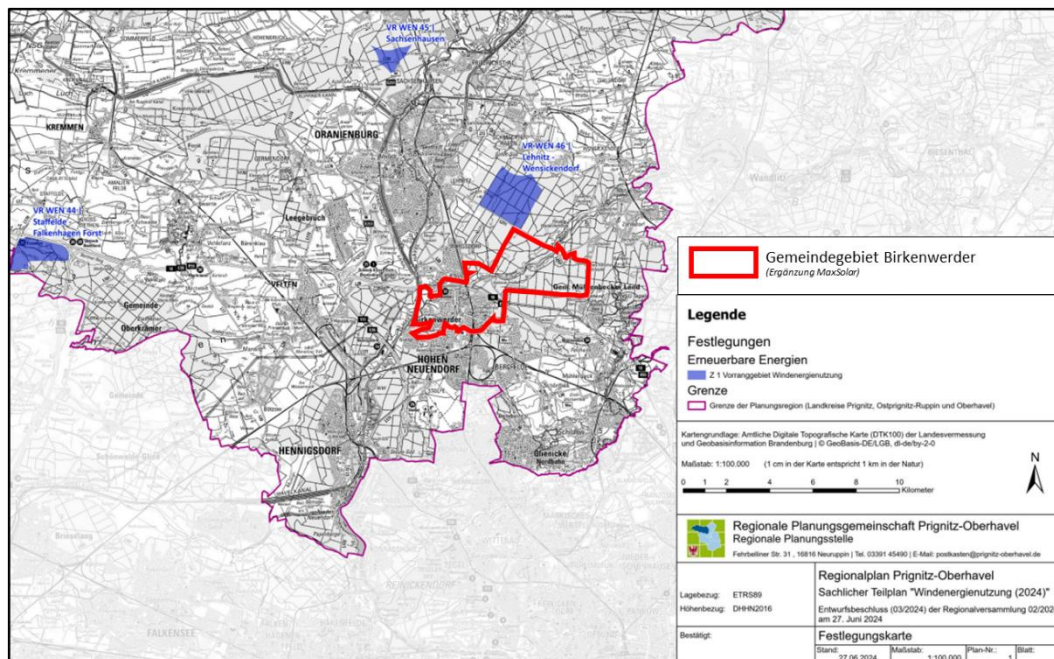


Abbildung 27: Kartographische Darstellung der geplanten Windvorranggebiete in der Umgebung von Birkenwerder [Q:53]

Das Verfahren zur Fortschreibung des Teilkapitels zur Windenergienutzung ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung noch nicht abgeschlossen oder in Kraft getreten.

Sobald der Sachliche Teilplan „Windenergie (2024)“ in Kraft tritt, entfällt die Privilegierung für Windenergieanlagen im Außenbereich. Der Neubau von Windenergieanlagen wird sich damit größtenteils auf die ausgewiesenen Windvorranggebiete beschränken und damit wohl nicht auf den technischen Potenzialflächen im Gemeindegebiet Birkenwerder stattfinden.

Windvorranggebiete aus Regionalplänen sind jedoch nicht mit sogenannten Potenzialflächen zu verwechseln. Im Rahmen der Ermittlung technischer Windpotenzialflächen in der Kommunalen Wärmeplanung wurde daher eine Weißflächenkartierung für Anlagen zur Windenergienutzung durchgeführt. Ziel dabei ist es, allgemeine Gebiete mit theoretischem Potenzial zur Windenergienutzung zu identifizieren.

Zur Ermittlung der technischen Windpotenzialflächen wurden alle Naturschutz- und Ausschlussflächen, wie FFH-Gebiete (Vogelschutz-, Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete) und restriktive Abstandsflächen berücksichtigt. Folgende Grafik bildet die Potenzialflächen für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet ab.

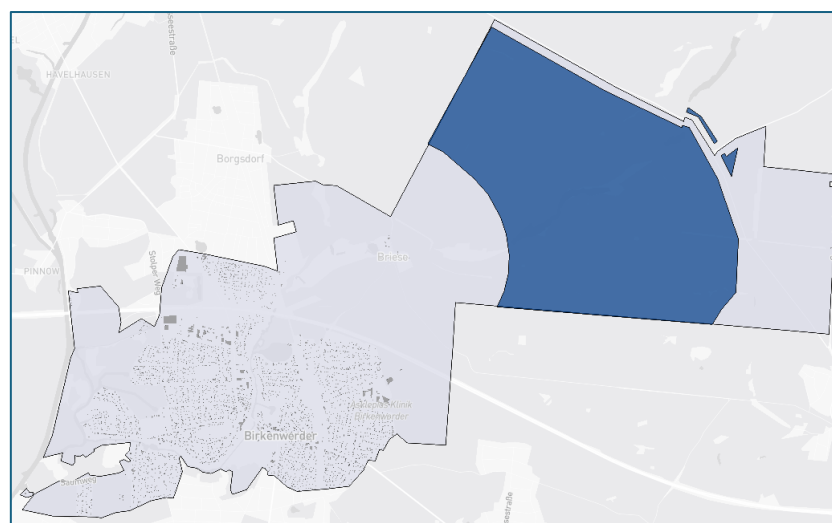


Abbildung 28: Technische Potenzialflächen Windenergie [Q:1]

4.3 Potenzial zur Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien

Die Erschließung lokal verfügbarer erneuerbarer Wärmequellen spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der kommunalen Wärmeversorgung. Im Rahmen der KWP erfolgt daher eine systematische Potenzialanalyse zur Nutzung erneuerbarer Energien speziell für die Wärmeerzeugung.

4.3.1 Tiefe Geothermie

Die tiefe Geothermie stellt eine vielversprechende Option für die klimaneutrale, grundlastfähige und langfristig preis-stabile Wärmeerzeugung im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung dar. Besonders in Regionen mit günstigen geologischen Voraussetzungen bietet sie die Möglichkeit, große Wärmemengen unabhängig von Wetterbedingungen und saisonalen Schwankungen bereitzustellen. Aufgrund ihrer hohen Effizienz, Versorgungssicherheit und CO₂-Freiheit im Betrieb, spielt sie eine zentrale Rolle in der Wärmewende.

Tiefe Geothermie nutzt die Wärme des Erdinneren aus Tiefen von mehreren hundert bis mehreren tausend Metern. In hydrothermalen Systemen wird dabei heißes Tiefenwasser über Förderbohrungen erschlossen, über Wärmetauscher zur Versorgung von Wärmenetzen genutzt und anschließend über Injektionsbohrungen zurückgeführt. Die Technologie eignet sich besonders für den Einsatz in mittleren bis großen Wärmenetzen mit konstantem Bedarf, etwa in urbanen Quartieren oder für kommunale Liegenschaften.

Bei der tiefen Geothermie lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Potenzialen unterscheiden.

Art	Hydrothermale Geothermie	Petrothermale Geothermie
Definition	Vorhandenes, heißes Wasserreservoir (Thermalwasser)	Heißes, trockenes Festgestein ohne ausreichende Wasserzirkulation
Temperatur	60 – 180 °C	> 150 °C
Durchlässigkeit des Gesteins	Natürlich gegeben	Muss künstlich erzeugt werden
Technologischer Aufwand	Geringer	Höher

Tabelle 12: Technologieübersicht Tiefe Geothermie [Q:19]

Um eine Einschätzung des örtlich vorhandenen Potenzials für Tiefengeothermie zu erhalten, zeigt die folgende deutschlandweite Übersicht die Temperaturniveaus für hydrothermale und petrothermale Geothermie.

Die Gemeinde Birkenwerder liegt im südöstlichen Bereich des für Tiefengeothermie gut geeigneten Norddeutschen Beckens. Für die Region Birkenwerder lässt sich demnach tendenziell ein Potenzial für hydrothermale Geothermie feststellen. Eine detaillierte Bewertung des petrothermalen Potenzials ist hingegen nur durch detaillierte Untersuchungen der Gesteinsschichten möglich. Wie bereits erwähnt, kann auf Grundlage der nachfolgenden Abbildung jedoch eine potenzielle Eignung vermutet werden.

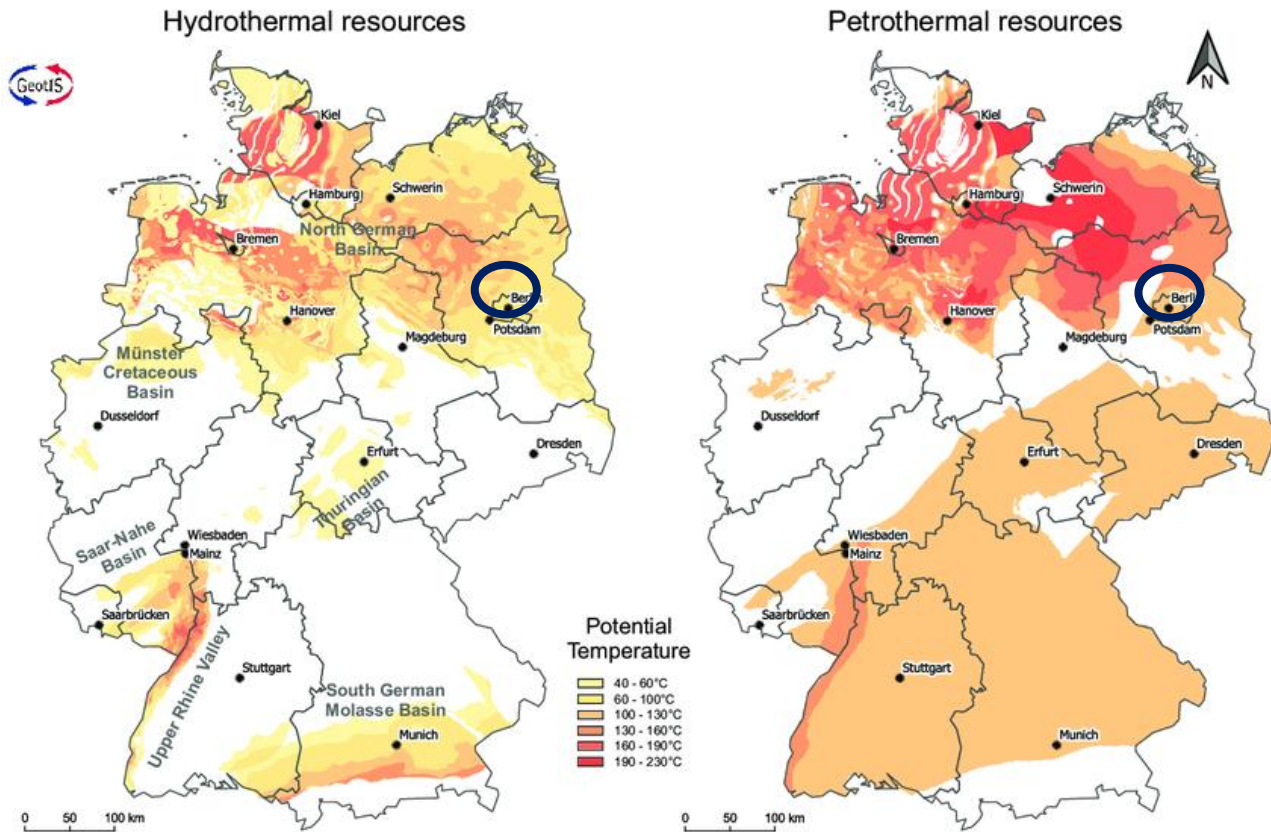


Abbildung 29: Hydrothermale und Petrothermale Ressourcen

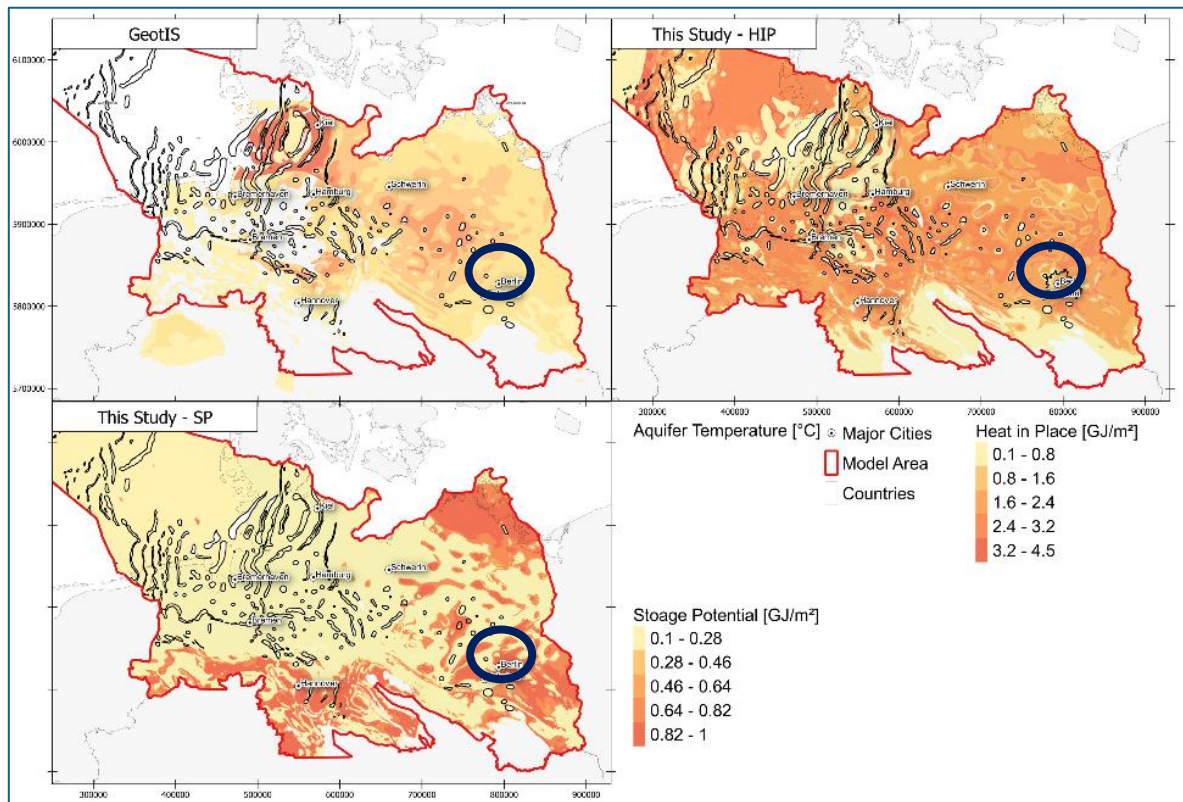


Abbildung 30: Norddeutsches Becken als Potenzialgebiet zur hydrothermischen Wärmegewinnung [Q:24]

4.3.2 Oberflächennahe Geothermie

Die oberflächennahe Geothermie ist ein wesentlicher Baustein für die klimaneutrale Wärmeversorgung. Sie nutzt die im Boden gespeicherte Wärme bis in etwa 400 m Tiefe, um über Wärmepumpensysteme Gebäude und Quartiere effizient zu heizen oder zu kühlen. Die Technologie eignet sich hervorragend für Neubauten mit Niedertemperatursystemen (z. B. Fußbodenheizungen), wird aber zunehmend auch im Bestand und in hybriden Wärmelösungen (z. B. in Kombination mit Solarthermie oder Nahwärmenetzen) eingesetzt. Ihre langfristige Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus niedrigen Betriebskosten und geringen Wartungsanforderungen.

Trotz ihrer Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Die Initialkosten sind höher als bei luftbasierten Systemen, Bohrungen sind genehmigungspflichtig und abhängig von der geologischen Eignung des Untergrunds. Dennoch fördern Bund und Länder über Programme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gezielt die Erschließung dieser Technologie.

In folgender Tabelle wird ein Überblick über die bekanntesten Formen der oberflächennahen Geothermie gegeben.

Technologie	Erdwärmesonden (EWS)	Erdwärmekollektoren (EWK)	Grundwasserwärmepumpen (GWWP)
Funktionsweise:	Geschlossene Rohrsysteme werden vertikal (typischerweise 50 – 150 m tief) in den Boden eingebracht. Eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert darin und nimmt die Erdwärme auf	In 1,2- 1,5 m Tiefe werden Rohrschleifen horizontal verlegt, durch die ein Wärmeträgermedium fließt.	Über zwei Brunnen wird Grundwasser entnommen, energetisch genutzt und wieder eingeleitet.
Einsatz:	Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, kleinere Quartiere	Vor allem Neubauten mit Gartenfläche	Gebäude mit hohem Wärmebedarf und stabilem Grundwasservorkommen
Vorteile:	Platzsparend, ganzjährig nutzbar, auch für Kühlung geeignet	Geringe Baukosten, wartungsarm	Hohe Effizienz (COP > 5), konstante Temperaturen
Nachteile:	Hohe Bohrkosten	Großer Flächenbedarf (oft das 1,5 – 2-fache der zu beheizenden Fläche)	Genehmigungspflichtig, nicht überall möglich

Tabelle 13: Technologieübersicht oberflächennahe Geothermie

Grundsätzlich wurde eine Potenzialanalyse für Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren durchgeführt. Das brandenburgische Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) stellt hierzu Informationen zur Eignung von Flächen für Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden bereit [Q:12].

Die folgenden Karten dienen der Beurteilung des Potenzials für oberflächennahe Geothermie. Für eine detaillierte Bewertung der individuell nutzbaren Potenzialflächen ist die Berücksichtigung von Abstandsflächen zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen unerlässlich. Einzelmaßnahmen müssen von den jeweiligen Grundstückseigentümern eigenverantwortlich umgesetzt werden.

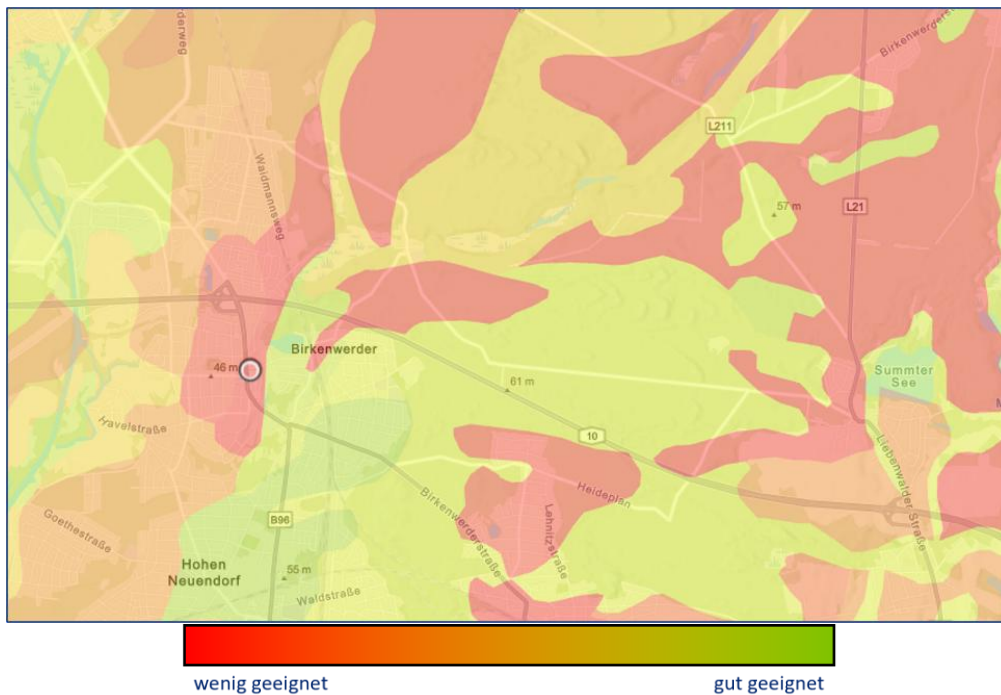


Abbildung 31: Standortbewertung für Erdwärmekollektoren [Q:12]

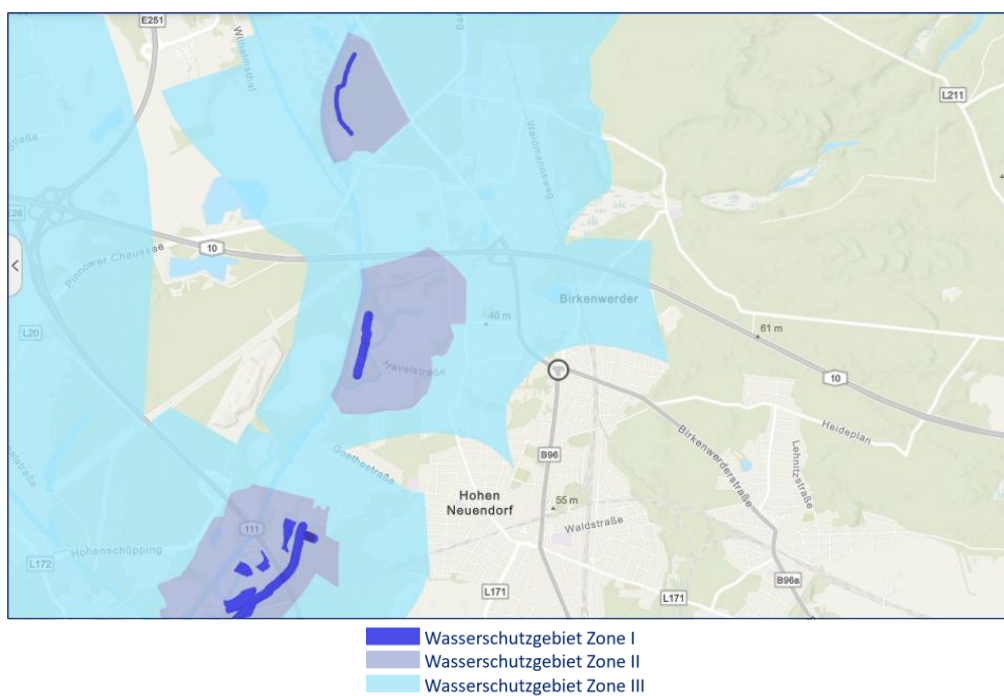


Abbildung 32: Wasserschutzgebiete im Rahmen der Potenzialanalyse von Erdwärmesonden [Q:12]

Grundsätzlich fällt die Standortbewertung für Erdwärmekollektoren gemischt aus. Es konnten zwar Bereiche identifiziert werden, die eine gute Eignung aufweisen, jedoch zeigen sich ebenso Flächen mit geringerer Eignung. Im Rahmen der Eignungsprüfung für Erdwärmesonden wurden Wasserschutzgebiete im Gemeindegebiet von Birkenwerder identifiziert. Da Standorte innerhalb von Wasserschutzgebieten in der Regel ein Ausschlusskriterium für die Errichtung vertikaler Erdwärmesonden darstellen, ist hier besondere Vorsicht geboten.

Insgesamt ist zu betonen, dass bei einem konkreten Umsetzungswunsch eine detaillierte Standortanalyse erforderlich ist, um die tatsächlichen Potenziale und Einschränkungen präzise bewerten zu können.

4.3.3 Solarthermie auf Dachflächen

Solarthermie auf Dachflächen stellt eine technisch ausgereifte, umweltfreundliche und zunehmend attraktive Lösung zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung dar. Sie nutzt die solare Strahlung direkt zur Erzeugung von Wärme – ohne CO₂-Emissionen und mit nur geringen Betriebskosten. Besonders Gebäude mit günstiger solarer Ausrichtung (z.B. Südausrichtung und geringer Verschattung) können durch Solarthermie einen bedeutenden Anteil ihres jährlichen Wärmebedarfs decken, insbesondere bei der Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.

In der privaten Gebäudewärmeversorgung kann Solarthermie in Kombination mit einem Wärmespeicher und einem bivalenten Heizsystem die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutlich verringern. Gerade in Zeiten hoher Energiepreise und politischer Unsicherheit hinsichtlich der Gasversorgung gewinnt diese Unabhängigkeit zunehmend an Bedeutung für Immobilieneigentümer.

Solarthermie sollte dabei nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Bestandteil eines integrierten Gesamtsystems. Sie ist ein wichtiger Baustein in hybriden Versorgungskonzepten, in denen auch Wärmepumpen, Biomasse, Abwärme und Power-to-Heat-Technologien eine Rolle spielen. Die intelligente Systemsteuerung, geeignete Speicherlösungen sowie zielgerichtete Fördermechanismen bestimmen maßgeblich die Wirtschaftlichkeit und die Klimawirkung solcher Gesamtsysteme.

Das Solarthermiepotezial auf Dachflächen wurde analog zur Potenzialermittlung der Photovoltaikanlagen auf Dachflächen bestimmt. Solarthermische Kollektoren lassen sich grundsätzlich in nicht-konzentrierende und konzentrierende Technologien unterscheiden. Während nicht-konzentrierende neben der direkten Sonneneinstrahlung auch diffuse Strahlung zur Wärmegewinnung nutzen können, sind konzentrierende Technologien ausschließlich auf direkte Sonneneinstrahlung angewiesen.

Für Solarthermieranlagen auf Dachflächen kommen nahezu ausschließlich nicht-konzentrierende Technologien zum Einsatz, bei denen ein hoher Anteil direkter Sonneneinstrahlung besonders vorteilhaft ist. Da private Solarthermieranlagen in der Regel zur Eigenversorgung mit Wärme dienen und keine Einspeisung erfolgt, wird in der Methodik der Analyse die nutzbare Dachfläche im Vergleich zu Photovoltaikanlagen auf etwa 25 % reduziert. Dadurch wird sichergestellt, dass kein überschüssiges Warmwasser produziert wird. Ein wesentlicher Vorteil solarthermischer Systeme liegt in der direkten Erzeugung und Nutzung von Wärme, wodurch Umwandlungsverluste weitgehend vermieden werden.



Abbildung 33: Ausschnitt aus der Potenzialanalyse zum Solarthermie-Potenzial [Q:1] [Q:2]

Kollektorfläche	99.558 m ²
Volllaststunden	891 h/a
Wärmeleistung gesamt	49,8 MW _p
Wärmepotenzial gesamt	44,4 GWh/a

Tabelle 14: Potenzial Solarthermie [Q:1]

Da im Marktstammdatenregister lediglich Anlagen zur Stromerzeugung gelistet werden, liegen leider keine Informationen zu vorhandenen Solarthermieranlagen vor.

4.3.4 Feste Biomasse

Feste Biomasse – dazu zählen insbesondere Holz in Form von Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets – spielt eine wichtige Rolle in der Wärmewende, vor allem in ländlichen Regionen und in Bereichen mit hohem Wärmebedarf. Als erneuerbarer, CO₂-neutraler Energieträger (unter nachhaltiger Forstwirtschaft) kann Biomasse fossile Brennstoffe in Einzelgebäuden, Nahwärmenetzen und industriellen Anwendungen ersetzen [Q:14]. Die Nutzung der Biomasse kann dabei in konventionellen Hackschnitzelkesseln, Holzvergaseranlagen oder sog. Pyrolyseanlagen erfolgen.

Laut dem Umweltbundesamt (UBA) deckte feste Biomasse im Jahr 2024 rund 61 % der erneuerbaren Wärmebereitstellung in Deutschland ab [Q:14].

Allerdings sind die Potenziale begrenzt: Die nachhaltig nutzbaren Holzressourcen in Deutschland sind endlich und stehen in Konkurrenz zur stofflichen Nutzung (z. B. im Bauwesen) sowie zur Industrie. Ein unkontrollierter Ausbau der Biomassenutzung könnte ökologische Risiken mit sich bringen, insbesondere bei übermäßiger Entnahme oder ineffizienter Nutzung. Hinzu kommen luftreinhaltetechnische Herausforderungen, insbesondere bei älteren Einzelöfen oder schlecht gewarteten Anlagen, die durch strengere Emissionsanforderungen und moderne Technologien (wie Partikelabscheider und elektronische Regelungen) gelöst werden müssen. [Q:14]

Für die thermische Nutzung von Holzhackschnitzeln in Wärmenetzen ist die Wahl geeigneter Holzarten von zentraler Bedeutung. Maßgebliche Kriterien sind die regionale Verfügbarkeit, die Wuchsleistung, die Holzdichte sowie der resultierende Heizwert. Darüber hinaus ist eine Betrachtung unter Nachhaltigkeits- und Versorgungsgesichtspunkten erforderlich.

Grundsätzlich wird zwischen Laub- und Nadelholz unterschieden. Laubhölzer, insbesondere die in Brandenburg weit verbreitete Buche, zeichnen sich durch eine hohe Holzdichte (ca. 720 kg/m³) und einen entsprechend hohen Heizwert (ca. 4,0 kWh/kg) aus. Damit stellen sie einen besonders effizienten Brennstoff für Hackschnitzelanlagen dar. Auch andere Laubhölzer wie Eiche oder Ahorn weisen günstige Verbrennungseigenschaften auf, sind jedoch aufgrund geringerer Verfügbarkeit weniger bedeutsam. Insgesamt gilt Laubholz als die bevorzugte Option für eine hochwertige, gleichmäßig brennende Hackschnitzelbereitstellung [Q:29].

Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer verfügen demgegenüber über eine geringere Holzdichte (Fichte ca. 450 kg/m³, Kiefer ca. 520 kg/m³) und damit über einen niedrigeren Heizwert pro Volumen. Nadelhölzer tragen trotzdem wesentlich zur Versorgungssicherheit und Preisstabilität beim [Q:52].

Für die kommunale Wärmeplanung ergibt sich daraus die Empfehlung, Laubholz als bevorzugte Grundlage für die Hackschnitzelversorgung einzusetzen und Nadelholz als ergänzenden Rohstoff zu berücksichtigen. Ein ausgewogener Mix beider Holzarten ermöglicht sowohl eine energetisch hochwertige als auch eine wirtschaftlich und ökologisch tragfähige Wärmebereitstellung.

Der Holzbestand wurde über die Datenbank der Bundeswaldinventur ermittelt. Für die grün markierten Gebiete in der Abbildung 34 liegen Informationen zur verfügbaren Baumart vor. Für die rot markierten Gebiete stehen durch die Bundeswaldinventur keine Daten zur Verfügung, dabei muss auf Standardwerte zurückgegriffen werden.

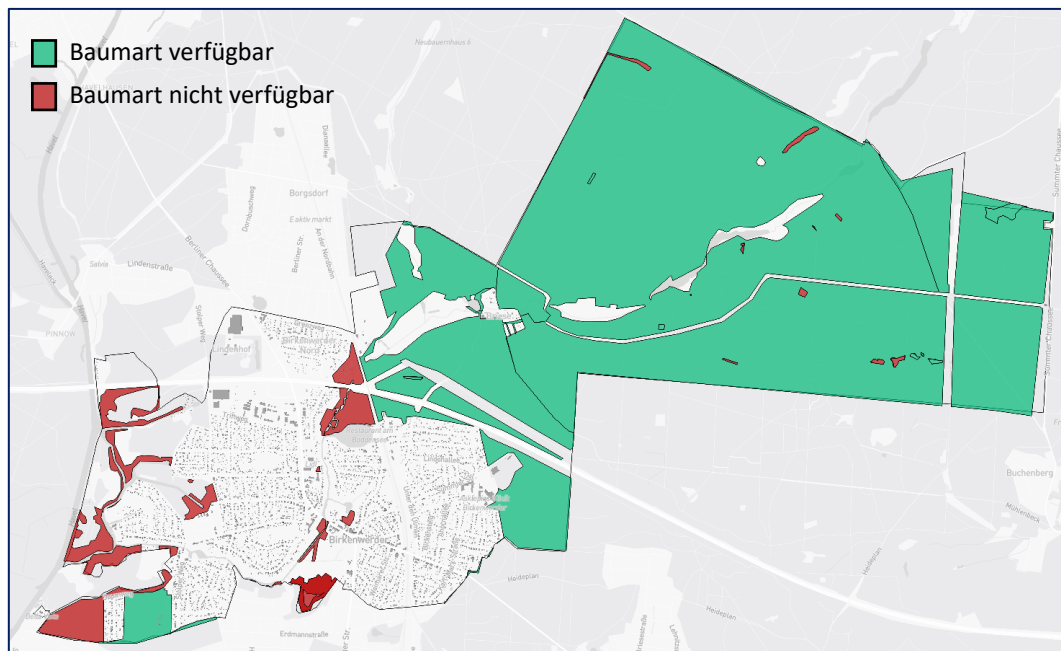


Abbildung 34: Übersicht zur Datenlage der Baumart aus der Bundeswaldinventur [Q:1]

Bei der Potenzialermittlung zur Wärmeerzeugung aus fester Biomasse wird der vorhandene Biomasse-Ressourcenbestand im Gemeindegebiet betrachtet. Es wird von einer Basisbewirtschaftung ausgegangen, das heißt die energetische Nutzung der Biomasse beschränkt sich auf Abfall- und Reststoffe.

Die Basisdaten, wie der Holzeinschlag wurden von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, dem Herausgeber der Bundeswaldinventur ermittelt und auf Basis dessen mit INFRA Wärme dargestellt und hochgerechnet.

Holzeinschlag (Durchschnitt)	2,6 m ³ /ha
Energieholzanteil (Durchschnitt)	24,2 %
Energieholzanteil (Hochgerechnet)	0,6 m ³ /ha
Heizwert (Hochgerechnet)	2.204 kWh/m ³
Spezifischer Biomasseertrag (Hochgerechnet)	1.383 kWh/ha
Biomassepotenzial (Hochgerechnet)	1.566 MWh/a

Tabelle 15: Biomassepotenzial bei Basisbewirtschaftung [Q:1]

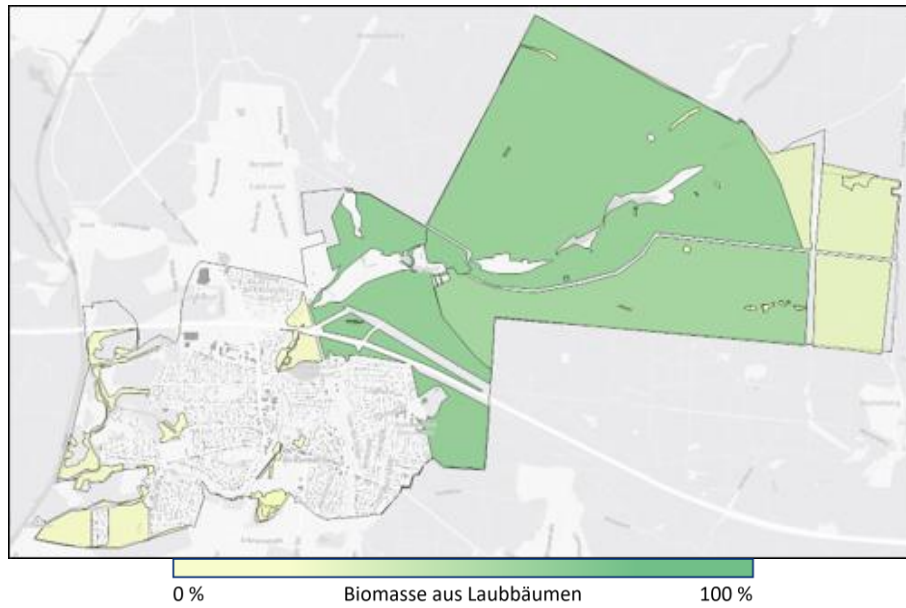


Abbildung 35: Biomasseanteil aus Laubbäumen [Q:1]

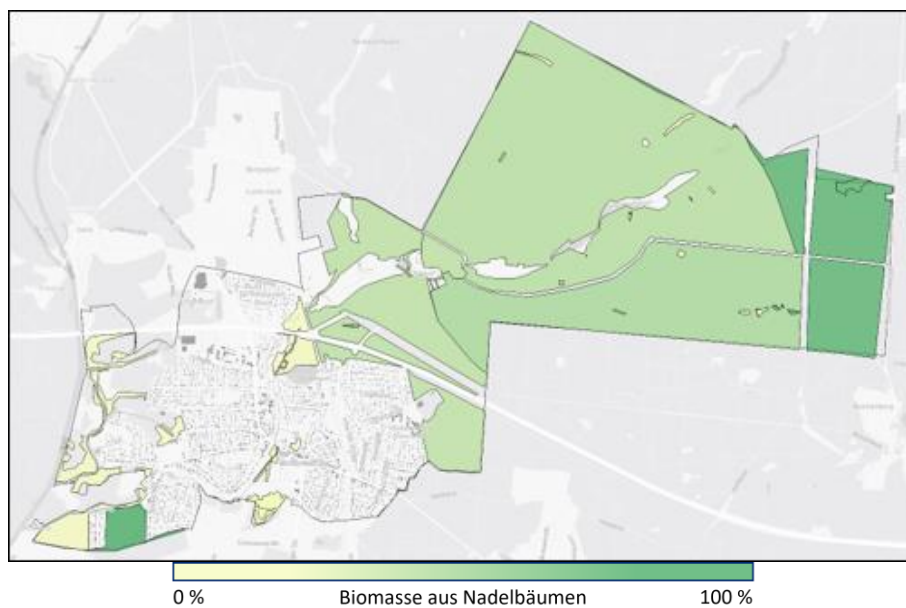


Abbildung 36: Biomasseanteil aus Nadelbäumen [Q:1]

4.3.5 Abwasserwärme

Die Nutzung von Wärme aus Abwasser stellt eine innovative und zunehmend relevante Technologie im Rahmen der Wärmewende dar. In urbanen Räumen schlummert im täglich anfallenden Abwasser ein erhebliches, bislang weitgehend ungenutztes thermisches Potenzial. Diese Wärme lässt sich – mit Hilfe moderner Wärmetauscher- und Wärmepumpentechnik – für die Beheizung von Gebäuden, Quartieren und sogar in Wärmenetzen nutzen.

Abwasser ist ganzjährig verfügbar und weist meist eine stabile, aber saisonal schwankende Temperaturen zwischen 10 °C und 20 °C auf – deutlich höher als z. B. die Umgebungsluft im Winter. Damit stellt das Abwasser eine ideale Wärmequelle für Wärmepumpensysteme dar. Nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur liegt das technisch nutzbare Potenzial der Abwasserwärme in Deutschland bei bis zu 14 TWh pro Jahr, was etwa dem jährlichen Wärmebedarf von rund 1,3 Millionen Haushalten entspricht [Q:11].

Um das Potenzial auf regionaler Ebene kann anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden. Bei einem Durchfluss von 25 l/s und einer Temperaturspreizung von einem Kelvin, kann eine theoretische, maximale Wärmetauscherleistung von 100 kW erreicht werden [Q:15]. Die Leistung ist mehr vom Durchfluss und weniger vom Durchmesser der Kanalleitung abhängig, zusätzlich ist die Trennung von Schmutz- und Regenwasser relevant für den Durchfluss. Für eine ganzjährige Abwärmenutzung ist ein annehmbar konstanter Trockenwetterabfluss notwendig.

Die Gemeinde Birkenwerder ist Mitglied des Zweckverbandes Fließtal. Im Gemeindegebiet befindet sich keine eigene Kläranlage; das Abwasser wird vollständig abgeleitet. Eine Nutzung der Abwasserwärme in Birkenwerder wäre demnach ausschließlich über Wärmetauscher in oder an den Kanalleitungen möglich. Die Hauptleitungsdimensionen reichen von DN100 bis DN200. Da derzeit keine Informationen zu Trockenwetterabflüssen und Abwassertemperaturen vorliegen, ist eine Einzelfalluntersuchung dieser Parameter zwingend erforderlich.

Für das gesamte Abwasservolumen der Gemeinde Birkenwerder ergibt sich somit das folgende theoretische Potenzial:

Einwohnerzahl (Zensus 2022)	7.946 EW
Abwassermenge pro EW (Durchschnitt)	99,43 l/d
Abwärmepotenzial pro m³ Abwasser [Q:16]	6,42 kWh/m ³
Jährliche Abwassermenge (Hochgerechnet)	ca. 288.376 m ³ /a
Jahresdurchschnittstemperatur (Schätzung)	ca. 15 °C
Maximale Spreizung (Annahme)	1 Kelvin
Theoretisches Wärmepotenzial des jährlichen Abwasservolumens Hochgerechnet	ca. 1.851 MWh/a

Tabelle 16: Theoretisches Potenzial der Abwassermenge [Q:3] [Q:16]

4.3.6 Umweltwärme – Oberflächengewässer

Umweltwärme gilt als umweltschonende, lokal verfügbare und regenerative Wärmequelle und kann somit maßgeblich zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen. Anlagen zur thermischen Nutzung von Oberflächengewässern sind in Deutschland noch nicht weit verbreitet, rücken aber aufgrund mehrerer Studien mit signifikant eingestuftem Potenzial immer mehr in den Fokus klimaneutraler Energiekonzepte [Q:21]. Wasser bietet gegenüber Luft eine höhere Wärmekapazität und stabile Temperaturniveaus, wodurch Wärmepumpen besonders effizient betrieben werden können [Q:21].

Bei der thermischen Nutzung von Oberflächengewässern, kann zwischen see- und flussthermischen Anlagen differenziert werden. Die Wärme wird dem Fluss- oder Seewasser dabei über geschlossene Wärmetauschersysteme entzogen.

Die Nutzung von Fließgewässern als Wärmequelle für Großwärmepumpen stellt eine technisch ausgereifte und bereits erprobte Option zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung dar [Q:21]. Eine Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) zeigt, dass beispielsweise die bayerischen Fließgewässer ein erhebliches theoretisches Potenzial zur Wärmebereitstellung aufweisen, das einen relevanten Beitrag zur Deckung des kommunalen Wärmebedarfs leisten kann

[Q:21]. Die im Zuge der Nutzung von Umweltwärme auftretende moderate Abkühlung der Gewässer wird aus ökologischer Sicht überwiegend positiv bewertet, da sie den Effekten der Klimaerwärmung entgegenwirkt [Q:21].

Für die Umsetzung sind jedoch standortspezifische Rahmenbedingungen wie Genehmigungsaufgaben, minimale Rücklauf-temperaturen sowie die Integration in bestehende Wärmenetze entscheidend [Q:21]. Besonders geeignet sind Standorte mit bestehender Infrastruktur, z. B. an Wasserkraftwerken oder Kraftwerksstandorten mit Fernwärmeanbindung [Q:21]. Beispiele aus Rosenheim und Mannheim zeigen, dass solche Systeme sowohl im großstädtischen als auch im regionalen Kontext erfolgreich realisiert werden können [Q:21]. Damit stellen Flusswasser-Wärmepumpen ein zukunftsweisendes Element kommunaler Wärmeplanungen dar, das sowohl zur Versorgungssicherheit als auch zur Erreichung der Klimaziele beiträgt.

Im Rahmen der Potenzialanalyse zur Flusswasserthermie wurde eine erste grobe Abschätzung des thermischen Potenzials aus einer vorhandenen Potenzialanalyse der Gemeinde Birkenwerder übernommen. Dabei konnte für den Altarm der Havel ein theoretisches Potenzial von etwa **3 GWh/a**, für die Havel rund **5 GWh/a** sowie für den Boddensee ebenfalls etwa **5 GWh/a** identifiziert werden [Q:61]. Es ist jedoch anzumerken, dass bei einem konkreten Umsetzungswunsch eine detaillierte Prüfung der hydrologischen Parameter (z. B. Durchflussmenge und Temperaturverlauf) sowie eine Bewertung der Genehmigungsfähigkeit zwingend erforderlich sind. Diese standen zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Kommunalen Wärmeplanung nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung.

4.4 Nutzung unvermeidbarer Abwärme

Unvermeidbare Abwärme bietet ein großes Potenzial für die Kommunale Wärmeplanung und gilt als nachhaltige sowie energie- und kosteneffiziente Wärmequelle. Durch den Einsatz von Wärmetauschern und Wärmepumpen kann Abwärme nutzbar gemacht werden. Unvermeidbare Abwärme ist besonders für die Einspeisung in Wärmenetze geeignet. Um die Energieeffizienz in Deutschland zu erhöhen, wurde durch die BAFA gemäß § 17 Abs. 2 Energieeffizienzgesetz eine zentrale Plattform für unvermeidbare Abwärmepotenziale geschaffen. Unternehmen in Deutschland mit einem Gesamtendenergieverbrauch > 2,5 GWh/a sind dabei zur Meldung entsprechender Potenziale verpflichtet. Die in der Plattform gesammelten Daten werden regelmäßig aktualisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht [Q:26].

Für das Gemeindegebiet Birkenwerder wurde ein nutzbares gewerbliches Abwärmepotenzial identifiziert. Zusätzliche industrielle Abwärmepotenziale konnten nicht festgestellt werden.

Das ermittelte Abwärmepotenzial wird am Standort der Asklepios Klinik Birkenwerder in der Hubertusstraße emittiert und beläuft sich auf eine ungenutzte Wärmeenergie von rund **991 MWh/a** bei ca. **138 kWp** maximaler Wärmeleistung. Im Rahmen einer Quartiersentwicklung für Wärmenetzgebiete im Anschluss an die Kommunalen Wärmeplanung könnte dieses Potenzial in einem Versorgungskonzept nutzbar gemacht werden.

4.5 Potenzial zur zentralen Wärmespeicherung

Ein zentrales Element zur Steigerung der Effizienz und Flexibilität in der kommunalen Wärmeversorgung ist der Einsatz zentraler Wärmespeicher. Sie ermöglichen es, zeitliche Differenzen zwischen Wärmeerzeugung und -verbrauch auszugleichen und damit insbesondere die Integration erneuerbarer Energiequellen in Wärmenetze zu optimieren. Grundsätzlich lassen sich zentrale Wärmespeicher in drei Hauptkategorien unterteilen: sensible, latente und thermochemische Speicher.

Sensible Wärmespeicher – wie großvolumige Wasser- oder Erdbeckenspeicher – speichern Wärme durch Temperaturänderung eines Speichermediums, meist Wasser. Sie sind technisch erprobt, vergleichsweise kostengünstig und eignen sich sowohl für die tägliche als auch für saisonale Speicherung. Große Heißwasserspeicher mit mehreren zehntausend Kubikmetern Volumen werden bereits erfolgreich in städtischen Wärmenetzen eingesetzt.

Latente Wärmespeicher nutzen den Phasenwechsel von Materialien, z. B. von fest zu flüssig, um Wärme bei nahezu konstanter Temperatur zu speichern. Durch die höhere Energiedichte eignen sie sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder zur Abdeckung definierter Temperaturbereiche.

Thermochemische Speicher speichern Wärme durch reversible chemische Reaktionen. Sie bieten sehr hohe Energiedichten und geringe Wärmeverluste über längere Zeiträume, befinden sich jedoch noch weitgehend im Entwicklungs- oder Pilotstadium.

Da im Gemeindegebiet Birkenwerder kein Wärmenetz vorhanden ist, gibt es aktuell kein Potenzial zur zentralen Wärmespeicherung. Im Zuge einer Wärmenetzentwicklung muss das Potenzial zur zentralen Wärmespeicherung standortgenau für die entsprechende Versorgungsstruktur untersucht werden.

4.6 Wasserstoff, Biomethan und synthetische Gase

Da eine Wärmeversorgung mit fossilem Erdgas nicht zu den klimaneutralen Versorgungsarten gezählt werden kann, könnten in Deutschland langfristig Erdgasbestandsnetze zur Versorgung mit 100 % Wasserstoff, Biomethan oder synthetischen Gasen transformiert werden.

Es besteht ein breiter wissenschaftlicher und politischer Konsens darüber, dass Wasserstoff auf absehbare Zeit ein knappes und damit kostspieliges Gut bleiben wird [Q:22] [Q:23]. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und der hohen Erzeugungskosten – insbesondere für sogenannten grünen Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt werden muss – wird sein Einsatz voraussichtlich zunächst auf ausgewählte Anwendungsbereiche beschränkt bleiben [Q:22]. Prioritär ist hierbei die Nutzung in der energieintensiven Industrie, in der es nur wenige klimafreundliche Alternativen zu fossilen Energieträgern gibt, etwa in der Stahl- oder Chemiebranche.

Die Importstrategie Wasserstoff, die die Bundesregierung im Jahr 2024 beschlossen hat, verfolgt das Ziel, die nationale Wasserstoffnachfrage durch internationale Partnerschaften zu decken und so zur Erreichung der Klimaziele beizutragen. Dabei betont die Bundesregierung ausdrücklich, dass der Schwerpunkt zunächst auf der Versorgung industrieller Großverbraucher liegt, da hier der größte Hebel für die Emissionsminderung besteht. [Q:5]

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) äußert sich kritisch zum Einsatz von Wasserstoff im Gebäudesektor. In einer Stellungnahme weist der Verband darauf hin, dass der Einsatz von Wasserstoff zum Heizen ineffizient und volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sei. Neben der zentralen Versorgung über Wärmenetze sei der direkte Einsatz von Strom in Wärmepumpen in nahezu allen Fällen günstiger, energieeffizienter und schneller verfügbar. [Q:6]

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass Wasserstoff im Gebäudesektor – insbesondere zur Raumwärmeversorgung – kurz- und mittelfristig keine nennenswerte Rolle spielen wird. Stattdessen sollten die verfügbaren Mengen gezielt dort eingesetzt werden, wo sie technisch notwendig und ökologisch sowie ökonomisch sinnvoll sind.

Im Rahmen von Gesprächen mit Vertretern des Gasnetzbetreibers in Birkenwerder (GASAG AG bzw. NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG) wurde ein von den Akteuren entwickeltes Biomethankonzept vorgestellt. Nach deren Angaben ist eine Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff derzeit nicht das vorrangige Ziel. Stattdessen verfolgen die Unternehmen das Ziel, das bestehende Gasnetz bis spätestens 2030 vollständig auf eine Biomethanversorgung umzustellen. [Q:50]

Die GASAG AG betonte, dass Birkenwerder bereits flächendeckend mit einem modernen Gasnetz ausgestattet ist, derzeit jedoch keine Biogasanlagen im Gemeindegebiet vorhanden sind. Daher beabsichtigen die GASAG AG und die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, bis 2030 ein Konzept umzusetzen, bei dem Biomethan in umgerüsteten Biogasanlagen erzeugt und die Gemeinde Birkenwerder über Erzeugungsüberschüsse mitversorgt werden soll. Laut den Unternehmen sollen bis 2030 die erforderlichen Erzeugungskapazitäten für das Netzgebiet der GASAG AG bereitgestellt werden. [Q:50]

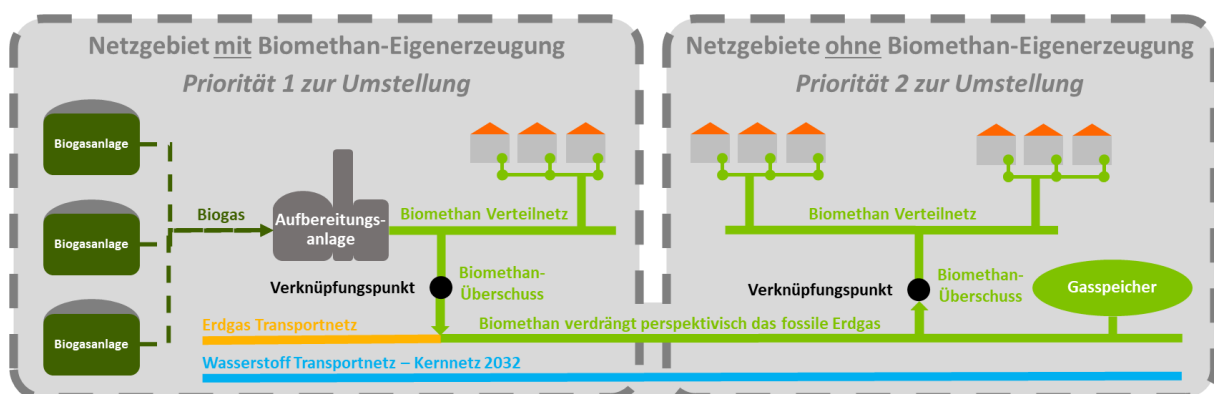


Abbildung 37: Biomethan-Konzept der GASAG AG [eigene Darstellung auf Basis [Q:50]]

5 Zielszenario

Das Zielszenario beschreibt den angestrebten zukünftigen Zustand der Wärmeversorgung in der Kommune unter Berücksichtigung der energie- und klimapolitischen Zielsetzungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Es dient als strategischer Orientierungsrahmen, an dem sich die Entwicklung der lokalen Wärmestrukturen langfristig ausrichten soll. Im Mittelpunkt steht der Übergang zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Wärmeversorgung, die auf erneuerbaren Energien, hocheffizienten Wärmenetzen und einer konsequenten Steigerung der Energieeffizienz basiert.

Das Zielszenario zeigt auf, wie der zukünftige Wärmebedarf durch eine Kombination aus Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion, dem Ausbau erneuerbarer Energieträger und der Nutzung unvermeidbarer Abwärme gedeckt werden kann. Dabei werden technische, wirtschaftliche und räumliche Potenziale in Einklang gebracht, um eine nachhaltige, resiliente und sozialverträgliche Wärmeversorgung zu gewährleisten.

Zugleich bildet das Zielszenario die Grundlage für die Ableitung konkreter Maßnahmen, Projekte und Investitionspfade, die schrittweise zur Zielerreichung führen. Es ist somit ein zentrales Element der kommunalen Wärmeplanung und stellt die Vision einer klimaneutralen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung dar, an der sich Verwaltung, Energieversorger, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen orientieren können.

Die Zielsetzung für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung in Brandenburg zielt auf das Jahr 2045 ab. Als Zwischenschritte dienen die Stützjahre 2030, 2035 und 2040.

Welche Wärmeversorgung sich für Teilgebiete besonders eignet, wird anhand eines Vollkostenvergleichs, des Realisierungsrisikos, der Versorgungssicherheit sowie der kumulierten Treibhausgasemissionen bis zum Zieljahr bewertet. Im Vollkostenvergleich fließen sowohl verbrauchsabhängige als auch betriebs- und kapitalgebundene Kosten ein. Auf Grundlage dieser Kriterien erfolgt die Bewertung der Eignung verschiedener Versorgungsoptionen – etwa über ein Wasserstoffnetz, ein Wärmenetz oder eine dezentrale Lösung. Ein Gebiet gilt als für eine bestimmte Technologie geeignet, wenn möglichst viele Gebäude einer gemeinsamen Heiztechnologie im Vollkostenvergleich zugeordnet werden können.

Im Kontext der Eignung von Wärmenetzgebieten wird zusätzlich die wirtschaftliche Perspektive des Wärmenetzbetreibers anhand einer Deckungsbeitragsrechnung bewertet. Alle als Wärmenetzgebiet ausgewiesenen Gebiete sind demnach nicht nur aus Sicht der Gebäudeeigentümer geeignet, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht für einen potenziellen Wärmenetzbetreiber umsetzbar.

Abweichend von der regulären Vorgehensweise, bei der auf Grundlage der Analyse ein maßgebliches Zielszenario entwickelt wird, werden in Abstimmung mit der Gemeinde Birkenwerder zwei Zielszenarien ausgearbeitet.

Das erste Zielszenario basiert auf dem Standardkonzept der MaxSolar GmbH und steht im Einklang mit den in diesem Bericht identifizierten Potenzialen.

Da die GASAG AG sowie die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG bis 2030 ein Biomethankonzept umsetzen möchten (siehe Kapitel 4.6), bei dem Biomethan durch Eigenerzeugung in umgerüsteten Biogasanlagen produziert wird und Erzeugungsüberschüsse zur Versorgung von Netzgebieten ohne eigene Biomethanerzeugung genutzt werden sollen – wovon auch das Netzgebiet Birkenwerder betroffen ist –, wird in Abstimmung mit der Gemeinde ein zusätzliches weiteres Zielszenario aufgestellt. Dieses zweite Zielszenario berücksichtigt die Voraussetzung, dass bis 2030 die erforderlichen Erzeugungskapazitäten für das Netzgebiet der GASAG AG bereitstehen. In der ersten Fortschreibung der Kommunalen Wärmeplanung (spätestens 2030) kann die Umsetzung des Biomethankonzeptes überprüft und bewertet werden.

Sollte sich zeigen, dass die erforderlichen Erzeugungskapazitäten nicht verfügbar sind, greift im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung automatisch die Empfehlung des Szenarios 1.

	Szenario 1	Szenario 2
Bezeichnung	MaxSolar - Standardszenario	Biomethanszenario
Infrastruktur	Erdgasnetz wird zukünftig zum Wasserstoffnetz transformiert	Erdgasnetz wird zum Biomethanetz transformiert
Quelle für grünes, synthetisches Gas	Importe, Eigenerzeugung	Eigenerzeugung durch Biogasanlagen
Berücksichtigte Heiztechnologien	- Wärmenetze - Dezentrale Versorgung - Wärmepumpe - Biomassekessel - Wasserstoff (leitungsgebunden)	- Wärmenetze - Dezentrale Versorgung - Wärmepumpe - Biomassekessel - Biomethan (leitungsgebunden)
Energieträger	Energiekosten nicht vorhersehbar. Annahme: H₂-Preis = Erdgaspreis	Energiekosten durch Frontier Economics 2023 prognostiziert

Tabelle 17: Übersicht über Zielszenarien [eigene Darstellung]

5.1 Vollkostenvergleich

Die gebäudeindividuelle Auswahl der Heiztechnologie im Klimaschutzszenario basiert auf einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Investitionssummen und Kosten berücksichtigt, die mit der Anschaffung, dem Betrieb, der Wartung sowie der Entsorgung der jeweiligen Heizsysteme verbunden sind. Die spezifischen Parameter jedes einzelnen Gebäudes fließen in die Bewertung ein. Auf Grundlage der prognostizierten Vollkosten wird anschließend die klimaneutrale und langfristig kostengünstigste Versorgungstechnologie ausgewählt.

Im Folgenden wird exemplarisch ein Vollkostenvergleich für ein real existierendes Gebäude durchgeführt, das gemessen an der durchschnittlichen Nutzfläche pro Gebäude (über alle Sektoren – private Haushalte, öffentliche Gebäude, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie Industrie –) in etwa dem Durchschnitt entspricht. Die zugrunde gelegten technischen Gebäudedaten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Gebäudefunktion	Wohngebäude
IWU Typ	Einfamilienhaus C
Sektor	Private Haushalte
Dachtyp	Satteldach
Wohnfläche	228 m ²
Baualtersklasse	1958 - 1968
Wärmebedarf	26,6 MWh/a
Wärmeleistung	13 kW
Energieeffizienzklasse (nach GEG)	D

Tabelle 18: Gebäudedaten Beispielgebäude [Q:3]

Der Vollkostenvergleich umfasst kapitalgebundene, verbrauchsgebundene und betriebsgebundene Kosten. Berücksichtigt werden unter anderem Investitionssummen, Energiekosten, Instandhaltungskosten, Kosten für Hilfsenergie sowie sonstige Betriebskosten. Zusätzlich fließen Netznutzungsentgelte, sowie inflationsgebundene und marktbezogene Preissteigerungsraten in die Berechnung ein.

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der wichtigsten Parameter für die Heiztechnologien Pelletkessel, Wärmenetzanschluss und Wärmepumpe. Diese Parameter sind in beiden in Kapitel 5 skizzierten Szenarien identisch.

Auszug aus der Parameterliste je Heiztechnologie im Bestandsszenario 2025 [netto]		
Wärmenetz-anschluss	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar</i>	Nur Arbeitspreis: 9,0 Cent/kWh _{th} Grundgebühr + Arbeitspreis: 11,4 Cent/kWh _{th}
	Grundpreis [netto] (im Mischpreis enthalten) <i>Quelle: MaxSolar</i>	650 €/Jahr
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: MaxSolar</i>	ca. 31.000 €
	Emissionsfaktor (Annahme MaxSolar Standardwärmekonzept) <i>Quelle: MaxSolar</i>	18 g _{CO2} /kWh
	Lebensdauer <i>Quelle: MaxSolar</i>	50 Jahre
Wärmepumpe	Jahresarbeitszahl (realistisch) <i>Quelle: KWW (Technikkatalog – JAZ, Altbau unsaniert)</i>	2,6 kWh _{th} /kWh _{el}
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	ca. 33.000 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	18 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar</i>	7,9 Cent/ kWh _{th}
	Emissionsfaktor Strom (Deutscher Strommix) <i>Quelle: INFRA</i>	2024: 350 g _{CO2} /kWh 2045: 113 g _{CO2} /kWh
Pelletkessel	Wirkungsgrad (realistisch) <i>Quelle: KWW</i>	90 %
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	ca. 33.000 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	20 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar</i>	8,2 Cent / kWh
	Emissionsfaktor Pellets <i>Quelle: INFRA</i>	36 g _{CO2} /kWh

Tabelle 19: Auszug aus der Parameterliste je Heiztechnologie [Q:3]

Die für den Vollkostenvergleich herangezogenen Parameter des Wärmenetzanschlusses stellen keine Richt- oder Durchschnittswerte dar, sondern basieren konkret auf einem Anschluss gemäß dem MaxSolar-Konzept. Die angesetzten Kosten wurden 1:1 aus bereits realisierten Wärmenetzprojekten von MaxSolar übernommen. Dabei wurde durch die MaxSolar GmbH ein standortunabhängiges Wärmenetzkonzept mit 100 % erneuerbarer Wärmeversorgung erstellt. Die Wärmeenergie für das Wärmenetz wird im Rahmen des Konzepts an einer Heizzentrale durch ein gekoppeltes Erzeugungssystem bestehend aus Großwärmepumpe und Biomassekessel bereitgestellt. Dabei soll der Anteil der Wärmeerzeugung durch die Großwärmepumpe mindestens 50 % betragen, um geringe Wärmegestehungskosten in Kombination mit anderen Erzeugern zu gewährleisten. Im Rahmen des entwickelten Standardkonzeptes kann ein Leistungsbereich zwischen 500 kW und 10 MW pro Heizzentrale abgedeckt werden. Die ausgewählte Wärmepumpenbaureihe kann dabei mit oder ohne externe Wärmequelle wie Abwärme aus Gewerbe, Industrie, oberflächennahe Geothermie, Abwasser oder Gewässer zwischen 300 kW und 3 MW Heizleistung pro Einzelanlage und zusätzlicher Kältebereitstellung abdecken. Durch die Biomasseanlage soll eine Feuerungswärmeleistung pro Heizzentrale von 1 MW nicht überschritten werden, um erhöhte Auflagen durch die 44. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (44. BImSchV) zu vermeiden. Als Redundanz- und/oder Spitzenlasterzeuger kann eine sog. Power-to-Heat-Anlage (PtH) vorgesehen werden. Des Weiteren können vorhandene Erzeugungsanlagen wie Biogasanlagen in das Erzeugungskonzept integriert werden. Die zentral erzeugte Wärme, wird über ein neu gebautes Wärmenetz an die Hausanschlüsse verteilt. Die Gebietserschließung durch ein Fernwärmenetz bringt ein großes Investitionsvolumen und aufwendige Baumaßnahmen mit sich. Dabei stellt die Errichtung eines Fernwärmenetzes eine langfristige Investition in eine klimaneutrale Zukunft der Wärmeversorgung dar. Dafür wurde in der Erstellung des Szenarios der Investitionsaufwand für ein langlebige Wärmenetz aus sog. Kunststoffmantelrohren (Stahlrohr mit Kunststoffmantel) berücksichtigt. Dies bringt zwar einen erhöhten Erstinvestitionsbedarf, aber dafür

auch eine deutlich höhere Lebensdauer bei gleichzeitig höherer Vorlauftemperatur mit sich. Um vor allem Altbauten und Großverbraucher über das Fernwärmenetz versorgen zu können, wird eine Vorlauftemperatur von ca. 80 °C und eine Rücklauftemperatur zwischen 40 °C und 45 °C angesetzt. Hausanschlüsse wurden leistungsbezogen im Parameterkatalog einkalkuliert. Der Netzanschluss erfolgt auf Basis eines Anschluss- und Versorgungsvertrages, der einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis sowie eine jährliche Grundgebühr vorsieht. Notwendige Umbauarbeiten im Gebäude im Zuge des Netzanschlusses werden durch einmalige Investitionssummen abgedeckt. Da die Betriebs- und Wartungskosten im Rahmen des MaxSolar-Konzeptes durch den Wärmenetzbetreiber übernommen werden, fallen für den Endkunden im Laufe der Zeit keine zusätzlichen Kosten an, wodurch von einer langen Lebensdauer ausgegangen werden kann. Im Vollkostenvergleich wurden alle spezifischen betriebs-, kapital- und verbrauchsgebundene Kosten zur Umsetzung eines Fernwärmean schlusses berücksichtigt. Summierte Investitionskosten zur Errichtung eines entsprechenden Fernwärmenetzes werden im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung nicht errechnet. Die tatsächliche Umsetzbarkeit eines Wärmenetzanschlusses, ist nach Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung im Rahmen einer individuellen Machbarkeitsstudie für jedes potenzielle Wärmenetzgebiet zu prüfen.

Im Rahmen einer nachfolgend dargestellten Sensitivitätsanalyse wird neben dem Fernwärme-Mischpreis des MaxSolar-Konzeptes auch ein zusätzlicher Mischpreis im Zuge der Erarbeitung eines Zielszenarios berücksichtigt.

Die für die Wärmepumpe angesetzten Parameter basieren auf Kennzahlen aus dem KWW-Technikkatalog sowie auf praxisorientierten Erfahrungswerten. Im vergleichsweise niedrigen, verbrauchsbezogenen Mischpreis wurde berücksichtigt, dass der Betrieb der Wärmepumpe sowohl mit als auch ohne Eigenstromerzeugung – beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach – erfolgen kann. Der Betrieb einer Wärmepumpe im Ein- und Mehrfamilienhausbereich, kann entweder mit oder ohne externe Wärmequelle erfolgen. Aufgrund der hohen Investitionskosten bei der Erschließung externer Wärmequellen, wird im privaten Wohnbau jedoch meist auf eine Luftwärmepumpe (also ohne externe Wärmequelle) gesetzt. Die Aufteilung zwischen den Technologien wird über den KWW-Technikkatalog abgebildet.

Für den Einsatz von Biomasse in einem Pelletkessel wurden ebenfalls Kennzahlen aus dem KWW-Technikkatalog mit praxisbasierten Erfahrungswerten kombiniert. Da im privaten Wohnbau - aufgrund der einfacheren Handhabung - meist auf Pellets gegenüber Hackschnitzel gesetzt werden, wurde im Parameterkatalog konkret eine Pelletanlage angesetzt.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Heiztechnologien werden im Szenario 1 ein Erdgaskessel sowie ein Wasserstoffkessel betrachtet. Das MaxSolar-Standardszenario geht dabei gemäß dem Gasnetztransformationsplan der Bundesregierung von einer schrittweisen Umstellung der Gasinfrastruktur auf 100 % Wasserstoff aus [Q:5]. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug der wichtigsten Parameter beider Technologien.

Auszug aus der Parameterliste je Heiztechnologie im Bestandsszenario 2025 [netto]		
Gas BWK	Wirkungsgrad Brennwert H _s <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	94 %
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	9.500 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	19 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar, NBB</i>	10,1 Cent/ kWh _{Erdgas}
	Emissionsfaktor Erdgas <i>Quelle: INFRA</i>	201 g _{CO2} /kWh
Wasserstoff BWK	Wirkungsgrad Brennwert H _s <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	94 %
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	11.800 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	19 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar, NBB</i>	10,1 Cent/ kWh _{Wasserstoff}
	Emissionsfaktor Wasserstoff (Verteilnetz) <i>Quelle: INFRA</i>	2024: 385 g _{CO2} /kWh 2045: 71 g _{CO2} /kWh

Tabelle 20: Auszug der Parameterliste für den Erdgaskessel und den Wasserstoff-Heizkessel gemäß Szenario 1 [Q:3]

Für den Betrieb eines konventionellen Erdgas-Brennwertkessels wurden Kennzahlen aus dem KWW-Technikkatalog mit praxisbasierten Erfahrungswerten kombiniert.

Die Energiekosten für grünen Wasserstoff im Rahmen einer leitungsgebundenen Versorgung über das bestehende Erdgasnetz wurden – mangels belastbarer Datengrundlagen und aufgrund erheblicher Unsicherheiten hinsichtlich künftiger Preisentwicklungen – konservativ dem Erdgaspreis gleichgesetzt. Auf dieser Basis konnte der verbrauchsbezogene Mischpreis berechnet werden. Hintergrund dieser Annahme sind die derzeit noch unklare Regulierungslage, offene Fragen zur Infrastrukturkompatibilität sowie stark divergierende Prognosen zu den Herstellungs- und Importkosten von grünem Wasserstoff. Dabei weist das FfE mit 9,80 €/kg (ca. 24,5 Cent/kWh) mehr als doppelt so hohe realistische Gestehungskosten für eine grüne Wasserstoffproduktion in Deutschland als die bisher angenommenen idealisierten Gestehungskosten von 4,10 €/kg (ca. 10,25 Cent/kWh) aus [Q:27]. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI geht unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren für 2045 von einem Großhandelspreis zwischen 90 – 130 €/MWh Wasserstoff aus und bewertet daher eine großangelegte Förderung des Wasserstoffeinsatzes in Bereichen wie der Gebäudewärme, des landgebundenen Verkehrs oder der energetischen Nutzung in der Industrie als wenig sinnvoll [Q:28].

Trotz der aktuell überwiegend negativen Zukunftsprognosen bleibt Wasserstoff im Bewertungsprozess der Wärmeplanung berücksichtigt, um eine umfassende und technologieoffene Vergleichbarkeit der verfügbaren Heiztechnologien sicherzustellen.

Abweichend von den bereits skizzierten Technologien berücksichtigt das Szenario 2 zwar ebenfalls Wärmenetze und dezentrale Versorgungstechnologien (Wärmepumpe und Biomassekessel), jedoch keine leitungsgebundene Wasserstoffversorgung. Stattdessen wird eine leitungsgebundene Biomethanversorgung angenommen. Darüber hinaus gehen die GASAG AG sowie die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG – im Gegensatz zum Standardkonzept der MaxSolar GmbH und einigen Studien [Q:25] – davon aus, dass die Netzentgelte für die Erdgasversorgung in den kommenden Jahren nicht signifikant ansteigen werden. Dadurch ergeben sich für Szenario 2 abweichende Parameter für den Erdgaskessel. Zusätzlich wird in diesem Szenario ein Biomethan-Heizkessel anstelle eines Wasserstoff-Heizkessels betrachtet. Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der Parameterliste für die beiden abweichend betrachteten Technologien – den Erdgaskessel (aufgrund anderer Netzentgelte) sowie den Biomethan-Heizkessel.

Auszug aus der Parameterliste je Heiztechnologie im Bestandsszenario 2025 [netto]		
Gas BWK	Wirkungsgrad Brennwert H _s <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	94 %
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	9.500 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	19 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: MaxSolar, NBB</i>	8,4 Cent/ kWh _{Erdgas}
	Emissionsfaktor Erdgas <i>Quelle: INFRA</i>	201 g _{CO2} /kWh
Biomethan BWK	Wirkungsgrad Brennwert H _s <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	95 %
	Investitionskosten [netto] (inkl. einmalige Umbaumaßnahmen) <i>Quelle: KWW, MaxSolar</i>	9.500 €
	Lebensdauer <i>Quelle: KWW</i>	18 Jahre
	Verbrauchsbezogener Mischpreis <i>Quelle: frontier economics</i>	22,5 Cent/ kWh _{Biomethan}
	Emissionsfaktor Biomethan (Verteilnetz) <i>Quelle: INFRA</i>	19 g _{CO2} /kWh

Tabelle 21: Auszug der Parameterliste für den Erdgaskessel und den Biomethan-Heizkessel gemäß Szenario 2 [Q:3] [Q:50] [Q:64]

Auf Grundlage der skizzierten Parameter der jeweiligen Technologien kann für das Szenario 1 und Szenario 2 ein Vollkostenvergleich anhand des eingangs beschriebenen Beispielgebäudes durchgeführt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse dieses Vollkostenvergleichs für beide Szenarien im direkten Vergleich.

	Szenario 1	Szenario 2
Erdgaskessel	7.709 €/a	6.391 €/a
Wasserstoff-Heizkessel	8.405 €/a	-
Biomethan-Heizkessel	-	7.064 €/a
Biomassekessel	8.125 €/a	8.125 €/a
Wärmepumpe	8.354 €/a	8.354 €/a
Wärmenetzanschluss	6.556 €/a	6.556 €/a

Tabelle 22: Vollkostenvergleich (netto) für beide Szenarien am Beispielgebäude im Zieljahr 2045 [Q:3] [Q:50]

Im Rahmen des Vollkostenvergleichs der im Szenario 1 untersuchten Heiztechnologien stellt die zukünftige Versorgung des betrachteten Beispielgebäudes mit Wasserstoff die kostenintensivste Variante dar. Sowohl die langfristige Versorgungssicherheit als auch die zukünftigen Kosten sind aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstandes noch ungewiss.

Die Versorgung mittels Wärmepumpe schneidet unter den genannten Rahmenbedingungen zwar etwas günstiger ab, bleibt jedoch ebenfalls mit hohen Kosten verbunden. Positiv hervorzuheben ist hierbei, dass Wärmepumpen nahezu flächendeckend einsetzbar sind. Der Biomassekessel folgt hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und weist ebenfalls vergleichsweise hohe Kosten auf, bietet jedoch – ähnlich wie die Wärmepumpe – eine nahezu flächendeckende Verfügbarkeit.

Vor diesem Hintergrund erscheinen im Szenario 1 insbesondere der Wärmenetzanschluss sowie der Erdgaskessel als die wirtschaftlich tragfähigsten Optionen. Während der Wärmenetzanschluss perspektivisch als geeignete Lösung gilt, wird er jedoch nicht flächendeckend verfügbar sein. Der Erdgaskessel ist zwar derzeit eine der wirtschaftlichsten Varianten, stellt jedoch keine zukunftsfähige Option dar. Daher wären für eine dezentrale Versorgung insbesondere Biomassekessel oder Wärmepumpen erstrebenswerte Alternativen.

Im Gegensatz dazu zeigt der Vollkostenvergleich der Heiztechnologien im Szenario 2, dass der Erdgaskessel hier die wirtschaftlich tragfähigste Option darstellt, gefolgt vom Wärmenetzanschluss. Allerdings ist auch in diesem Szenario die Versorgung mittels Erdgaskessel langfristig als nicht zukunftsfähig einzustufen. Die Ergebnisse für den Biomassekessel und die Wärmepumpe entsprechen denen aus Szenario 1. Der in Szenario 2 betrachtete Biomethan-Heizkessel erweist sich jedoch als deutlich wirtschaftlich tragfähiger als der im Szenario 1 berücksichtigte Wasserstoff-Heizkessel. Die zukünftige Verfügbarkeit und die Kostenentwicklung dieser Technologien bleiben ebenfalls offen.

Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen die technologiespezifischen Parameter, die als Berechnungsgrundlage dienen, und zeigen zugleich die in den jeweiligen Zielszenarien resultierenden Vollkosten für das genannte Beispielgebäude.

	Bestandsszenario 2025			Zielszenario 2045	
	Verbrauchsbezogener Mischpreis	Spez. Vollkosten incl. CAPEX u. OPEX	Vollkosten 2025	Spez. Vollkosten incl. CAPEX u. OPEX	Vollkosten 2045
Erdgaskessel	10,1 Cent / kWh	18,9 Cent / kWh	5.019 €/a	29,0 Cent / kWh	7.709 €/a
Wasserstoff-Heizkessel	10,1 Cent / kWh	20,6 Cent / kWh	5.473 €/a	31,6 Cent / kWh	8.405 €/a
Biomassekessel	8,2 Cent / kWh	19,9 Cent / kWh	5.290 €/a	30,5 Cent / kWh	8.125 €/a
Wärmepumpe	7,9 Cent / kWh	20,4 Cent / kWh	5.439 €/a	31,4 Cent / kWh	8.354 €/a
Wärmenetzanschluss	Ohne Grundgebühr: 9,0 Cent / kWh Mit Grundgebühr: 11,4 Cent / kWh	16,0 Cent / kWh	4.269 €/a	24,6 Cent / kWh	6.556 €/a

Tabelle 23: Vollkostenvergleich anhand des Beispielgebäudes im Szenario 1 [Q3]

	Bestandsszenario 2025			Zielszenario 2045	
	Verbrauchsbezogener Mischpreis	Spez. Vollkosten incl. CAPEX u. OPEX	Vollkosten 2025	Spez. Vollkosten incl. CAPEX u. OPEX	Vollkosten 2045
Erdgaskessel	8,4 Cent / kWh	15,6 Cent / kWh	4.161 €/a	24,0 Cent / kWh	6.391 €/a
Biomethan-Heizkessel	22,5 Cent / kWh	27,2 Cent / kWh	7.222 €/a	26,6 Cent / kWh	7.064 €/a
Biomassekessel	8,2 Cent / kWh	19,9 Cent / kWh	5.290 €/a	30,5 Cent / kWh	8.125 €/a
Wärmepumpe	7,9 Cent / kWh	20,4 Cent / kWh	5.439 €/a	31,4 Cent / kWh	8.354 €/a
Wärmenetzanschluss	Ohne Grundgebühr: 9,0 Cent / kWh Mit Grundgebühr: 11,4 Cent / kWh	16,0 Cent / kWh	4.269 €/a	24,6 Cent / kWh	6.556 €/a

Tabelle 24: Vollkostenvergleich anhand des Beispielgebäudes im Szenario 2 [Q:3] [Q:50]

5.2 Einteilung in Eignungsgebiete

Der Vollkostenvergleich bildet die Grundlage für eine erste Bewertung der wirtschaftlich sinnvollsten Versorgungstechnologie. Für jedes Gebäude wird ermittelt, welche Technologie die geringsten Gesamtkosten verursacht. Die Ergebnisse werden anschließend auf Baublockebene aggregiert und in Eignungskategorien überführt.

Es werden vier Eignungsgebiete definiert:

- **Eignungsgebiet A** „Sehr wahrscheinlich geeignet“
- **Eignungsgebiet B** „Wahrscheinlich geeignet“
- **Eignungsgebiet C** „Wahrscheinlich ungeeignet“
- **Eignungsgebiet D** „Sehr wahrscheinlich ungeeignet“

Die Bewertung erfolgt in 25 %-Schritten, basierend auf dem Anteil geeigneter Gebäude innerhalb eines Baublocks für eine bestimmte Versorgungstechnologie. Liegt der Anteil unter 25 %, wird das Gebiet als *sehr wahrscheinlich ungeeignet* eingestuft. Bei einem Anteil von 25 – 49 % gilt das Gebiet als *wahrscheinlich ungeeignet*. Erreicht der Anteil 50 – 75 %, wird das Gebiet als *wahrscheinlich geeignet* bewertet. Überschreitet die Eignung 75 %, wird das Gebiet dem *Eignungsgebiet A* – *sehr wahrscheinlich geeignet* zugeordnet.

Im Rahmen der Beurteilung der Eignung für Wärmenetze lassen sich unterschiedliche Versorgungsstrategien ableiten. Ist der Anteil geeigneter Gebäude mit unter 25 % sehr gering, scheidet der Aus- oder Neubau eines Wärmenetzes in der Regel aus; stattdessen wird eine dezentrale Versorgung – etwa durch Wärmepumpen oder Biomassekessel – angestrebt. In Gebieten mit einer *wahrscheinlich ungeeigneten* Bewertung (25 – 49 %) können sowohl zentrale als auch dezentrale Versorgungsvarianten in Erwägung gezogen werden, abhängig von den örtlichen Rahmenbedingungen und weiteren planerischen Aspekten.

Nachfolgende Grafik soll die Einteilung grafisch verdeutlichen.



Abbildung 38: Methodik zur Einteilung in Eignungsgebiete [Q:3]

Die Einteilung der Wärmenetzeignung erfolgt anhand von vier Eignungskategorien. Ergänzend fließt in die Bewertung der Wärmenetzeignung auch der Aufwand für den Netzausbau mit ein. Mithilfe sogenannter Netzcluster werden alle Straßenabschnitte automatisiert hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit analysiert – basierend auf den zu erwartenden Netzbaukosten und potenziellen Wärmeerlösen. Die Eignungskategorien A bis C werden ausschließlich jenen Netzclustern zugewiesen, die einen positiven Deckungsbeitrag aufweisen.

Liegt der Anteil geeigneter Gebäude bzw. des gedeckten Wärmebedarfs zweier Versorgungsoptionen in einem Baublock jeweils im Bereich zwischen 49 % und 51 %, wird das Gebiet als *Prüfgebiet* ausgewiesen. Dies wird in den Grafiken in grauer Farbe dargestellt. In solchen Fällen ist eine vertiefte Einzelfallanalyse erforderlich.

Im Szenario 1 wird die Eignung eines Wasserstoffnetzes, eines Wärmenetzes sowie einer dezentralen Wärmeversorgung im Versorgungsgebiet untersucht. Darauf aufbauend wird das maßgebliche Zielszenario 1 abgeleitet.

Im Szenario 2 wird ebenfalls die Eignung eines Wärmenetzes sowie einer dezentralen Wärmeversorgung geprüft. Anstelle eines Wasserstoffnetzes wird jedoch die Eignung einer Biomethanversorgung betrachtet. Auch hier wird das daraus resultierende maßgebliche Zielszenario 2 analysiert.

5.2.1 Eignungsbeurteilung Wasserstoffnetz

Die Eignungsbeurteilung eines Wasserstoffnetzes spielt ausschließlich im Szenario 1 eine Rolle. Zudem ist die zukünftige Verfügbarkeit von Wasserstoff für private Haushalte derzeit noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Dennoch wird die Versorgung über ein potenzielles Wasserstoffnetz – zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit – unter den oben genannten Rahmenbedingungen weiterhin in die Betrachtung einbezogen.

Die Einteilung in Eignungsgebiete für Wasserstoffnetze stellt keine Aussage über die Wasserstofftauglichkeit der bestehenden Gasinfrastruktur oder über deren tatsächliches Versorgungsgebiet dar. Diese Aspekte wurden bereits separat im Rahmen der Analyse der vorhandenen Energieinfrastruktur bewertet.

Die Herkunft des Wasserstoffes im Falle einer zukünftigen Nutzung ist derzeit unklar. Eine lokale Erzeugung in ausreichendem Maßstab wird als unrealistisch eingeschätzt. Entsprechend müssten auch die ökonomischen Auswirkungen des Transports in die Bewertung einbezogen werden.

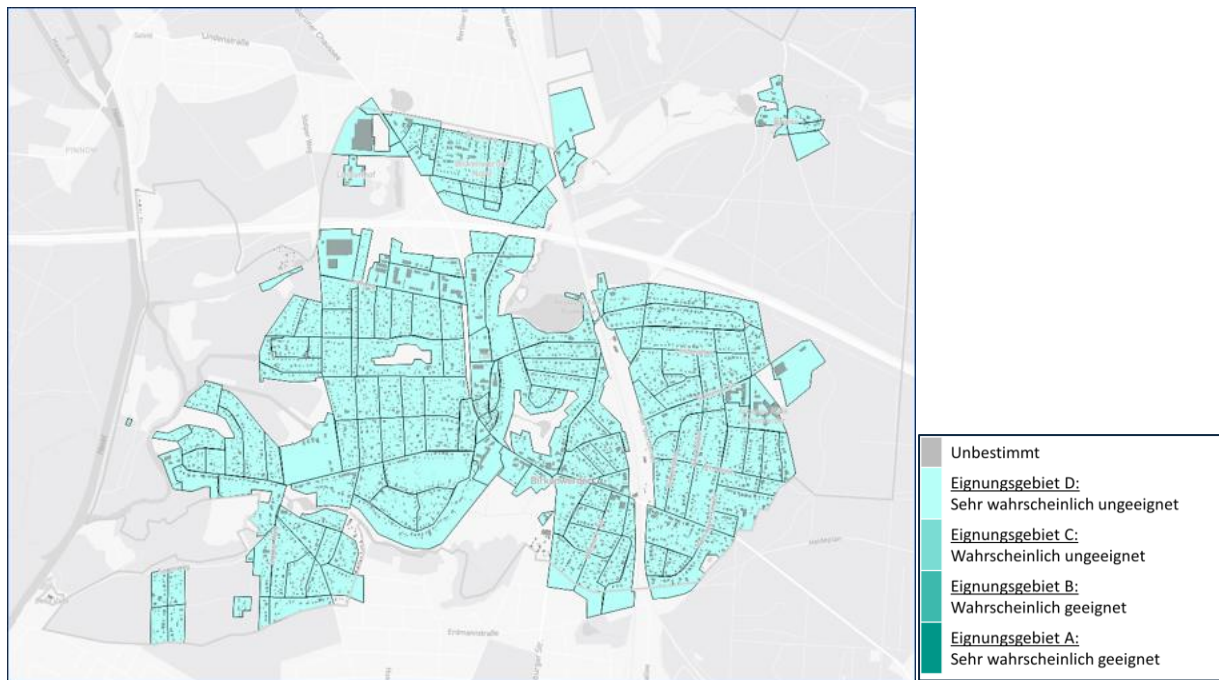


Abbildung 39: Eignungsbeurteilung Wasserstoffnetz (Szenario 1) [Q:1]

Wie den kartographischen Auswertungen zu entnehmen ist, sind sämtliche Baublöcke – selbst unter konservativ angesetzten Energiepreisen – als *sehr wahrscheinlich ungeeignet* im Kontext einer Wasserstoffnetzplanung einzustufen.

5.2.2 Eignungsbeurteilung Wärmenetz

Die Eignungsbeurteilung eines Wärmenetzes erfolgt sowohl für das Szenario 1 als auch für das Szenario 2. Für Szenario 1 lässt sich bei der Beurteilung der Wärmenetztauglichkeit ein Bezug zur Eignungsprüfung für die Fernwärmeversorgung aus der Bestandsanalyse herstellen. Die Gebiete mit hoher Eignungswahrscheinlichkeit aus der Vorprüfung stimmen größtenteils mit denen überein, die sich auch nach dem Vollkostenvergleich aus Eigentümerperspektive sowie der Deckungsbeitragsrechnung aus Sicht des potenziellen Wärmenetzbetreibers geeignet erweisen.

Auch im Szenario 2 wird die Eignung eines Wärmenetzes bewertet. Abweichend zu Szenario 1 wird hier zusätzlich eine Versorgung mittels Biomethan betrachtet, die wirtschaftlich vorteilhaft ist, wie die Ergebnisse des Vollkostenvergleichs zeigen.

Aufgrund der beschriebenen Methodik – bei der die Eignung einer Versorgungstechnologien anhand des Anteils geeigneter Gebäude innerhalb eines Baublocks bewertet wird – ergeben sich für beide Szenarien unterschiedliche Eignungsbeurteilungen. Im Szenario 2 ist die Eignung hinsichtlich einer Biomethanversorgung tendenziell höher (siehe nachfolgende Abschnitte).

Nachfolgend wird zunächst die Eignungsbeurteilung eines Wärmenetzes im Szenario 1 dargestellt. Die meisten Gebiete weisen eine sehr hohe Eignungswahrscheinlichkeit für die Versorgung mittels Wärmenetz auf.

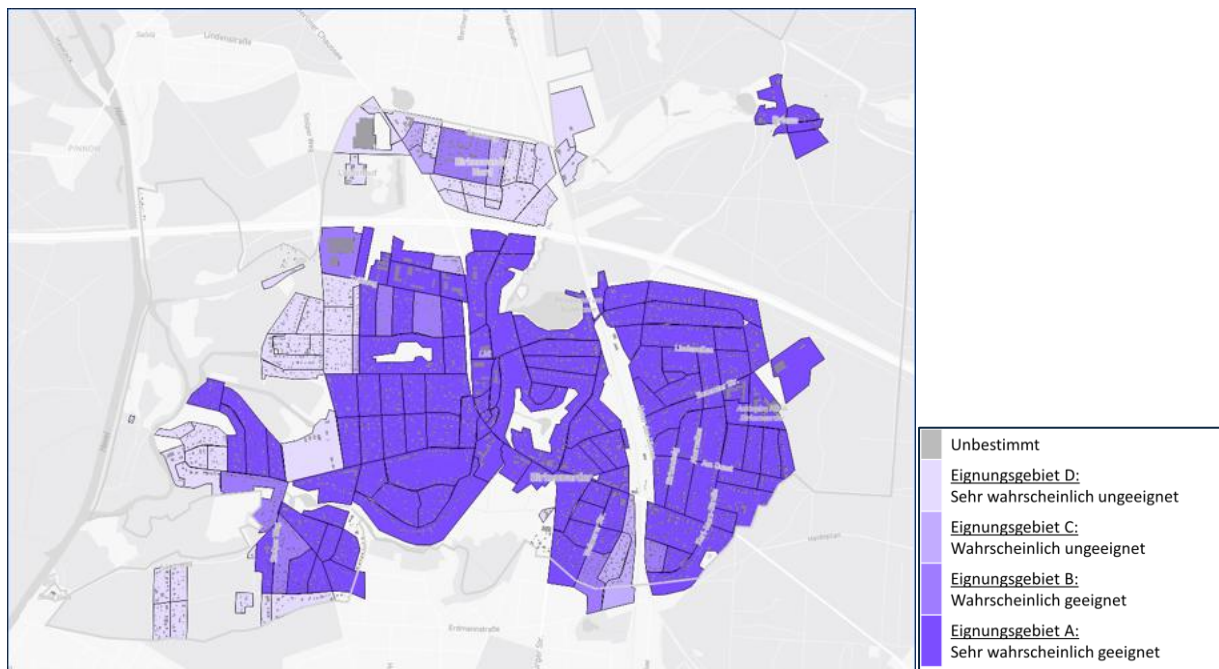


Abbildung 40: Eignungsbewertung Wärmenetz (Szenario 1) [Q:1]

Abweichend von den Ergebnissen des Szenarios 1 wird im Szenario 2 die Eignung eines potenziellen Wärmenetzes wie folgt bewertet.

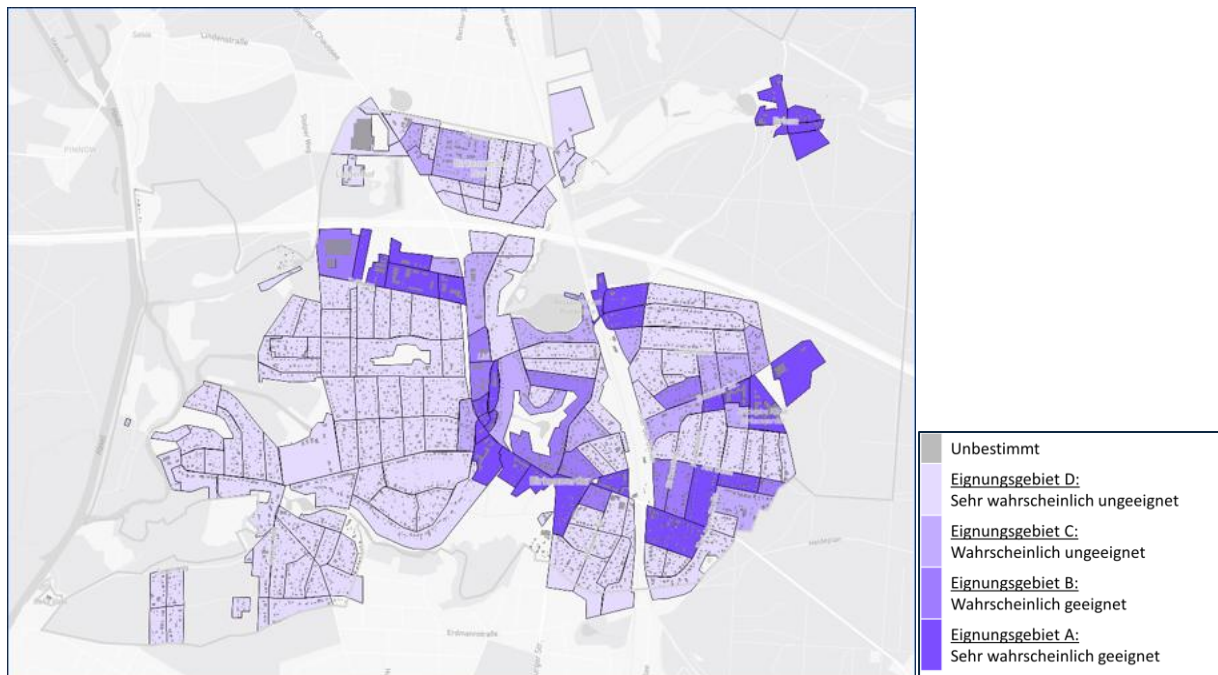


Abbildung 41: Eignungsbewertung Wärmenetz (Szenario 2) [Q:1]

5.2.3 Eignungsbeurteilung Dezentrale Versorgung

Wird ein Wärmenetz in einem Gebiet als ungeeignet eingestuft, besteht die Möglichkeit einer dezentralen Wärmeversorgung. Dies ist oft bei etwas abgelegeneren Gebieten der Fall. In den Grafiken der einzelnen Betrachtungsgebiete lässt sich dies anhand im Szenario 1 anhand der dunkelroten Einfärbung erkennen.

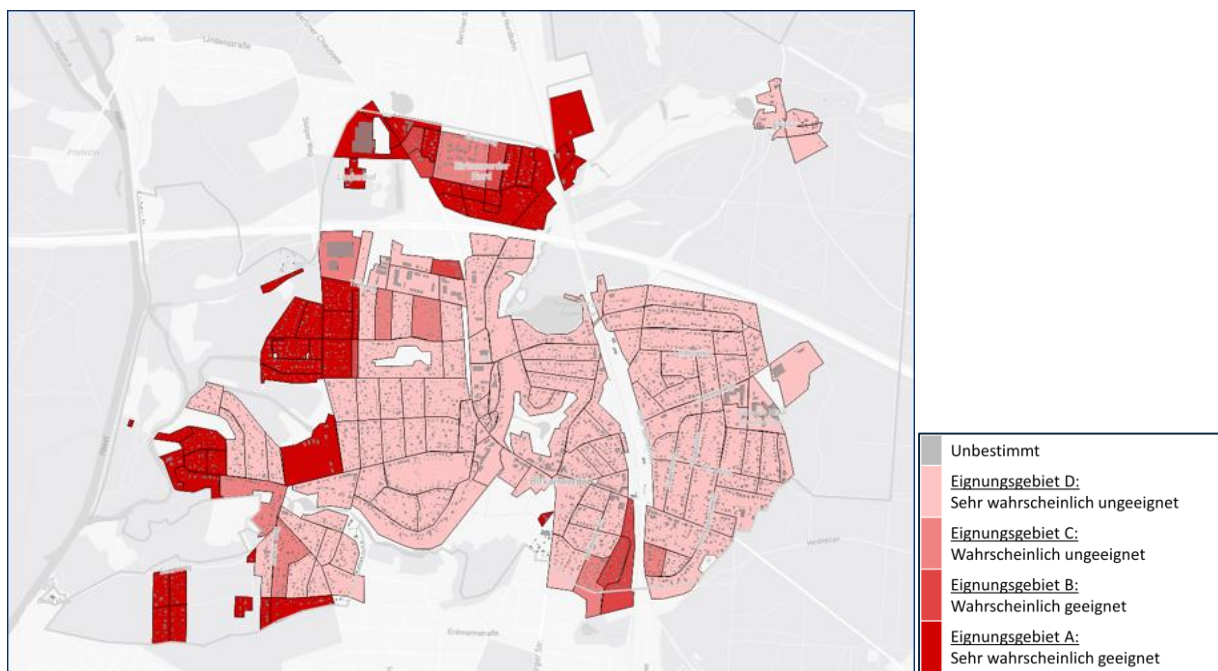


Abbildung 42: Eignungsbewertung Dezentrale Versorgung (Szenario 1) [Q:1]

Auch im Szenario 2 wird die Eignung einer dezentralen Wärmeversorgung bewertet. Die nachfolgende Grafik stellt die entsprechenden Ergebnisse dar.

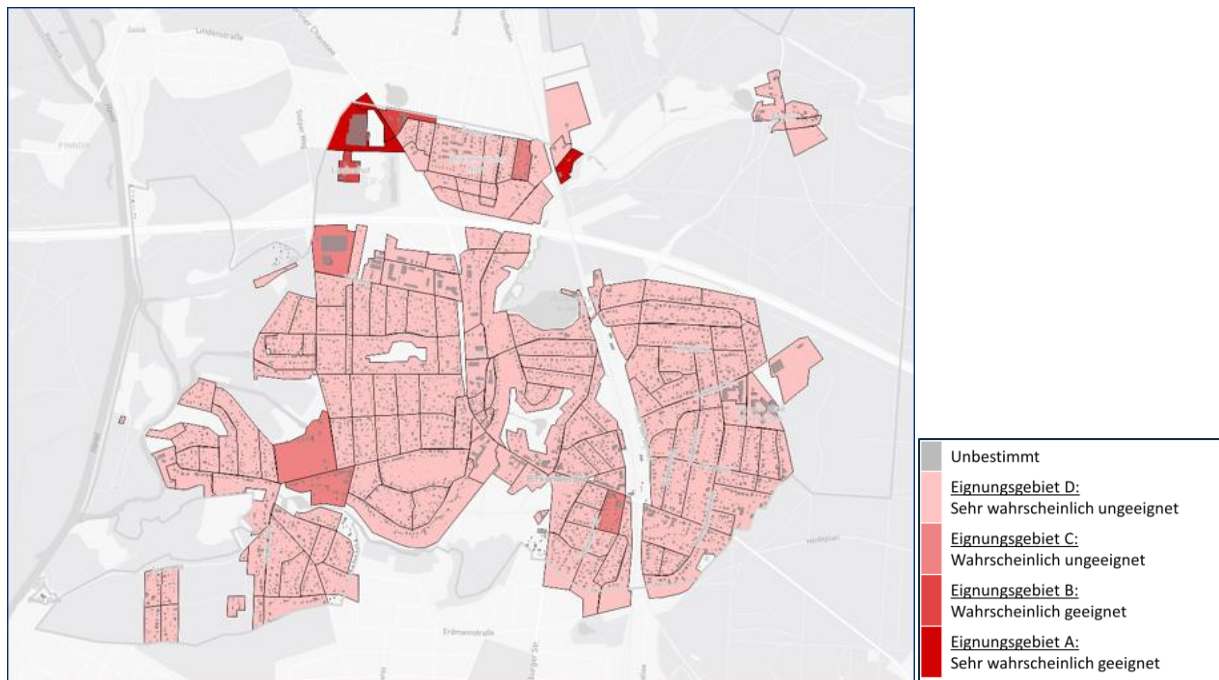


Abbildung 43: Eignungsbewertung Dezentrale Versorgung (Szenario 2) [Q:1]

5.2.4 Eignungsbeurteilung Biomethannetz

Im Szenario 2 wird anstelle der Eignungsbeurteilung eines Wasserstoffnetzes die Eignung eines Biomethankonzeptes untersucht. Die nachfolgende Grafik zeigt die entsprechenden Ergebnisse.

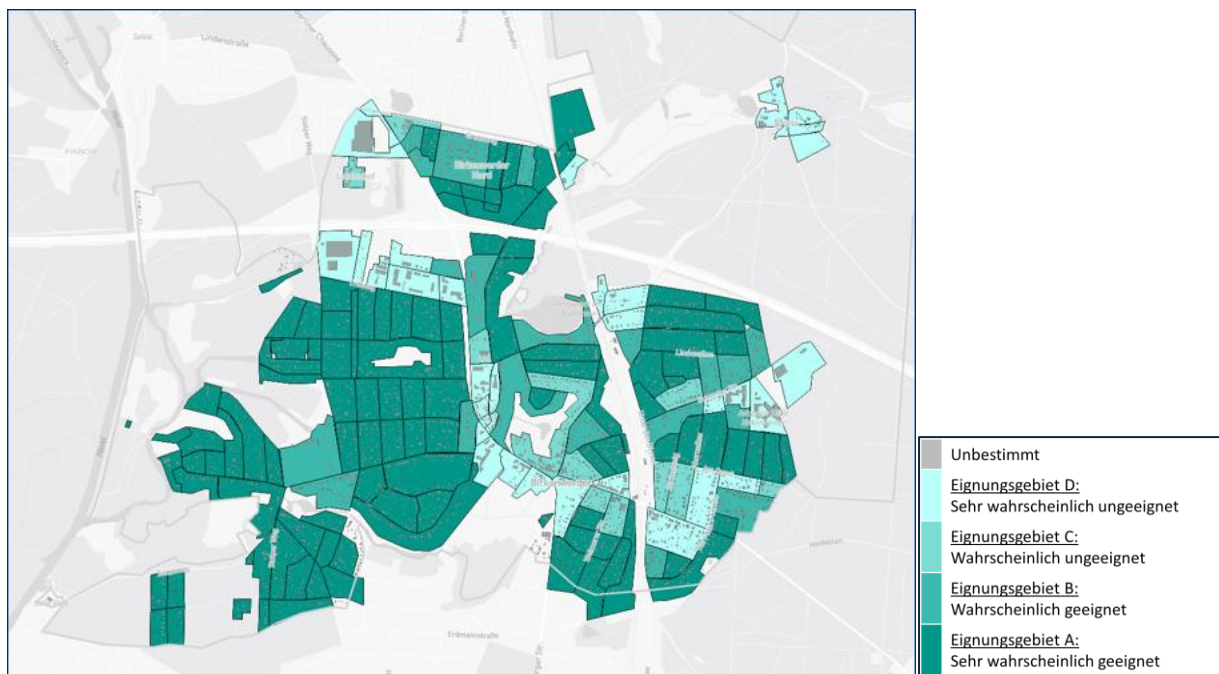


Abbildung 44: Eignungsbewertung Biomethanversorgung (Szenario 2)

5.3 Maßgebliches Szenario

Das maßgebliche Szenario leitet sich aus den vorangegangenen Analysen sowie den spezifischen örtlichen Rahmenbedingungen ab. Die perspektivisch optimalen Wärmeversorgungstechnologien werden in den folgenden Auswertungen baublockweise aggregiert dargestellt.

Welche zukünftige Versorgung gewählt wird, hängt von den vorab im Vollkostenvergleich definierten Parametern ab. Grundsätzlich wird ein Gebäude als geeignet für eine Versorgungsvariante eingestuft, wenn die entsprechende Technologie im gebäudescharfen Vollkostenvergleich für das Zieljahr die geringsten Kosten aufweist. Zusätzlich wird die Umsetzungswahrscheinlichkeit beim Wärmenetz auf Basis einer Deckungsbeitragsrechnung berücksichtigt. Es wird zwischen Wärmenetzgebieten, dezentraler Versorgung sowie der Versorgung mittels synthetischer Brennstoffe oder Biomethan unterschieden.

Die zeitliche Zielgebietszuteilung erfolgt in Fünfjahresschritten und wird durch eine differenzierte Farbgebung der Baublöcke abgebildet. Maßgeblich ist dabei das Jahr, in dem der Anteil des deckbaren Wärmebedarfs im jeweiligen Baublock erstmals den festgelegten Schwellenwert von 49 % überschreitet. Die zeitliche Zuordnung zum jeweiligen Stützjahr zeigt unabhängig davon ob z.B. ein Fernwärmenetz vorhanden ist, ab wann die Mehrheit, der im Baublock enthaltenen Gebäude auf Basis des gebäudescharfen Vollkostenvergleichs für die jeweilige Zieltechnologie rechnerisch geeignet sind. Grundsätzlich sollte auf gebäudescharfer Ebene die Umstellung auf die jeweilige Zieltechnologie immer zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Beim Vergleich zwischen unterschiedlichen Kommunalen Wärmeplanungen, wird die Bedeutung der Methodik zur Ermittlung des Zielszenarios herausgestellt. Je nach Software-Tool und Dienstleister wird die Zieltechnologie leider nicht immer auf Basis einer fundierten Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Vollkostenvergleich und Deckungsbeitragsrechnung erarbeitet. Oftmals basiert die Methodik lediglich auf einer Analyse der Wärmelinienichte, wodurch die zukünftigen Heizungstechnologien im Ausschlussverfahren ermittelt werden. Auch die Anwendung unterschiedlicher Fernwärmekonzepte oder Kostensätze schränkt die Vergleichbarkeit zwischen den Wärmeplänen ein.

Für das Szenario 1 ergibt sich, dass für das Gemeindegebiet Birkenwerder künftig eine hybride Wärmeversorgung aus Wärmenetz und dezentraler Wärmeversorgung angestrebt werden sollte. Die nachfolgende Grafik stellt die aggregierten Ergebnisse des Szenarios 1 dar und veranschaulicht das maßgebliche Zielszenario.

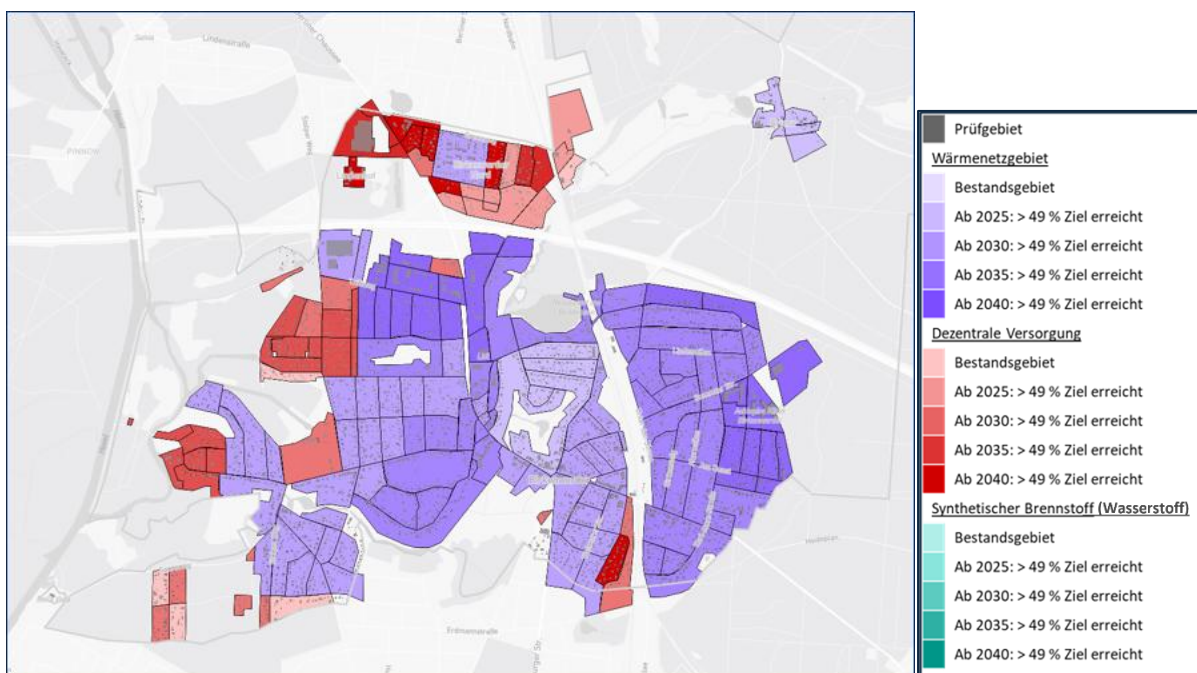


Abbildung 45: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 1) [Q:1]

Auch für das Szenario 2 ergibt die Analyse ein maßgebliches Zielszenario. Dieses unterscheidet sich vom Zielszenario des Szenarios 1 vor allem durch eine dominante Versorgung mittels Biomethan. Ein weiterer Teil des Gemeindegebiets sollte demnach über ein Wärmenetz versorgt werden, während ein kleiner Anteil mittels dezentraler Wärmerversorgung gedeckt werden kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die aggregierten Ergebnisse des Szenarios 2 und veranschaulicht das daraus abgeleitete maßgebliche Zielszenario.

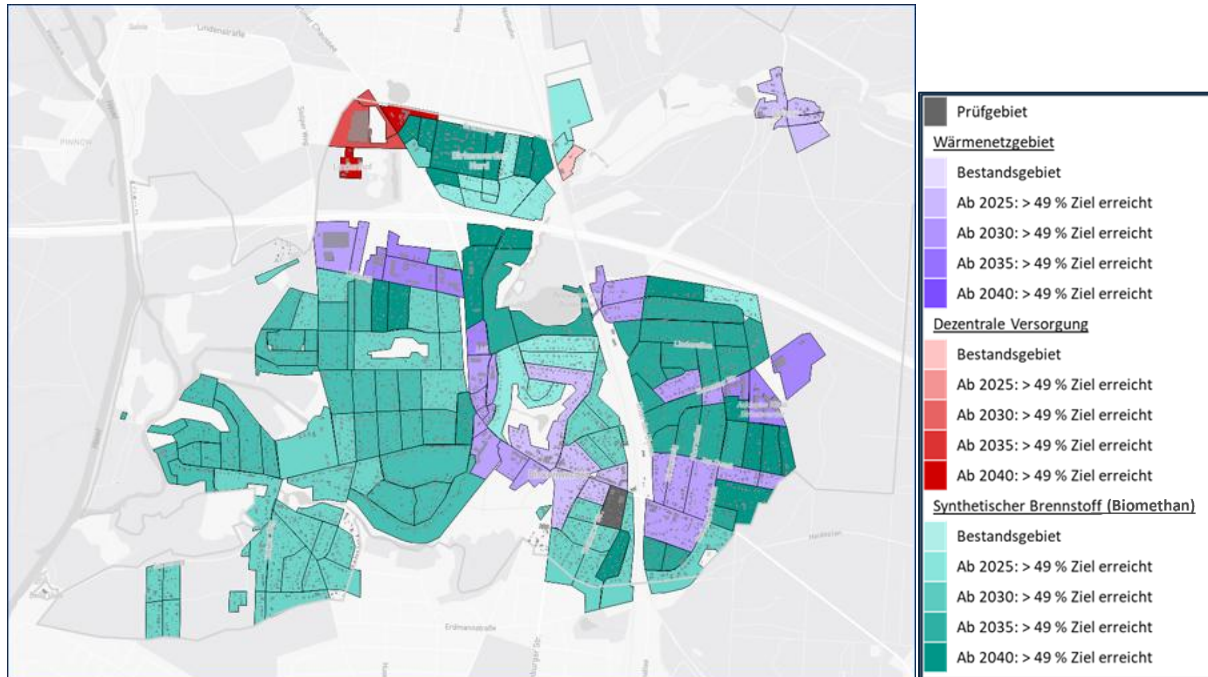


Abbildung 46: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 2) [Q:1]

Im Szenario 2 ergibt sich ein Prüfgebiet. Das bedeutet, dass der Baublock nicht eindeutig einer Versorgungsart zugeordnet werden kann. Im hier definierten Gebiet liegen zwei Versorgungsvarianten in einem Bereich zwischen 49 % und 51 %. Hier kann von einer annähernd gleich großen Eignung ausgegangen werden. Eine definitive Zuordnung kann in einer Fortschreibung des Wärmeplans getroffen werden.

5.3.1 Sensitivitätsanalyse zum Einfluss des Fernwärme-Mischpreises

Im Rahmen der bisherigen Analyse wurde für die Entwicklung der maßgeblichen Zielszenarien (Szenario 1 und 2) ein Fernwärme-Mischpreis auf Basis der Parameter des MaxSolar-Konzeptes zugrunde gelegt.

Ziel dieses Abschnittes ist es, im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse zu untersuchen, wie sich Änderungen des Fernwärme-Mischpreises auf die Ergebnisse der Zielszenarien auswirken.

In Abstimmung mit der Gemeinde Birkenwerder wurde vereinbart, eine Sensitivitätsbetrachtung durchzuführen, bei der der Arbeitspreis um 2 ct/kWh erhöht wird, während die jährliche Grundgebühr unverändert bleibt. Diese Anpassung führt zu einem entsprechend angepassten Fernwärme-Mischpreis, dessen Auswirkungen im Folgenden analysiert werden.

In Abgrenzung zu dem in Kapitel 5.1 dargestellten Mischpreis gemäß dem MaxSolar-Konzept wird somit anstelle eines Arbeitspreises von 9,0 ct/kWh ein Arbeitspreis von 11,0 ct/kWh berücksichtigt. Bei gleichbleibender jährlicher Grundgebühr ergibt sich unter Annahme desselben Wärmebedarfs eines typischen Einfamilienhauses, wie in Kapitel 5.1 zugrunde gelegt, ein Fernwärme-Mischpreis von 14,25 ct/kWh (netto).

Zum Vergleich: Laut dem Wärmepreiskatalog des Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) sowie des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) liegt der durchschnittliche Fernwärme-Mischpreis für Wärmenetze, die zu mindestens 75 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden – wie es im Rahmen der BEW-Förderung (Modul 2) gefordert ist – bei aktuell 15,68 ct/kWh (brutto)

[Q:62], [Q:63]. Der Durchschnittswert kann sich jedoch aufgrund der regelmäßigen Preisanpassungen aller Wärmenetzbetreiber verändern.

Der im Rahmen der folgenden Sensitivitätsanalyse angesetzte Preis von 14,25 ct/kWh (netto) bzw. 16,96 ct/kWh (brutto) liegt somit leicht über dem durchschnittlichen Fernwärme-Mischpreis vergleichbarer, zu mindestens 75 % erneuerbar gespeister Wärmenetze.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Auswirkungen des erhöhten Fernwärme-Mischpreises im Rahmen der Betrachtung von Szenario 1.

	Sensitivitätsanalyse		
	MaxSolar Standardkonzept	Erhöhter Mischpreis	Durchschnittswert aller erneuerbaren Wärmenetze
Fernwärme Mischpreis (netto)	11,40 Cent/kWh	14,25 Cent/kWh	13,18 Cent/kWh
Fernwärme Mischpreis (brutto)	13,57 Cent/kWh	16,96 Cent/kWh	15,68 Cent/kWh

Tabelle 25: Tabellarische Übersicht zur Sensitivität des Fernwärme-Mischpreises [Q:1]

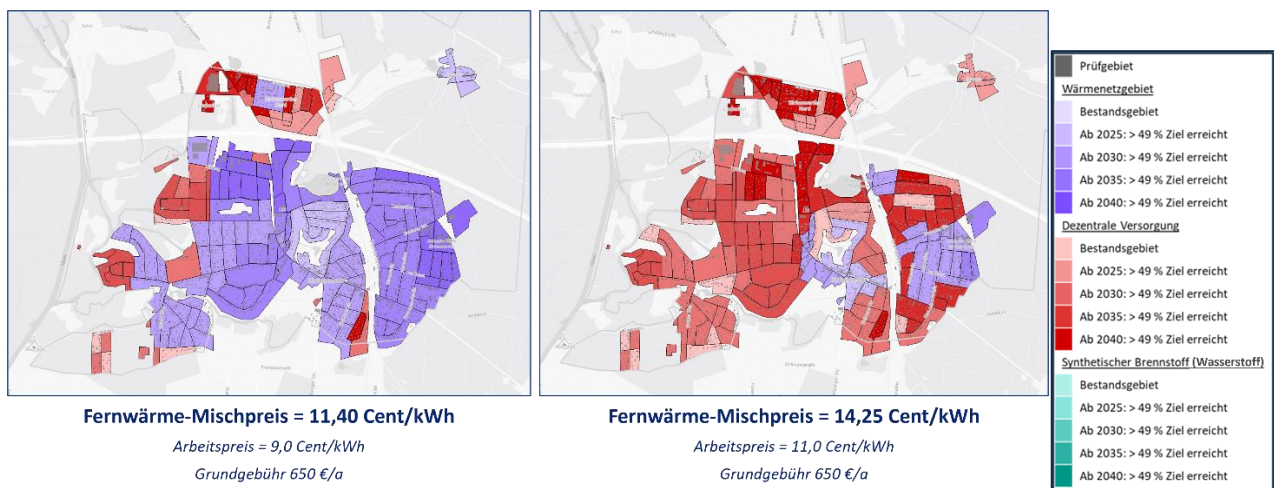


Abbildung 47: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 1) im Rahmen der Sensitivitätsanalyse [Q:1]

Im Vergleich zu dem bisher zugrunde gelegten Fernwärme-Mischpreis zeigt sich, dass signifikant weniger Gebiete über ein Wärmenetz versorgt werden sollten. Die dezentrale Wärmeversorgung – bspw. durch Wärmepumpen oder Biomasseanlagen – dominiert im betrachteten Gemeindegebiet für das Zieljahr 2045. Der synthetische Brennstoff Wasserstoff spielt in der Versorgungsstruktur weiterhin keine Rolle.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse im Rahmen von Szenario 2.

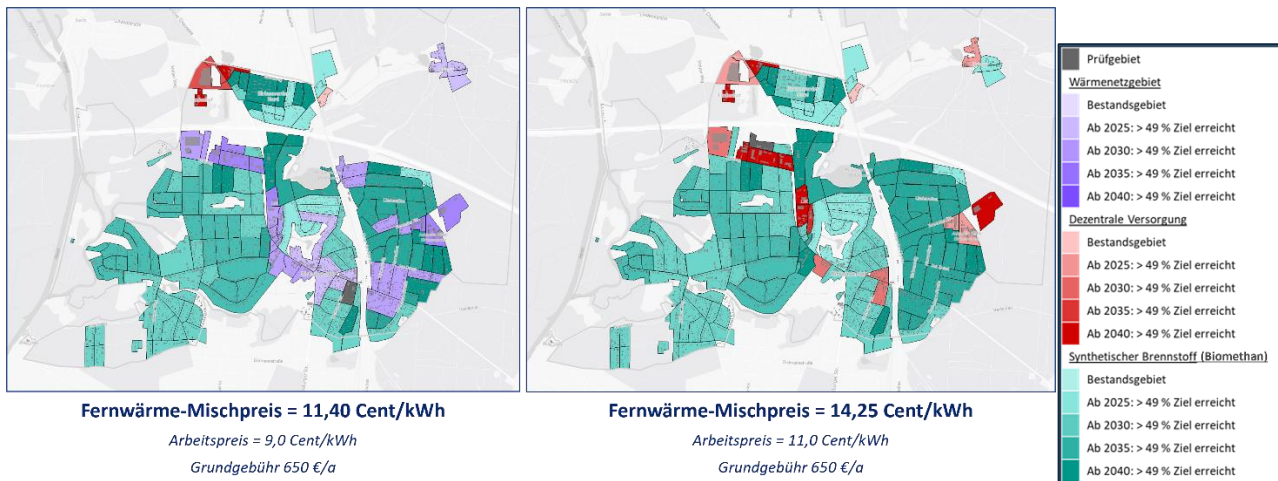


Abbildung 48: Maßgebliches Zielszenario (Szenario 2) im Rahmen der Sensitivitätsanalyse [Q:1]

Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen des maßgeblichen Zielszenarios 2 – unter Berücksichtigung des ursprünglichen Fernwärme-Mischpreises gemäß dem MaxSolar-Konzept – zeigt sich, dass Wärmenetze im Rahmen des erhöhten Mischpreises keine Rolle mehr in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Die zuvor für eine Wärmenetzversorgung ausgewiesenen Gebiete werden nun überwiegend einer dezentralen Versorgung zugeordnet. Zudem nimmt die Versorgung mit dem synthetischen Brennstoff Biomethan leicht zu.

Die Ergebnisse zeigen, dass der zugrunde gelegte Fernwärme-Mischpreis einen wesentlichen Einfluss auf die Ausprägung beider Zielszenarien hat. Wie eingangs erläutert, liegt der im Rahmen der Sensitivitätsanalyse berücksichtigte erhöhte Fernwärme-Mischpreis von 14,25 ct/kWh (netto) über dem Durchschnitt vergleichbarer Wärmenetze, die zu mindestens 75 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit kann dieser Preis als relativ hoch eingestuft werden. Die vorliegende Analyse stellt somit die Ergebnisse für ein Szenario mit einem deutlich erhöhten Fernwärme-Mischpreis dar. Im weiteren Verlauf der Kommunalen Wärmeplanung wird daher mit dem Parameterkatalog des MaxSolar-Konzeptes gerechnet.

5.3.2 Energie- und Treibhausgasbilanz

Die Treibhausgasneutralität der Wärmeversorgung bis 2045 ist das Zieljahr der Kommunalen Wärmeplanung. Hierzu wurden in der Bestandsanalyse die aktuellen Emissionen eruiert und sollen hier, durch Umstrukturierung auf das maßgebliche Szenario, den Pfad für die zukünftig klimaneutrale Versorgung darstellen.

Im maßgeblichen Zielszenario des Szenarios 1 wird der Endenergieverbrauch zur Wärmeversorgung im Zieljahr durch Wärmenetze, Umweltwärme und Biomasse gedeckt. Die Umweltwärme resultiert aus dem Anteil der Wärmepumpen im Zielszenario. Den größten Anteil dabei haben die privaten Haushalte, gefolgt von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Die Öffentlichen Einrichtungen sowie die Industrie könnten fast ausschließlich über Wärmenetze versorgt werden.

Im maßgeblichen Zielszenario des Szenarios 2 wird der Endenergieverbrauch zur Wärmeversorgung im Zieljahr hingegen überwiegend mittels Biomethan gedeckt, gefolgt von Wärmenetz und Biomasse.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Endenergieverbrauch in beiden Szenarien, aufgeschlüsselt nach Sektoren und Technologien.

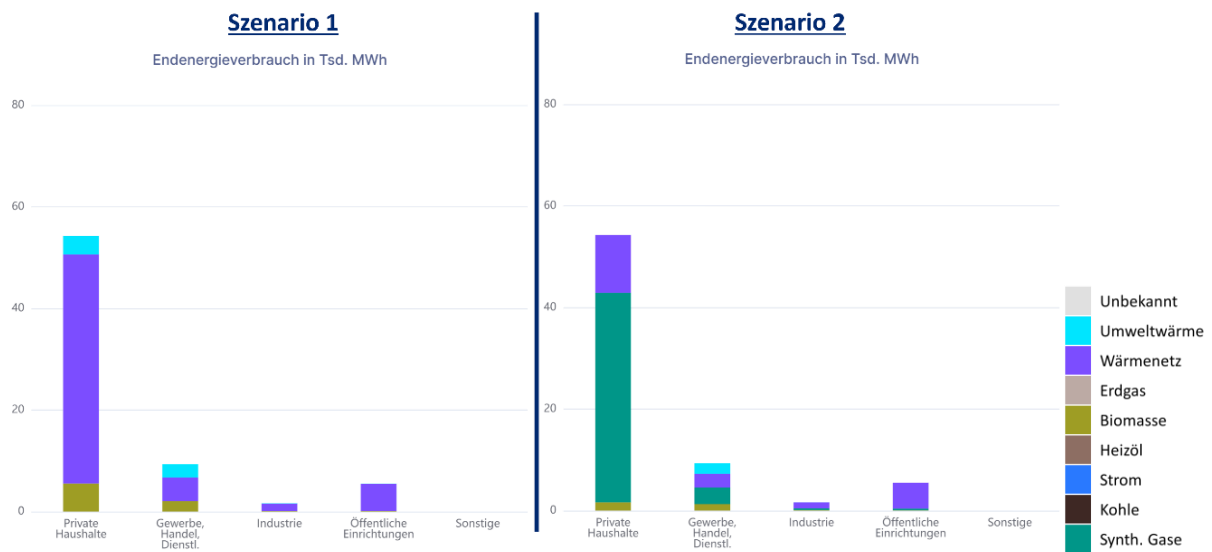


Abbildung 49: Endenergieverbrauch [GWh/a] nach Technologien und Sektoren in den untersuchten Szenarien [Q:1]

Die verbleibenden Treibhausgasemissionen im Zieljahr fallen in beiden Szenarien gering aus und resultieren aus den Res-temissionen der als erneuerbar bewerteten Energiequellen.

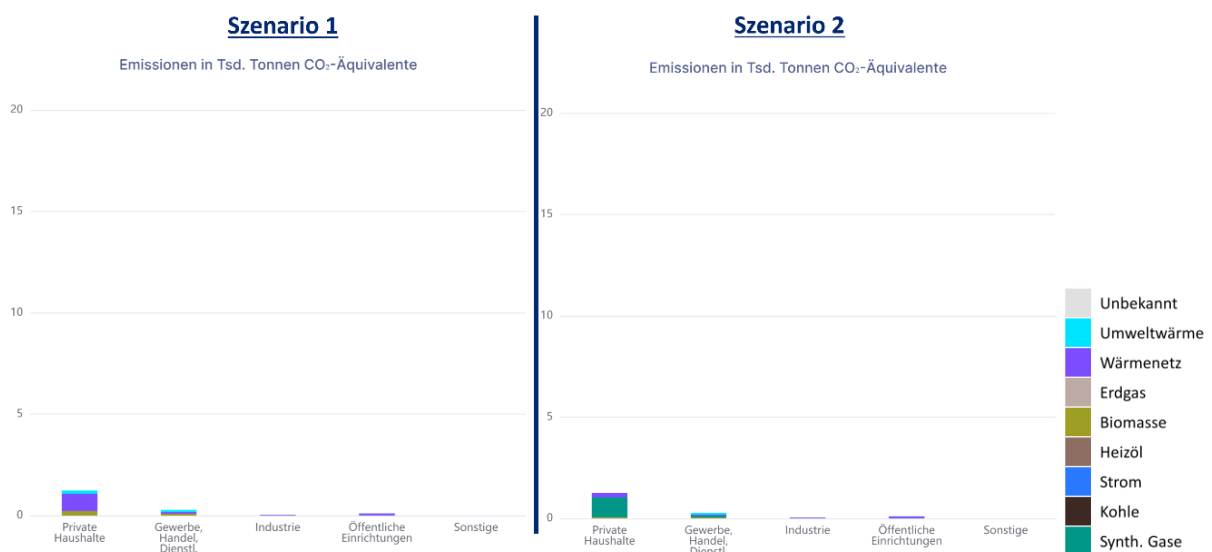


Abbildung 50: Emissionen [Tsd. tCO₂] nach Technologien und Sektoren in den untersuchten Szenarien [Q:1]

Im Szenario 1 erhalten 2.982 Gebäude über Übergabestationen im Haus den Anschluss an ein Wärmenetz, während die übrigen 991 Gebäude dezentral mit Umweltwärme und Biomasse versorgt werden.

Im Szenario 2 hingegen erhalten 625 Gebäude über Hausübergabestationen den Anschluss an ein Wärmenetz. Von den verbleibenden Gebäuden werden 3.280 Gebäude mittels Biomethan versorgt, und die restlichen 68 Gebäude erhalten eine dezentrale Versorgung mit Umweltwärme und Biomasse.

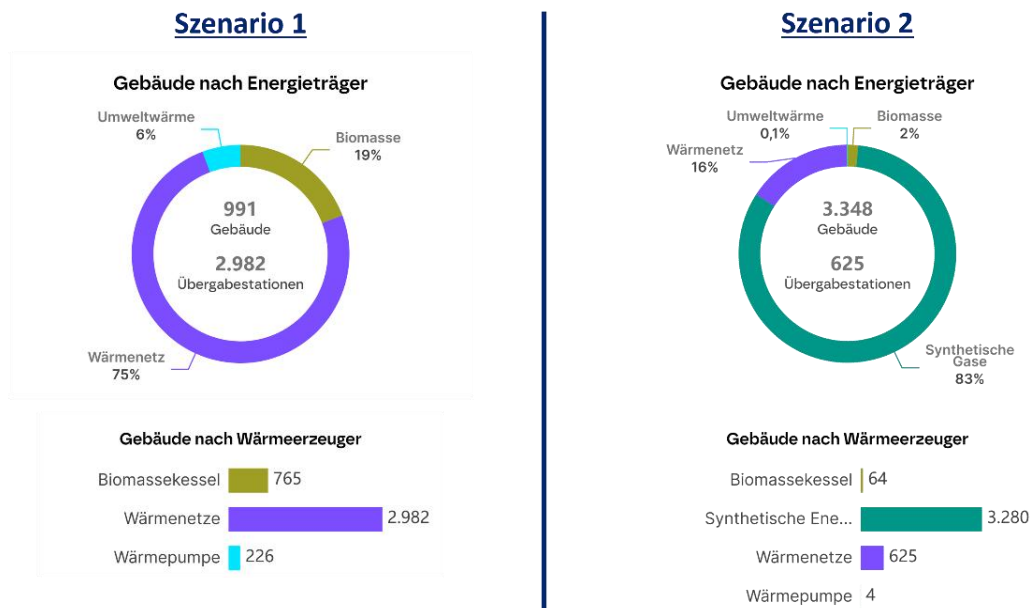


Abbildung 51: Gebäudeversorgung in den untersuchten Szenarien [Q:1]

Im Zielszenario 1 wird die benötigte Endenergie von **ca. 71 GWh** hauptsächlich durch die Versorgung über Wärmenetze bereitgestellt, was einem Anteil von 80 % entspricht. 9 % der Endenergie entfallen auf den Betrieb von Wärmepumpen, während Biomasse einen Anteil von etwa 11 % am Endenergiebedarf im Zieljahr deckt.

Im Zielszenario 2 hingegen wird die Endenergie überwiegend durch Biomethan bereitgestellt (65 %). Weitere 29 % entfallen auf die Versorgung über Wärmenetze, 3 % auf Wärmepumpen und 4 % auf Biomasse.

Biogasanlagen mit gekoppelter Wärmeversorgung werden über die Kategorie „Wärmenetze“ abgebildet. Als „Biomassekessel“ werden holzbasierte Zentralheizungen (Pellet- bzw. Hackschnitzelkessel) gewertet.

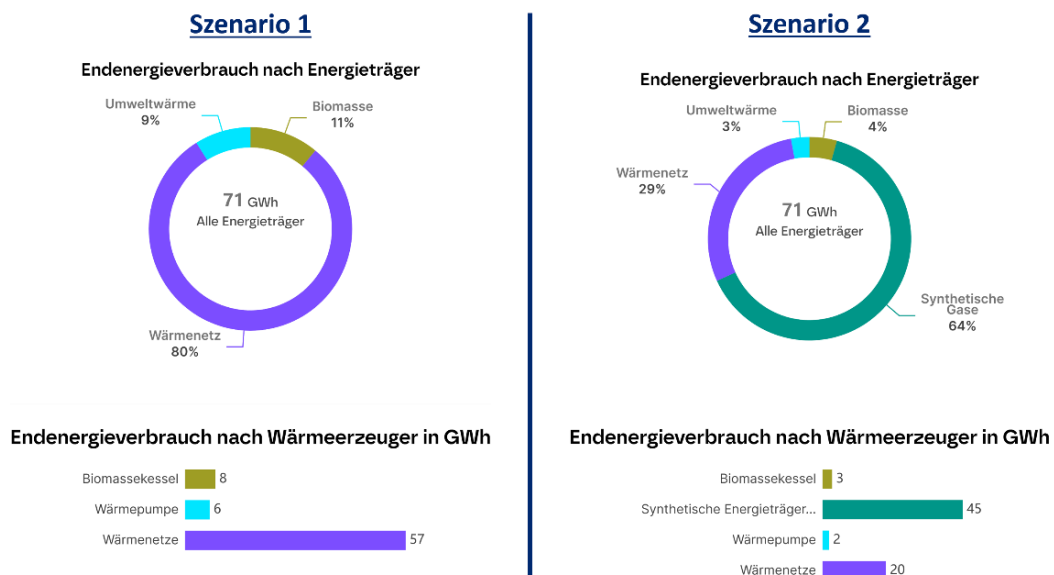


Abbildung 52: Endenergieverbrauch in den untersuchten Szenarien [Q:1]

Die Differenz des Wärmenetzanteils zwischen dem Verhältnis des Endenergieverbrauchs und der Anzahl an versorgten Gebäuden zeigt, dass Großverbraucher über Wärmenetze versorgt werden sollten.

Die Entwicklung der Wärmeversorgung der Gebäude nach Heiztechnologie vom IST-Zustand bis zur Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 lässt sich in beiden Szenarien wie folgt darstellen. Dabei wird ein sukzessiver Umstieg von überwiegend fossilen auf erneuerbare Wärmequellen deutlich.

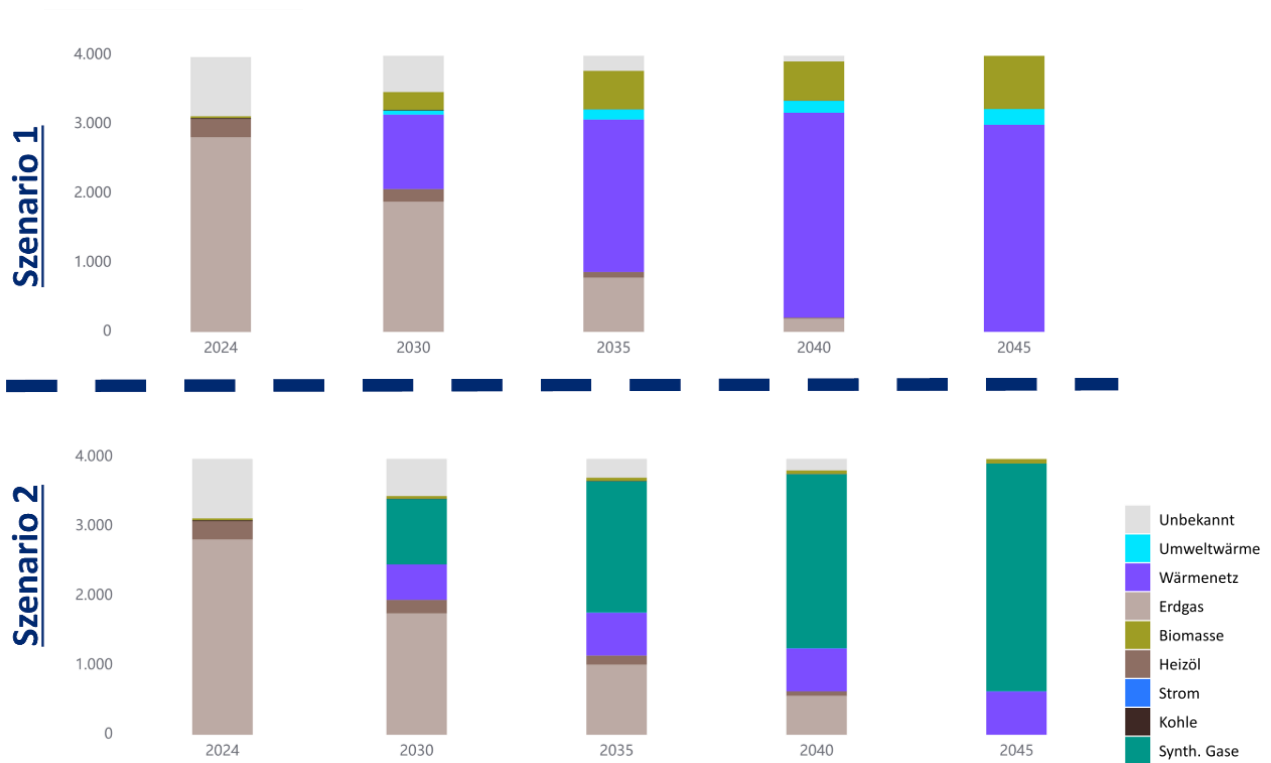


Abbildung 53: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [Anzahl] [Q:1]

	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Gebäude [Anzahl]	Wärmesetz	0	1.072	2.194	2.951	2.982
	Umweltwärme	0	58	145	171	226
	Biomasse	27	258	553	564	765
	Erdgas	2.815	1.875	782	191	0
	Kohle	14	9	3	3	0
	Heizöl	263	181	81	14	0
	Unbekannte	854	520	215	79	0

Tabelle 26: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie im Szenario 1 [Anzahl] [Q:1]

	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Gebäude [Anzahl]	Wärmenetz	0	511	617	618	625
	Biomethan	0	941	1.890	2.507	3.280
	Biomasse	27	37	45	51	64
	Erdgas	2.815	1.750	1.011	562	0
	Kohle	14	6	6	3	0
	Heizöl	263	194	131	64	0
	Umweltwärme	0	0	4	4	4
	Unbekannte	854	534	269	164	0

Tabelle 27: Anzahl der Gebäude nach Heiztechnologie im Szenario 2 [Anzahl] [Q:1]

Durch Energieeffizienzmaßnahmen reduziert sich in Zukunft der Endenergiebedarf. Für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 sieht die Verteilung der Endenergie nach Technologie und Szenario demnach folgendermaßen aus.

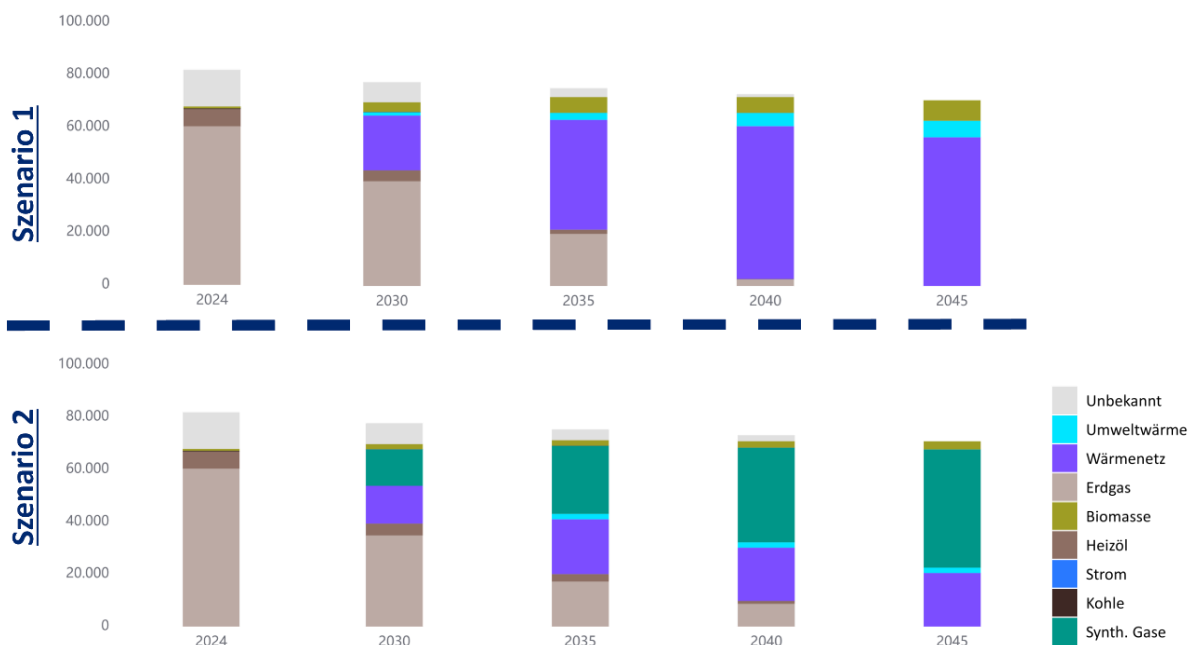


Abbildung 54: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [MWh]

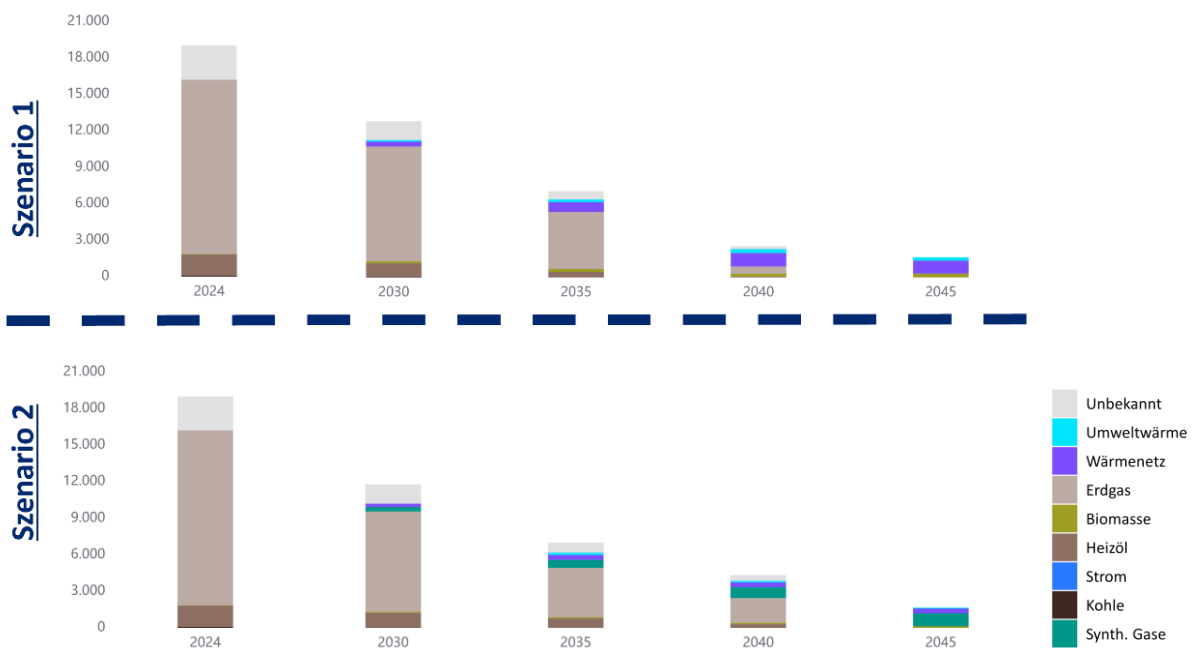
	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Endenergiebedarf [MWh]	Wärmenetz	0	20.847	41.816	58.206	56.620
	Umweltwärme	0	1.293	2.658	5.033	6.321
	Biomasse	730	3.625	5.994	6.013	7.784
	Erdgas	60.299	39.872	19.833	2.527	0
	Kohle	283	159	40	40	0
	Heizöl	6.528	4.174	1.626	146	0
	Unbekannt	13.969	7.640	3.329	1.096	0
	Summe	81.809	77.609	75.295	73.060	70.725

Tabelle 28: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 1 [MWh] [Q:1]

	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Endenergiebedarf [MWh]	Wärmenetz	0	14.459	20.929	20.338	20.415
	Umweltwärme	0	0	2.074	2.074	2.074
	Biomasse	730	1.944	2.077	2.396	3.081
	Erdgas	60.299	34.785	17.179	8.660	0
	Kohle	283	90	77	40	0
	Heizöl	6.528	4.505	2.842	1.095	0
	Biomethan	0	13.903	25.974	36.141	45.155
	Unbekannt	13.969	7.923	4.143	2.315	0
	Summe	81.809	77.609	75.295	73.060	70.725

Tabelle 29: Endenergiebedarfsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 2 [MWh] [Q:1]

Der Pfad zur Treibhausgasneutralität ist einer der wichtigsten Teile der Wärmeplanung. Die Emissionen belaufen sich im Zieljahr nur noch auf einen sehr geringen, nicht zu vermeidenden Teil. Als Meilensteine gelten die Jahre 2030, 2035 und 2040.

Abbildung 55: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie in den untersuchten Szenarien [t_{CO2}] [Q:1]

	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Emissionen [t _{CO2}]	Wärmenetz	0	410	809	1.107	1.058
	Umweltwärme	0	139	231	330	281
	Biomasse	32	157	256	253	322
	Erdgas	14.349	9.448	4.683	595	0
	Kohle	95	53	13	13	0
	Heizöl	1.736	1.110	432	39	0
	Unbekannt	2.808	1.536	669	220	0
	Summe	19.020	12.853	7.094	2.557	1.660

Tabelle 30: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 1 [t_{CO2}] [Q:1]

	Stützjahr	2024	2030	2035	2040	2045
Emissionen [t _{CO2}]	Wärmenetz	0	284	405	387	382
	Umweltwärme	0	0	180	136	92
	Biomasse	32	84	89	101	127
	Erdgas	14.349	8.243	4.057	2.083	0
	Kohle	95	30	26	13	0
	Heizöl	1.736	1.198	756	291	0
	Biomethan	0	365	660	888	1.072
	Unbekannt	2.808	1.592	833	465	0
	Summe	19.020	11.797	7.005	4.319	1.673

Tabelle 31: Emissionsentwicklung nach Heiztechnologie im Szenario 2 [t_{CO2}] [Q:1]

Zusätzlich können für das Gemeindegebiet relevante Energiekennzahlen sowohl für das Bestands- als auch für das Zielszenario berechnet werden. Wenig überraschend unterscheiden sich diese Kennzahlen zwischen den beiden Szenarien nicht.

	Bestandsszenario 2024	Zielszenario 1 2045	Zielszenario 2 2045
Wärmebedarf pro Nutzfläche	99 kWh/m ²	85 kWh/m ²	85 kWh/m ²
Wärmebedarf pro Wohnfläche	153 kWh/m ²	132 kWh/m ²	132 kWh/m ²
Wärmebedarf pro Einwohner	10,30 MWh/EW	8,90 MWh/EW	8,90 MWh/EW
Wärmeverbrauchsichte	45 MWh/ha	39 MWh/ha	39 MWh/ha
Wärmelinien-dichte	1.106 kWh/m	956 kWh/m	956 kWh/m

Tabelle 32: Relevante Energiekennzahlen im Bestandszenario sowie den verschiedenen Zielszenarien [Q:1]

5.3.3 Emissionseinsparung

Die Emissionseinsparung ergibt sich aus der Differenz zwischen Emissionsmenge der Bestandsanalyse und der Emissionsmenge des maßgeblichen Zielszenarios. Wenn im Bestandsszenario bereits eine relativ gute Ausgangslage in Form einer klimaneutralen Wärmeversorgung gegeben ist, sind die Einsparungen in Relation geringer. Selbstverständlich wird eine maximale Einsparung bei fossilen Heiztechnologien forciert.

Angezeigt wird die Einsparung, wie bereits in der Bestandsanalyse, in Form des BKG-Rasters (100 m x 100 m).

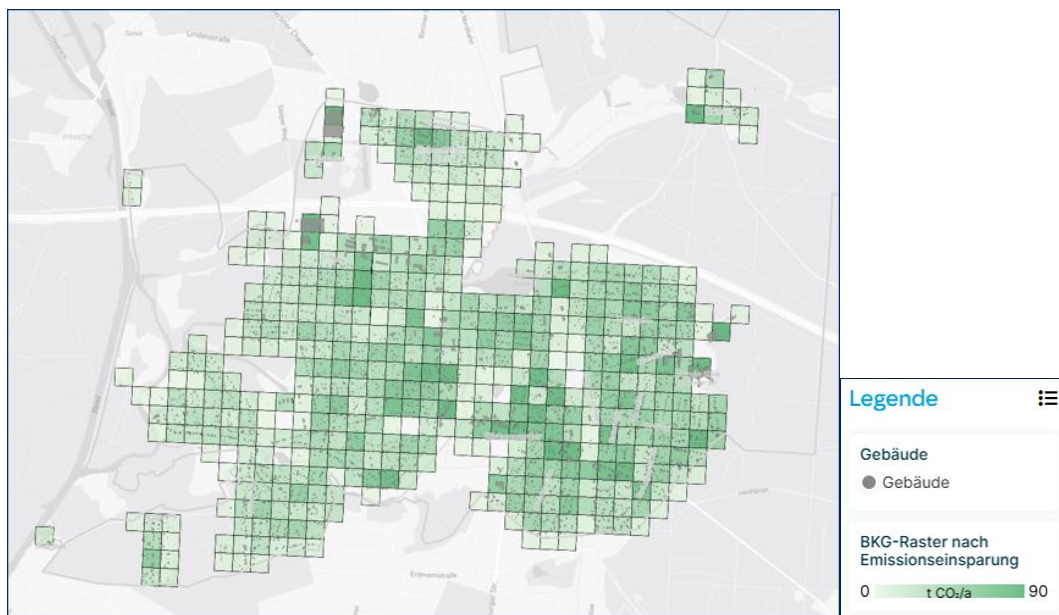


Abbildung 56: Emissionseinsparung im Szenario 1 [Q:1]

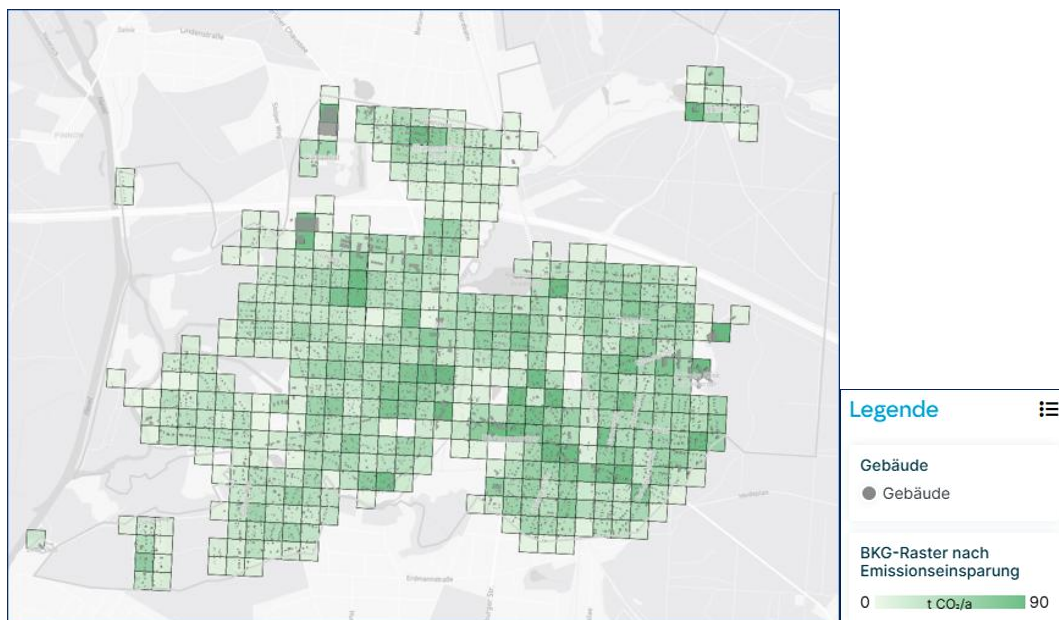


Abbildung 57: Emissionseinsparung im Szenario 2 [Q:2]

5.4 Kurzprüfung der Fernwärme Potenzialgebiete

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung werden die ermittelten Fernwärmepotenzialgebiete in einer ersten Untersuchung technisch individuell bewertet. Dabei wurde mithilfe der Software ein automatisierter Wärmenetzplan inklusive einer Netzdimensionierung für die ermittelten Potenzialgebiete erstellt. Die für die Kurzprüfung zugrunde gelegten Parameter basieren auf Berechnungswerten, die bei MaxSolar zur Ersteinschätzung der Umsetzbarkeit eingesetzt werden. Die Kurzprüfung ersetzt keine Machbarkeitsstudie, mit der die konkrete Wärmenetzentwicklung beginnt.

Im Rahmen der Kurzprüfung wird das Fernwärmenetz so ausgelegt, dass alle Liegenschaften im ausgewählten Gebiet vollständig versorgt werden können. Dabei wird ein minimal notwendiger Wärmeabsatz (bzw. eine minimal notwendige Anschlussquote für den Endausbau) ermittelt, der für einen wirtschaftlichen Betrieb des Wärmenetzes notwendig ist. Anhand dieser Kennzahl kann das Potenzialgebiet eingeschätzt werden. Je geringer der minimal notwendige Wärmeabsatz, desto einfacher kann ein Wärmenetz umgesetzt werden. Im Erstausbau liegt die erforderliche Anschlussquote meist zwischen 30 und 50 %. Im End- beziehungsweise Vollausbau erreichen Wärmenetze in der Praxis Anschlussquoten von 70 bis 90 %. Diese hohen Werte sind jedoch nur durch langjährige Nachverdichtungsmaßnahmen im Bestand realisierbar.

5.4.1 Potenzialgebiet Birkenwerder – Quartier 1: Zentrum



Abbildung 58: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Zentrum [Q:1][Q:3]

Birkenwerder – Quartier 1: Zentrum	
Gebiet:	Birkenwerder – Quartier 1: Zentrum
Trassenlänge Verteilnetz:	5,5 km
Investitionskosten Verteilnetz:	5,4 Mio. €
Minimal notwendige Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	1,39 MW
Minimaler Wärmebedarf:	4.000 MWh/a (ca. 40 % der Gebäude)
Maximale Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	2,98 MW
Maximaler Wärmebedarf:	8.600 MWh/a (100 % der Gebäude)

Tabelle 33: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder - Zentrum [Q:1][Q:3]

5.4.1.1 Quartier 0: Erste Ausbaustufe zum Quartier 1 – Birkenwerder Zentrum

Um konkret eine erste Maßnahme kurzfristig in die Wege leiten zu können, wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Birkenwerder eine erste Ausbaustufe zum identifizierten Potenzialgebiet im Zentrum erarbeitet. Dabei soll zunächst ein Quartierskonzept für die Versorgung der kommunalen Liegenschaften rund um die Pestalozzi-Grundschule ausgearbeitet werden. Die Wärme könnte zentral erzeugt und über ein Rohrleitungsnetz an die angeschlossenen Gebäude verteilt werden. Das Quartier soll im Einklang mit den entwickelten Zielszenarien stehen und zukünftig in ein öffentlich verfügbares Wärmenetz integrierbar sein. Im Rahmen einer geförderten Quartiersentwicklung können verschiedene Wärmeerkonzepte geprüft werden.

Mögliche Anschlüsse:

- Pestalozzi-Grundschule
- Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder
- Hort Birkenaus

In Abstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde Birkenwerder wäre eine Integration der nahegelegenen Kirche denkbar.

Entsprechende Unterlagen zum Start einer Konzeptentwicklung wurden der Gemeinde Birkenwerder zur Verfügung gestellt.

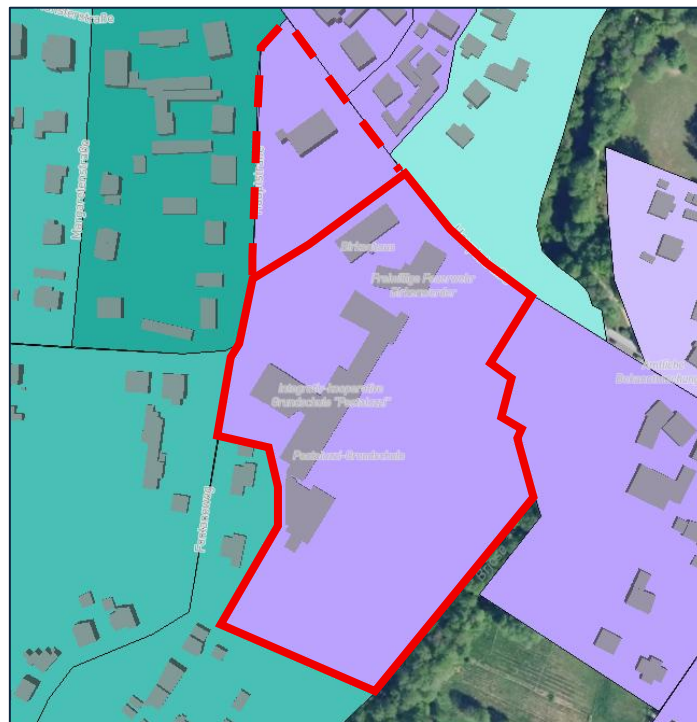


Abbildung 59: Quartier 0 als erste Ausbaustufe zum Quartier 1

5.4.2 Potenzialgebiet Birkenwerder – Quartier 2: Klinik



Abbildung 60: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Klinik [Q:1][Q:3]

Birkenwerder – Quartier 2: Klinik	
Gebiet:	Birkenwerder – Quartier 2: Klinik
Trassenlänge Verteilnetz:	1,4 km
Investitionskosten Verteilnetz:	1,3 Mio. €
Minimal notwendige Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	0,35 MW
Minimaler Wärmebedarf:	950 MWh/a (ca. 30 % der Gebäude)
Maximale Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	2,03 MW
Maximaler Wärmebedarf:	5.100 MWh/a (100 % der Gebäude)

Tabelle 34: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder - Klinik [Q:1][Q:3]

5.4.3 Potenzialgebiet Birkenwerder – Bergfelder Str.

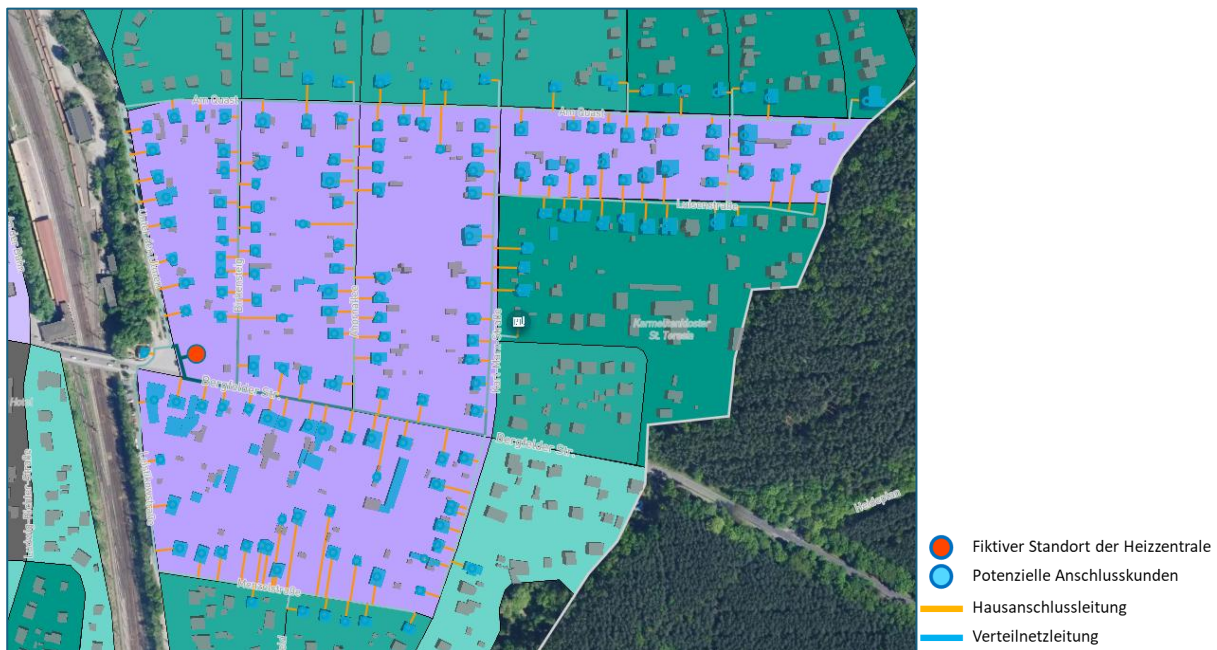


Abbildung 61: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Bergfelder Str. [Q:1][Q:3]

Birkenwerder – Quartier 3: Bergfelder Str.	
Gebiet:	Birkenwerder – Quartier 3: Bergfelder Str.
Trassenlänge Verteilnetz:	3,1 km
Investitionskosten Verteilnetz:	2,7 Mio. €
Minimal notwendige Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	0,88 MW
Minimaler Wärmebedarf:	2.500 MWh/a (ca. 50 % der Gebäude)
Maximale Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	1,64 MW
Maximaler Wärmebedarf:	4.700 MWh/a (100 % der Gebäude)

Tabelle 35: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder – Bergfelder Str. [Q:1][Q:3]

5.4.4 Potenzialgebiet Birkenwerder - Gewerbegebiet

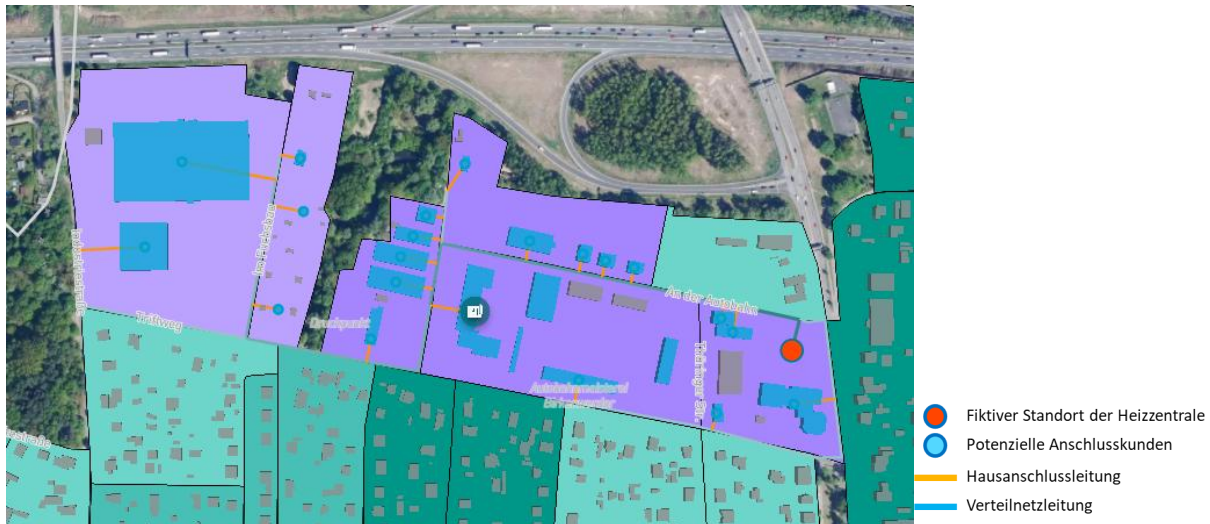


Abbildung 62: Fernwärmepotenzialgebiet Birkenwerder – Gewerbegebiet [Q:1][Q:3]

Birkenwerder – Quartier 4: Gewerbegebiet	
Gebiet:	Birkenwerder – Quartier 4: Gewerbegebiet
Trassenlänge Verteilnetz:	1,6 km
Investitionskosten Verteilnetz:	1,4 Mio. €
Minimal notwendige Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	0,23 MW
Minimaler Wärmebedarf:	800 MWh/a (ca. 30 % der Gebäude)
Maximale Ausbaustufe	
Wärmelast nach Gleichzeitigkeitsfaktor:	0,76 MW
Maximaler Wärmebedarf:	2.600 MWh/a (100 % der Gebäude)

Tabelle 36: Kurzprüfung des Fernwärmepotenzialgebiets Birkenwerder – Gewerbegebiet [Q:1][Q:3]

6 Umsetzungsstrategie und Maßnahmenkatalog

Die Umsetzungsstrategie bildet gemeinsam mit dem Maßnahmenkatalog ein zentrales Element der Kommunalen Wärmeplanung. Sie legt dar, wie die Kommune die Wärmeversorgung schrittweise transformieren kann – von einer derzeit überwiegend fossilen hin zu einer klimaneutralen, resilienten und langfristig tragfähigen Wärmeversorgungsstruktur. Ziel ist die vollständige Umstellung der Wärmebereitstellung auf erneuerbare Energien und unvermeidbarer Abwärme – unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und sozialer Verträglichkeit.

Auf Grundlage der vorangegangenen Bestands- und Potenzialanalysen beschreibt die Umsetzungsstrategie einen klaren Transformationspfad hin zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung. Sie übersetzt die übergeordneten Zielsetzungen in konkrete, aufeinander abgestimmte Handlungsschritte, die technische, organisatorische, rechtliche und finanzielle Aspekte gleichermaßen einbeziehen. Dabei werden die lokalen Rahmenbedingungen, bestehende Infrastrukturen sowie mögliche Hemmnisse berücksichtigt und geeignete Lösungsansätze aufgezeigt, um eine realistische und umsetzbare Entwicklungsperspektive zu schaffen.

Das erarbeitete Zielszenario wird in einem nachvollziehbaren und transparenten Prozess in konkrete Handlungsempfehlungen und priorisierte Maßnahmen überführt. Der Maßnahmenkatalog dient dabei als praxisorientiertes Steuerungsinstrument, das sowohl strategische als auch operative Maßnahmen umfasst – etwa den Ausbau und die Dekarbonisierung bestehender Wärmenetze, die Integration erneuerbarer Wärmequellen, die Nutzung von Abwärme, die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebestand sowie begleitende Informations- und Beratungsangebote.

Zur besseren Einordnung werden die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Priorität, ihres zeitlichen Umsetzungshorizonts und ihres groben Kostenrahmens bewertet. Dadurch entsteht ein strukturiertes und handlungsorientiertes Instrument, das es der Kommune ermöglicht, die Wärmewende zielgerichtet, koordiniert und effizient umzusetzen. Die Umsetzungsstrategie bildet somit die verbindende Brücke zwischen planerischer Zieldefinition und konkreter Umsetzung auf dem Weg zu einer klimaneutralen kommunalen Wärmeversorgung.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht den möglichen Zeitplan zur Erreichung der Klimaneutralität im Zieljahr 2045. Grundsätzlich müssen die Maßnahmen so abgestimmt werden, dass sie auf die Umsetzung eines der beiden maßgeblichen Zielszenarien ausgerichtet sind.

Maßnahme #10 verfolgt dabei zwei Ziele: Im Rahmen des Szenarios 1 soll ein Wasserstoffnetz errichtet werden (s. Maßnahme #10a), während im Rahmen des Szenarios 2 ein Biomethanetz aufgebaut werden soll (s. Maßnahme #10b).

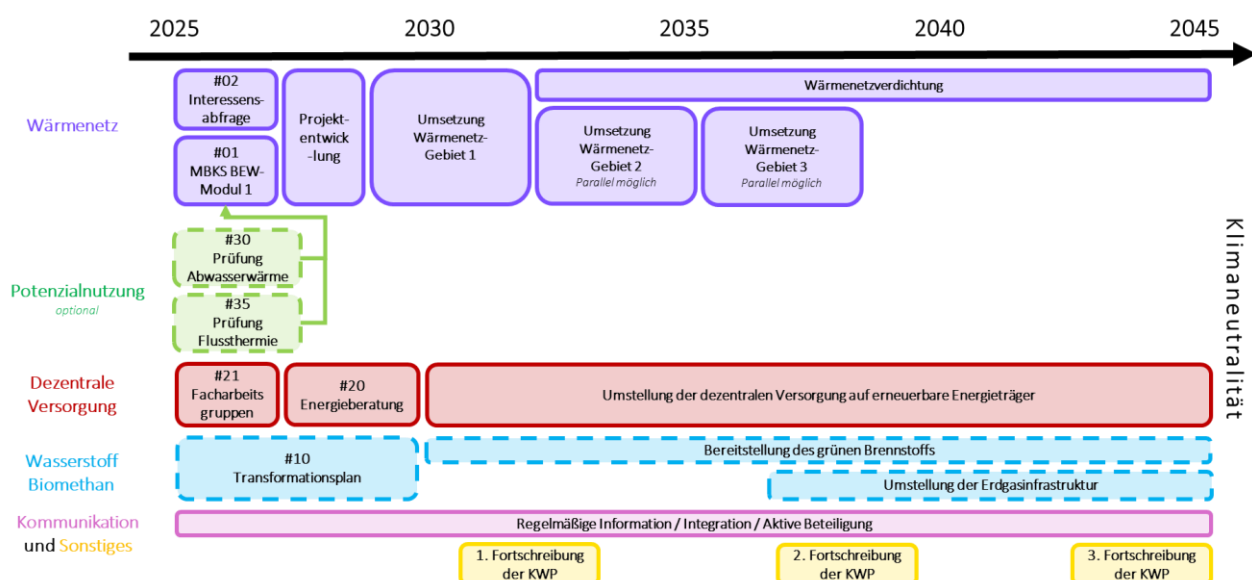


Abbildung 63: Zeitplan zur Klimaneutralität in beiden Szenarien [Q:3]

6.1 Maßnahmen Wärmenetz

Zum Aus- und Neubau von Wärmenetzen können folgende Maßnahmen vorgeschlagen werden, die für beide Szenarien von Relevanz sind.

6.1.1 Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1

Nr.	#01	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung		
Bezeichnung:		Durchführung einer Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1 zur Errichtung eines Wärmenetzes.		
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität:	Hoch
Bereich:		Wärmenetz	Dauer:	6 – 12 Monate
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune, Potenzielle Betreibergesellschaften		
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger, Großverbraucher, Potenzielle Betreibergesellschaften		
Kostenrahmen: <i>brutto</i>		Individuell	Finanzierung/Kostenträger:	Kommune, BAFA-Förderprogramm
Beschreibung: Durchführung einer Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1 zur Errichtung eines Wärmenetzes. Ziel dieser Studie ist es, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit genauer zu prüfen. Dabei werden maximal die Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAI berücksichtigt. Die Kosten für eine Machbarkeitsstudie werden anteilig über die Gesamtsumme der anrechenbaren Kosten ermittelt. - § 35 Abs. 1 – Gebäude / Innenräume - § 44 Abs. 1 – Ingenieurbauwerke - § 56 Abs. 1 – Technische Ausrüstung Als Basis für den Kostenrahmen wurde der Basishonorarsatz mit Honorarzone II gewählt. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie, können mögliche Kooperationen mit Großverbrauchern, Wärmelieferanten oder anderen wesentlichen Akteuren, sowie verschiedene technische Varianten erarbeitet und geprüft werden. Die Durchführung einer Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1 ist eine Fördervoraussetzung für eine Investitionskostenförderung zur Umsetzung des Wärmenetzes nach BEW-Modul 2.				
Ablauf: - Beschluss zur Durchführung der Machbarkeitsstudie - Ausschreibung bzw. Vergleichsangebotseinholung von Dienstleistern - Antragstellung zur Förderung nach BEW-Modul 1 & Vergabe und Beauftragung eines Dienstleisters (vorbehaltlich Förderusage) - Durchführung der Machbarkeitsstudie				

6.1.2 Interessensabfrage Fernwärmeanschluss

Nr.	#02	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:	Durchführung einer Interessensabfrage für einen Fernwärmeanschluss in einem ausgewählten Versorgungsgebiet.		
Maßnahmentyp:	Strategisch	Priorität:	Hoch
Bereich:	Wärmenetz	Dauer:	1 – 3 Monate
Verantwortliche Stakeholder:	Kommune, Potenzielle Betreibergesellschaften		
Betroffene Akteure:	Kommune, Bürger, Großverbraucher, Potenzielle Betreibergesellschaften		
Kostenrahmen: <i>brutto</i>	2.000 €- 10.000 €	Finanzierung/Kostenträger:	Kommune, BAFA-Förderprogramm
Beschreibung: Durchführung einer Interessensabfrage für einen Fernwärmeanschluss in einem ausgewählten Versorgungsgebiet. Mit dieser Interessensabfrage soll geprüft werden, wie viele Haushalte, Betriebe und Einrichtungen grundsätzlich an einem Anschluss an das zukünftige Fernwärmenetz interessiert sind. Die Interessensabfrage kann sowohl per Post als auch vollständig digital durchgeführt werden. Eine digitale Durchführung vereinfacht die Auswertung der Rückmeldungen, während eine postalische Abfrage die Bürgerinnen und Bürger persönlich anspricht. Die Interessensabfrage kann von der Gemeinde eigenständig, als auch durch einen beauftragten Dienstleister durchgeführt werden. Eine Interessensbekundung kann ggf. auch mit der Maßnahme #01 – Machbarkeitsstudie kombiniert werden.			
Ablauf: - Beschluss zur Durchführung der Interessensabfrage - Evtl. Beauftragung eines Dienstleisters - Durchführung der Interessensbekundung - Auswertung der Rückmeldungen			

6.2 Maßnahmen dezentrale Versorgung

Zur Umsetzung der dezentralen Versorgung in den vorab identifizierten Gebieten können folgende zwei Maßnahmen unterstützen, die in beiden Szenarien von Relevanz sind.

6.2.1 Informationsveranstaltung zur Energieberatung

Nr.	#20	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Durchführung einer Informationsveranstaltung zur Energieberatung von Hauseigentümern zur dezentralen Versorgung	
Maßnahmentyp:		Informativ	Priorität: Gering
Bereich:		Dezentrale Versorgung	Dauer: 1 – 7 Tage
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune, Energieberater	
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger	
Kostenrahmen:		< 5.000 €	Finanzierung/Kostenträger: Kommune, Landespezifische/Regionale Förderprogramme, Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
Beschreibung: Maßnahmen von Kommunen und Energieberatern zur Unterstützung von Bürger mit dezentraler Wärmeversorgung- Beratung, Koordination, Förderung, Umsetzung, etc....			
Maßnahmen: Kommune 1. Kommunale Wärmeplanung • Erhebung des Wärmebedarfs und -potenzials auf Gebäude- und Quartiersebene. • Zielgebiete festlegen für dezentrale Wärmeversorgung (z. B. Wärmepumpengebiete, Biomasseversorgung, Solarthermiequartiere). • Prioritäten setzen für Sanierung und Infrastrukturentwicklung. 2. Bereitstellung von Informationen & Beratung • Aufbau einer kommunalen Beratungsstelle oder Kooperation mit der Verbraucherzentrale/Energieagentur. • Organisation von Infoveranstaltungen, Webinaren und Bürgerforen zu Wärmetechnologien und Förderprogrammen. • Erstellung von Energie-Guides oder Info-Broschüren. 3. Förderung & Anreize • Kommunale Zuschüsse oder Boni ergänzend zu Bundesförderung (z. B. „Wärmepumpenbonus“, „Sanierungsprämie“). • Förderung von Machbarkeitsstudien oder ersten Energieberatungen. • Bereitstellung von kommunalen Grundstücken/Pilotflächen zur gemeinschaftlichen Wärmeerzeugung. 4. Unterstützung von Gemeinschaftslösungen • Unterstützung beim Aufbau von Bürgerenergiegenossenschaften. • Koordination bei der Quartiersentwicklung (z. B. für Nahwärmenetze oder zentrale Speicherlösungen). • Moderation von Nachbarschaftsinitiativen (z. B. Solargruppen, Pelletgemeinschaften, usw.).			

Energieberater

1. Gebäudespezifische Energieberatung

- Erstellung individueller Sanierungsfahrpläne (iSFP).
- Bewertung der Wärmeversorgungstechnologien für das jeweilige Gebäude (z. B. Wärmepumpe, Pelletheizung, Solarthermie).
- Wirtschaftlichkeitsanalysen, auch unter Einbezug von Fördermitteln.

2. Fördermittelberatung

- Unterstützung bei Antragstellung für BEG-Förderung, KfW, BAFA etc.
- Optimierung der Kombination mehrerer Förderprogramme.

3. Technologieneutrale Beratung

- Unabhängige Beratung ohne Herstellerinteresse.
- Aufzeigen von Systemkombinationen (z. B. Wärmepumpe + PV + Speicher).
- Abwägung von Zukunftssicherheit & Klimazielen.

4. Begleitung von Umsetzung & Qualitätssicherung

- Unterstützung bei Ausschreibung & Handwerkerwahl.
- Baubegleitung bei Installation.
- Kontrolle von Energieeinsparzielen & Nachjustierung.

Zusammenarbeit Kommune und Energieberater

Kommune:

- Identifiziert Zielgebiete
- Organisiert Infoveranstaltungen
- Koordiniert Förderprogramme
- Initiiert Projekte (z. B. Wärmenetz)
- Vermittelt Kontakte zu Handwerkern

Energieberater:

- Erstberatung der Bürger vor Ort
- Hält Fachvorträge & bietet Einzelfallberatung
- Unterstützt bei konkreter Antragstellung
- Berät zur Einbindung ins System
- Prüft Angebote & Umsetzung

Konkrete Maßnahmen:

- Wärmepumpen-Offensive- Kommune informiert & bezuschusst Erstberatung
- "Energilotse vor Ort": Regelmäßige Beratungstage im Rathaus
- "Sanierungsbonus für Altbauten": Kommune bietet zusätzlichen Zuschuss für Dämmung + Wärmepumpe
- "Energie-Check für Rentner": Energieberater prüfen Wärmeversorgung bei geringem Einkommen

6.2.2 Bildung von Facharbeitsgruppen oder eines Klimaschutz-Netzwerks

Nr.	#21	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Bildung von Facharbeitsgruppen oder eines Klimaschutz-Netzwerks zur Beratung der Bürger in dezentralen Versorgungsgebieten	
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität: Gering
Bereich:		Dezentrale Versorgung	Dauer: -
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune, Energieberater, Handwerk, Energiegenossenschaften	
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger	
Kostenrahmen:		Individuell	Finanzierung/Kostenträger: Kommune, Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
Beschreibung: Diese Maßnahme zielt auf die Unterstützung und Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger in dezentralen Versorgungsgebieten. Zur Förderung individueller, klimafreundlicher Heizlösungen sollen Facharbeitsgruppen eingerichtet werden, die als Anlaufstelle für Beratung und Austausch dienen. Die Facharbeitsgruppen bestehen idealerweise aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommune, Energieberaterinnen und-beratern, lokalen Handwerksbetrieben sowie weiteren Fachleuten. Sie beraten zu möglichen Einzelmaßnahmen wie dem Einsatz von Wärmepumpen, Biomasseheizungen oder Solarthermieanlagen, begleiten bei der Auswahl geeigneter Technologien, unterstützen bei Förderanträgen und vermitteln Kontakte zu Fachfirmen. Durch gezielte Informationsveranstaltungen, Sprechstunden und praxisnahe Beispiele tragen die Gruppen dazu bei, die Akzeptanz und Umsetzungsbereitschaft bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erhöhen und die Wärmewende auch außerhalb zentral versorgter Gebiete aktiv voranzubringen.			
Ablauf: - Kommunalen Aufruf zur Beteiligung regionaler Energieberater, Handwerksbetrieben, Fachleuten - Bildung einer/mehrerer Facharbeitsgruppen - Gruppensteuerung und Organisation			

6.3 Maßnahme Wasserstoffversorgung

Die Umstellung auf eine Wasserstoffversorgung im Rahmen des Transformationsplans lässt sich wie folgt darstellen und ist ausschließlich für das Szenario 1 relevant.

Nr.	#10a	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Erstellung eines Transformationsplans zur Umstellung der Erdgasversorgung auf 100% Wasserstoffversorgung in der Bestandsinfrastruktur nach §71k GEG.	
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität: Gering
Bereich:		Wasserstoffnetz	Dauer: 12 – 24 Monate
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune, Gasnetzbetreiber	
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger, Großverbraucher, Gasnetzbetreiber	
Kostenrahmen:		Individuell	Finanzierung/Kostenträger: Kommune, Gasnetzbetreiber
Beschreibung: Maßnahmen der Kommune und des Gasnetzbetreibers im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung für eine zukünftige Wasserstoffversorgung: • Bürger • Großverbraucher (z. B. Industrie, Wohnungswirtschaft) • Potenzielle Betreibergesellschaften (z. B. Stadtwerke, Energiegenossenschaften)			
Maßnahmen: Kommune 1. Strategische & planerische Maßnahmen • Integration von Wasserstoff als Option in die Wärmeplanung: ○ Identifikation von Gebieten mit potenziell langer Erdgas-Nutzung (z. B. schlecht sanierbar). ○ Szenarien für Wasserstoffverfügbarkeit (Zeitachsen, Netzkonversion). • Potenzialanalyse Wasserstoffbedarf: ○ Einschätzung von Bedarf bei Bürgern, Industrie, Gewerbe. ○ Abgleich mit H₂-Angebotsprognosen. 2. Flächen- & Infrastrukturplanung • Reservierung von Flächen für Elektrolyseure, Speicher, H₂-Anwendungen. • Vereinfachung von Genehmigungen für Infrastrukturprojekte (z. B. H₂-Nahwärme, Speicher). 3. Öffentlichkeitsarbeit & Moderation • Bürgerdialoge zum Thema H₂-Sicherheit, Versorgung, Perspektiven. • Koordination von Großverbrauchern, Netzbetreibern und H₂-Initiativen. • Initiierung von Arbeitsgruppen, H₂-Foren, kommunalen Energieräten. 4. Förderung und Beteiligung • Kommunale Förderprogramme • Beteiligung an H₂-Betreibergesellschaften Gasnetzbetreiber 1. Infrastrukturmaßnahmen • Analyse und Offenlegung der Netz-H₂-Tauglichkeit (Materialien, Druckstufen). • Planung & Umsetzung von H₂-ready-Umstellungen • Sektorübergreifende Netzintegration: ○ Anbindung an Wasserstoff-Backbone (d.h. Initiative europäischer Gasnetzbetreiber zum Aufbau eines europaweiten Wasserstoff-Transportnetzes)			

- o Entwicklung regionaler Einspeisepunkte (z. B. Elektrolyse mit PV/Wind).

2. Kunden- und Marktintegration

- Beratung und Begleitung von Bürgern & Industrie zu H₂-ready-Technologien.
- Information über Umrüstzyklen, Geräteeignung, Prüfpflichten.

3. Pilotprojekte & Forschung

- Beteiligung an Feldversuchen und Demonstrationsprojekten (z. B. 100 % H₂-Versorgung eines Quartiers).
- Aufbau von Technologiezentren oder H₂-Laboren in Kooperation mit Kommune & Hochschule.

Konkrete Maßnahmen nach Zielgruppen:

Bürger

Maßnahme	Verantwortlich	Beschreibung
Aufklärungskampagnen	Kommune, Netzbetreiber	H ₂ -Technologien, Sicherheit, Geräteumrüstung
Beratung zu H ₂ -ready-Heizungen	Netzbetreiber, Kommune (z. B. Energieagentur)	Technische und finanzielle Beratung
Förderung & Zuschüsse	Kommune	Zuschüsse für H ₂ -fähige Heiztechnik
Pilotquartiere auswählen	Kommune + Netzbetreiber	Erste Gebiete mit H ₂ -Netzumstellung
Angebots-/Bedarfsabfrage	Kommune	Wer ist an H ₂ interessiert? Frühzeitig einbeziehen

Großverbraucher

Maßnahme	Verantwortlich	Beschreibung
Bedarfs-Workshops & Stakeholder-Runden	Kommune	Koordination von Industrieinteressen
Umsetzungsfahrpläne für Netzzugänge	Netzbetreiber	Planung konkreter Netzanschlüsse oder Umrüstungen
Beratung zu H ₂ -Prozessen	Netzbetreiber + technische Berater	Prozesswärme, BHKW, H ₂ -Backup-Systeme
H ₂ -Poolingmodelle	Kommune & Netzbetreiber	Gemeinsamer Einkauf/Nutzung von Wasserstoff
Förderprojekte initiieren	Kommune	BEW-/IPCEI-/H ₂ Global-Förderanträge koordinieren

Potenzielle Betreibergesellschaften

Maßnahme	Verantwortlich	Beschreibung
Modellbetreiberstrukturen entwickeln	Kommune	z. B. Stadtwerke, Genossenschaften, Kooperationen
Betreiber-Workshops & Ausschreibungen	Kommune	Auswahl geeigneter Partner für Infrastruktur
Regelung der Zuständigkeiten	Kommune + Netzbetreiber	Betrieb, Wartung, Kundenservice etc.
Machbarkeitsstudien & Business Cases	Betreibergesellschaft	Wirtschaftlichkeit und Betriebskostenmodelle
Beteiligungsmodelle schaffen	Kommune	Beteiligung von Bürgern oder Wirtschaft am H ₂ -Netz

6.4 Maßnahme Biomethanversorgung

Die Umstellung auf eine Biomethanversorgung im Rahmen des Transformationsplans lässt sich wie folgt darstellen und ist ausschließlich für das Szenario 2 relevant.

Nr.	#10b	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Erstellung/Kommunikation/Umsetzung eines Transformationsplans zur Umstellung der Erdgasversorgung auf 100% Biomethanversorgung in der Bestandsinfrastruktur	
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität: Gering
Bereich:		Biomethannetz	Dauer: Laufend
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune, Gasnetzbetreiber	
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger, Großverbraucher, Gasnetzbetreiber	
Kostenrahmen:		Individuell	Finanzierung/Kostenträger: Gasnetzbetreiber
Beschreibung: Maßnahmen des Gasnetzbetreibers im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung für eine zukünftige Biomethanversorgung			
1. Infrastrukturmaßnahmen - Planung & Umsetzung von Biomethan-Umstellungen - Sicherung der Erzeugungs- und Speicherkapazitäten im Netz - Unterstützung der Erzeugungsprotagonisten bei der Biomethan-Aufbereitung - Dokumentation und Monitoring der regionalen Biomethanerzeugung			
2. Kunden- und Marktintegration - Beratung und Begleitung von Bürgern & Industrie zu Biomethan-Technologien - Information über Umrüstzyklen, Geräteeignung, Prüfpflichten - Information der Bürger zur regionalen Biomethanerzeugung			

6.5 Maßnahmen zur Potenzialnutzung

Um den Ausbau des vorhandenen Potenzials zu verstärken, könnten Machbarkeitsprüfungen zur Nutzung von Flusswasserthermie und Abwasserwärme durchgeführt werden, die für beide Szenarien relevant sind.

6.5.1 Machbarkeitsprüfung Flussthermie

Nr.	#35	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Durchführung einer Machbarkeitsprüfung zur technischen Umsetzbarkeit und Genehmigungsfähigkeit einer Nutzung von See- / Flussthermie.	
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität: Mittel
Bereich:		Potentialnutzung	Dauer: 3 – 6 Monate
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune	
Betroffene Akteure:		Kommune, Dienstleister/Ingenieurbüro, Genehmigungsbehörden, Betreiber Wärmenetz	
Kostenrahmen: <i>brutto</i>		25.000 €- 30.000 €	Finanzierung/Kostenträger: Kommune
Beschreibung: Seethermie oder auch Flussthermie kann als nachhaltige, CO ₂ -arme Wärmequelle zur Dekarbonisierung der lokalen Wärmeversorgung beitragen. Die Durchführung einer Machbarkeitsprüfung zur technischen Umsetzbarkeit und Genehmigungsfähigkeit einer Nutzung von See- oder Flussthermie als Wärmequelle ist ein notwendiger Schritt, um eine Bewertung erstellen zu können. Folgende Inhalte werden im Rahmen einer Machbarkeitsprüfung geprüft: - Ermittlung der thermischen Potenziale (Temperaturprofil, Volumen, Leistung) - Vorprüfung vorhandener Studien zum Thema Seethermie - Erarbeitung technologischer Möglichkeiten zur Nutzung von See- oder Flussthermie, wie z.B. umweltverträgliche Wasserentnahme und Rückführung, Wärmetausch, Filtersysteme, usw. - Klärung Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf wasserrechtliche und ökologische Fragen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Genehmigungsbehörden - Bewertung der ökologischen Auswirkungen (Flora und Fauna im Gewässer) - Übersicht über Vorgaben der internationalen Gewässerschutzkommission Bodensee (IGKB) - Standortvorprüfung zur Wasserentnahmestelle - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung- Erschließung des Gewässers als Wärmequelle			
Ablauf: - Vergabe und Beauftragung eines Dienstleisters - Durchführung der Machbarkeitsprüfung - Auswertung und Umsetzung			

6.5.2 Machbarkeitsprüfung Abwasserwärme

Nr.	#36	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:	Durchführung einer Machbarkeitsprüfung zur technischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit einer Nutzung von Abwasserwärmepotenzialen.		
Maßnahmentyp:	strategisch	Priorität:	Mittel
Bereich:	Potentialnutzung	Dauer:	3 – 6 Monate
Verantwortliche Stakeholder:	Kommune		
Betroffene Akteure:	Kommune, Infrastrukturbetreiber, Dienstleister/Ingenieurbüro, Genehmigungsbehörden, Betreiber Wärmenetz		
Kostenrahmen: <i>brutto</i>	Individuell	Finanzierung/Kostenträger:	Kommune, Landesspezifische/Regionale Förderprogramme
Beschreibung: Ziel dieser Maßnahme ist die systematische Prüfung der Möglichkeiten zur Nutzung von Abwasser als nachhaltige Wärmequelle im Gemeindegebiet. Abwasser enthält ganzjährig nutzbare thermische Energie, die über Wärmetauscher und Wärmepumpen zur Beheizung von Gebäuden oder zur Einspeisung in ein Wärmenetz genutzt werden kann. In der Machbarkeitsprüfung werden geeignete Standorte (z. B. in der Nähe größerer Abwasserkanäle oder Kläranlagen), das vorhandene Temperaturniveau des Abwassers, technische Anschlussmöglichkeiten sowie mögliche Wärmesenken identifiziert und analysiert. Unter Umständen sind Temperatur und Durchflussmessungen über einen längeren Zeitraum notwendig. Die interkommunale Zusammenarbeit bei gemeinsam genutzter Infrastruktur spielt hier eine zentrale Rolle. Zusätzlich wird eine wirtschaftliche Bewertung vorgenommen, die Investitionskosten, Betriebskosten, Fördermöglichkeiten sowie Einsparpotenziale bei Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Ziel ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Umsetzung zu schaffen und erste Umsetzungsschritte vorzubereiten, etwa in Form einer Vorplanung oder Fördermittelbeantragung. Die Maßnahme unterstützt die langfristige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, insbesondere im Bestand, und trägt zur Erreichung der kommunalen Klimaziele bei.			
Ablauf: - Vergabe und Beauftragung eines Dienstleisters - Durchführung der Machbarkeitsprüfung - Auswertung und Durchführung			

6.6 Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit

Ein essenzieller Teil für die erfolgreiche Umsetzung der KWP ist die aktive Beteiligung der Öffentlichkeitsarbeit. Diese Maßnahme ist für beide Szenarien von Relevanz.

Nr.	#51	Maßnahmensteckbrief zur Kommunalen Wärmeplanung	
Bezeichnung:		Anschlusskommunikation und Vorbereitung weiterer Umsetzungsschritte durch Verwaltung, Politik und lokale Akteure	
Maßnahmentyp:		Strategisch	Priorität: Hoch
Bereich:		Kommunikation	Dauer: fortlaufend
Verantwortliche Stakeholder:		Kommune	
Betroffene Akteure:		Kommune, Bürger, Industrie/Handel/Dienstleistungen	
Kostenrahmen: <i>brutto</i>		individuell	Finanzierung/Kostenträger: Kommune
Nach der öffentlichen Präsentation der Wärmeplanungsergebnisse erfolgt eine gezielte Anschlusskommunikation und politische sowie verwaltungsinterne Vorbereitung der Umsetzung: Kommunikative Maßnahmen: • Veröffentlichung eines Maßnahmenfahrplans / Prioritätenkatalogs (kurz- und mittelfristige Maßnahmen) • Information der Fachgremien und Ausschüsse über notwendige Entscheidungen • Zielgerichtete Ansprache relevanter Akteursgruppen (z. B. Wohnungswirtschaft, Netzbetreiber, Gewerbe, Energiedienstleister) • Einrichtung eines Online-Dossiers / Projektstatusseite zur Fortschrittsverfolgung Politisch-administrative Schritte: • Integration der Wärmeplanung in die kommunale Entwicklungsstrategie (z. B. Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Klimaschutzkonzepte) • Vorbereitung der Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen, z. B.: ○ Detailplanung von Wärmenetzen in Vorranggebieten ○ Kooperationsvereinbarungen mit Versorgern ○ Start von Quartierskonzepten / Machbarkeitsstudien • Ressourcen- und Personalplanung zur Umsetzung koordinierender Aufgaben (z. B. Klimaschutzmanager / Wärmemanager) • Vorbereitung von Förderanträgen für investive Folgeprojekte (z. B. BEW, KfW, Landesprogramme) • Prüfung zur Einführung kommunaler Satzungen / Instrumente, z. B. Anschluss- und Benutzungszwang, Solarpflicht, energetische Vorgaben bei Neubau Verantwortliche Akteure: • Gemeindeverwaltung (Klimaschutz, Stadtentwicklung, Bauamt) • Bürgermeister/in und politische Gremien • Netzbetreiber (Strom, Gas, Wärme) • Wohnungsbaugesellschaften / Eigentümergemeinschaften • Regionale Energieagenturen und Fördermittelberater • Externe Fachplaner / Projektentwickler			
Ablauf: - Abschluss Kommunikation, Veröffentlichung Fahrplan - Vorbereitung politischer Beschlüsse, Förderanträge, erste Machbarkeitsstudien - ab 2026 ff: Start vorbereitender und investiver Umsetzungsprojekte			

6.7 Ablaufpläne Maßnahmen

6.7.1 Umsetzung Wärmenetze

Ein Ablaufplan zur Umsetzung von Wärmenetzen in der Gemeinde könnte wie folgt aussehen.

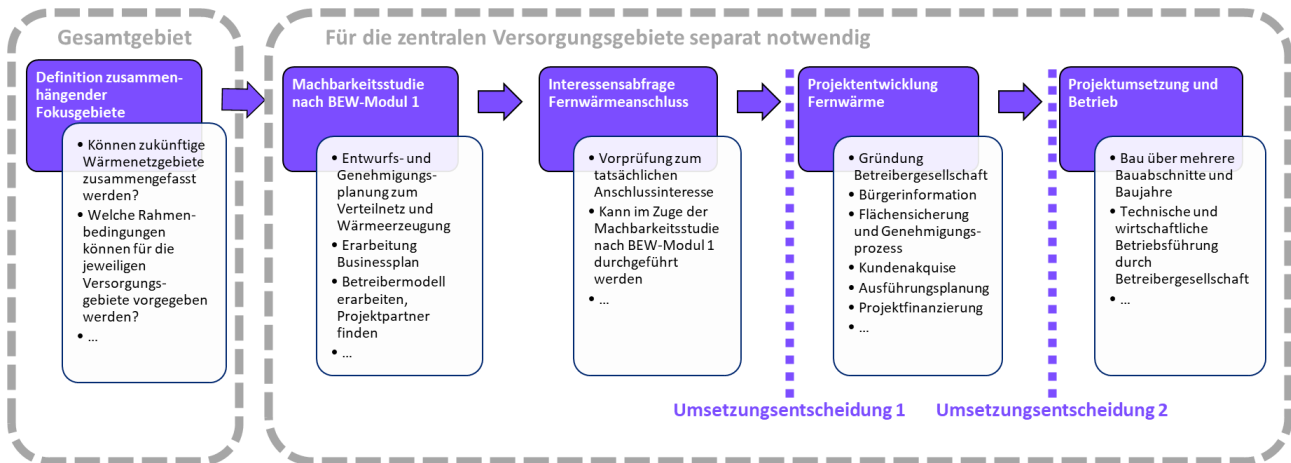


Abbildung 64: Ablaufplan Maßnahme Wärmenetz [Q:3]

Für jedes Versorgungsgebiet gibt es verschiedene Maßnahmen zur Wärme- und Stromerzeugung, die in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden können.

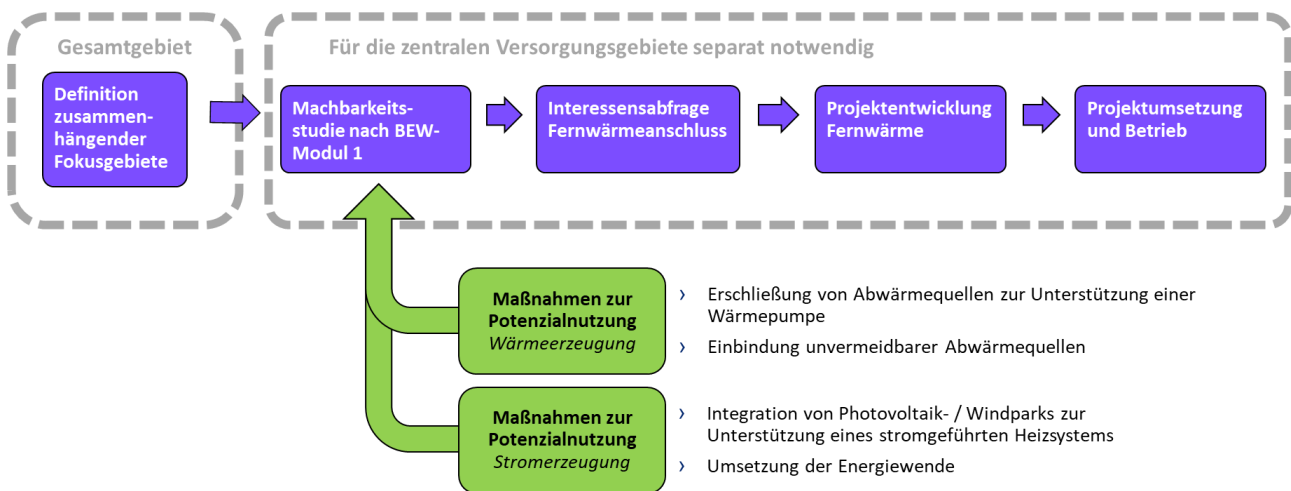


Abbildung 65: Ablaufplan mit Maßnahmen zur Potenzialnutzung [Q:3]

7 Prozessübergreifende Elemente der kommunalen Wärmeplanung

7.1 Kommunikationsstrategie

Die Kommunikationsstrategie wurde bereits in einer frühen Projektphase entwickelt. Das Ziel ist, neben der Information der Bevölkerung und der Förderung von Akzeptanz, die Kommunikation der Ergebnisse von Bestands-, Potenzialanalyse und Zielszenario sowie die Veröffentlichung des Fachgutachtens. Die Kommunikation ist ein entscheidender Faktor zum Erfolg der kommunalen Wärmeplanung (KWP).

Kommunikationsabschnitte	Öffentlichkeitsarbeit
Kick-off	Planungsverantwortlicher Stelle
	Pressemitteilung
Akteursanalyse	Identifizierung und Klassifizierung aller Akteure
	Einbindung wesentliche Akteure online
Bestands- und Potenzialanalyse	Vorstellung im Ortsentwicklungsausschuss Birkenwerder - öffentlich
	- Kommunikation über Pressemitteilung und Offenlegung der Präsentation auf der Webseite der Kommune - Freischaltung des öffentlichen Beteiligungsportals für 30 Tage - Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung in der KWP - Veröffentlichung FAQ-Liste
Zielszenario und Maßnahmen	Bürgerinformationsveranstaltung incl. Gemeindevertreter
	- Kommunikation über Pressemitteilung und Offenlegung der Präsentation auf der Webseite der Kommune - Freischaltung des öffentlichen Beteiligungsportals für 30 Tage - Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung in der KWP - Veröffentlichung FAQ-Liste
Bürgerinformationsveranstaltung	- Kommunikation - Einladung - Pressemitteilung
	Wichtige Akteure, Multiplikatoren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Nachbarkommunen etc.
Fachgutachten	Vorstellung Fachgutachten – Gemeindevertreterversammlung
	- Kommunikation über Pressemitteilung und Offenlegung der Präsentation auf der Webseite der Kommune - Ratsbeschluss durch Kommune - Veröffentlichung/Auslegung

Als Kommunikationskanal wurde sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde darauf geeinigt, dass die gesamte Kommunikation zur Kommunalen Wärmeplanung über die Pressestelle der Gemeinde Birkenwerder zu erfolgen hat. Die jeweiligen Medien wie die kommunale Website, Printmedien, usw. wurden von der Pressestelle bestimmt. Hier konnten alle Informationen zur KWP immer auf dem aktuellen Stand zur Verfügung gestellt werden. Zudem erschienen einige Veröffentlichungen in regionalen Zeitungen und Bürgerportalen. Damit war es jedem Bürger möglich alle Informationen zu erhalten.

Während des Kick-off-Meetings fand die Identifizierung der Akteure statt. Dabei erfolgte eine erste Erfassung der relevanten Akteure, die im weiteren Verlauf der Arbeitstermine sukzessive vervollständigt wurde. Dies diente als Basis einer umfassenden Akteursanalyse. Es wurden alle Akteure, die bei dem KWP-Prozess beteiligt, direkt oder indirekt betroffen sind oder sich in diesem Bereich engagieren, aufgelistet und bewertet.

Folgende Hauptakteure sind in Birkenwerder vorhanden:

- Verwaltungseinheit: Bürgermeister, Klimaschutzbeauftragte, Gemeindevertreter, Lenkungsgruppe Klima, Bauamt
- Fachakteure: Gasnetzbetreiber NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Gasversorger GASAG AG
- Bürgerinnen und Bürger

Im nächsten Schritt werden die bestehenden Akteure gemäß ihrer Rolle und ihrem Interesse eingeordnet. Die drei Stufen der Beteiligung sind hierbei „Informieren“, „Konsultieren“ und „Mitgestalten“.

- Informieren: Akteure über Planungsprozess, Ziele, Fortschritte und Ergebnisse aufklären. Die Kommunikation findet einseitig statt, es werden nur Informationen weitergegeben.
- Konsultieren: Rückmeldungen, Meinungen und Vorschläge seitens der Akteure einholen. Die Gemeinde sucht aktiv den Dialog und die Interaktion mit den Akteuren. Die Kommunikation verläuft beidseitig; Informationen teilen und Stellungnahmen einholen.
- Mitgestalten: aktive Mitgestaltung bei Strategien, Maßnahmen und Lösungen. Die Kommunikation ist multilateral und kooperativ.

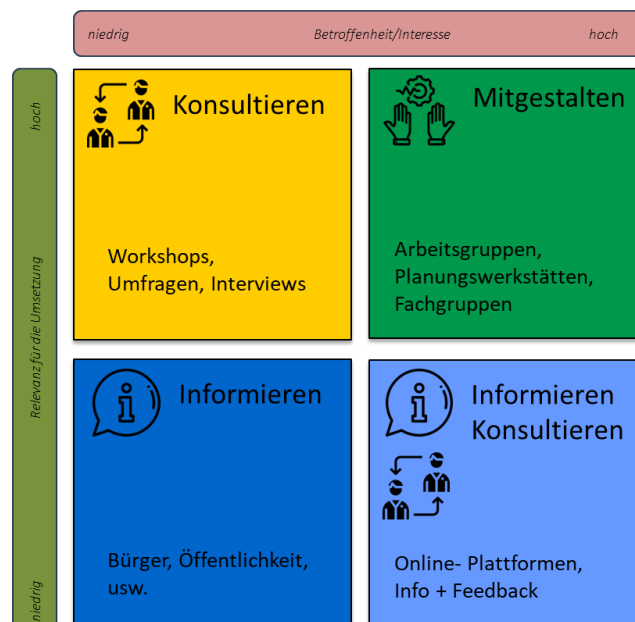


Abbildung 66: Beteiligungsstufen Akteure

Um eine optimale Kommunikation zwischen den Akteuren zu gewährleisten, wurden mit den verschiedenen Akteuren Termine zur Einbindung und Information vereinbart.

Die Ergebnisse der Bestands-, der Potenzialanalyse und des Zielszenarios konnten 30 Tage lang öffentlich eingesehen werden. Für die Akteure bestand die Möglichkeit sich direkt zu beteiligen und über das Beteiligungsportal Stellung zu den einzelnen Inhalten zu beziehen. Es wurden zahlreiche Stellungnahmen abgegeben und ausgewertet. Viele Kommentare bezogen sich auf die Umstellung der einzelnen privaten Liegenschaften, wann und wie der Umschluss auf regenerative Energien für den privaten Haushalt verpflichtend ist, welche Möglichkeiten den Bürgern zu Verfügung stehen, welche Förderungen für den Privathaushalt möglich sind und ob es Möglichkeiten gibt sich stärker in der Kommune für die erneuerbaren Energien in Birkenwerder zu engagieren. Anschließend wurde den Bürgern ein darauf abgestimmter Fragen- und Antwortkatalog (KWP-FAQs) zur Verfügung gestellt. Im Einzelfall konnten die Fragen der Bürger, mit der Unterstützung durch MaxSolar GmbH, von der Gemeinde Birkenwerder beantwortet werden.

Zudem kam es zu vielen konstruktiven Gesprächen mit den Akteuren NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG und der GASAG AG.

Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung wurde für die Gemeinde Birkenwerder ein strategischer Rahmen geschaffen, um eine zukunftsorientierte, auf regenerativen Energien basierende Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die von der MaxSolar GmbH empfohlenen Maßnahmen sind zeitnah voranzubringen, um die Erreichung der Klimaziele bis zum Jahr 2045 sicherzustellen.

Nach Veröffentlichung der KWP beginnt die Umsetzungsphase der im vorherigen Kapitel definierten Maßnahmen aus der Wärmewendestrategie. Dabei sollte eine anhaltende Kommunikation mit den relevanten Akteuren fortgeführt werden.

Vor allem beim Bau von Wärmenetzen ist es ausschlaggebend eine hohe Anschlusszahl zu erreichen. Eine frühzeitige Einbindung der Anwohner, schafft Planungssicherheit, Vertrauen und Einflussnahme. Nur so kann ein wirtschaftlicher Bau gewährleistet sein.

Grundsätzlich wird empfohlen, sämtliche Akteure in Birkenwerder bei den Umsetzungsmaßnahmen einzubinden, Fortschritte zu kommunizieren und zur Mitgestaltung einzuladen. Somit erhalten die Bürger das Gefühl sich aktiv am Erfolg der Wärmewende zu beteiligen und mitentscheiden zu können.

7.2 Verstetigungsstrategie

Ziel der Verstetigungsstrategie ist es, die Wärmeplanung als festen Bestandteil der kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozesse in der Gemeinde Birkenwerder zu verankern. Nur durch eine solche institutionelle Einbindung kann gewährleistet werden, dass die erarbeiteten Planungsgrundlagen und Maßnahmen fortlaufend weiterentwickelt, präzisiert und in die Umsetzung überführt werden. Hierfür sind sowohl neue Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten zu schaffen als auch bestehende Verantwortungsbereiche und Ressourcen entsprechend anzupassen und auszuweiten.

Organisatorisch ist die Verstetigungsstrategie im Bereich Klimaschutz der Gemeinde verortet, analog zur Verantwortlichkeit für die KWP. Da es sich bei der KWP um eine verpflichtende Daueraufgabe der Kommunen handelt, muss eine ausreichende Ressourcenausstattung für die Maßnahmenumsetzung, das Controlling, die Einbindung der Akteure und die Fortschreibung gewährleistet sein.

Nach Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) sollte zeitnah mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen begonnen werden. Der Fortschritt ist in regelmäßigen Abständen (z. B. halbjährlich) oder anlassbezogen gemeinsam mit den relevanten Akteuren zu überprüfen und zu validieren. Die MaxSolar GmbH kann die Gemeinde Birkenwerder dabei fachlich und organisatorisch unterstützen.

Um eine dauerhafte Verankerung der Wärmeplanung in der kommunalen Struktur sicherzustellen, werden folgende Aufgaben und Ziele für die Verstetigungsstrategie vorgeschlagen:

- Weiterentwicklung der KWP-Themen in Birkenwerder unter Berücksichtigung neuer technischer, rechtlicher und förderpolitischer Rahmenbedingungen.
- Kontinuierliche Fortschreibung der Wärmeplanung, z. B. durch regelmäßige Aktualisierung von Datengrundlagen, Potenzialanalysen und Maßnahmenkatalogen.
- Aufbau eines interdisziplinären Arbeitskreises „Wärmeplanung“, bestehend aus Vertretungen der Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschaft, Bürgern, uvm.
- Sicherung personeller und finanzieller Ressourcen für die langfristige Betreuung der Wärmeplanung in der Verwaltung.
- Integration der Wärmeplanung in bestehende Planungsinstrumente, wie Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Klimaschutz- oder Stadtentwicklungskonzepte.
- Monitoring und Evaluierung der Maßnahmenumsetzung, inklusive Berichterstattung z.B. an politische Gremien und Öffentlichkeit.

- Förderung von Kooperationen mit Nachbarkommunen zur Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen und Synergiepotenziale.
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen für die Wärmewende.
- Aufbau eines digitalen Energie- und Wärme-Monitoringsystems, um Fortschritte messbar zu machen und Entscheidungen datenbasiert zu unterstützen.

Der beschriebene Verstetigungsprozess sollte in der Gemeinde Birkenwerder im Verlauf des 2. und 3. Quartals 2026 organisatorisch und strukturell etabliert werden.

Die vorhandenen verwaltungsinternen Strukturen zum Klimaschutz sollten aufrechterhalten werden, um etablierte Prozesse fortzuführen und den kontinuierlichen Fortgang der Arbeiten zu ermöglichen. Ferner sind die Belange der kommunalen Wärmeplanung auf Arbeitsebene in Regelprozesse der Verwaltung zu integrieren. Neben der Integration in die Bauleitplanung ist die Beteiligung an formellen und informellen, räumlichen Planungsinstrumenten der Gemeinde oder die Beteiligung an Energiegesprächen vorzusehen.

Zudem beginnen die konkreten Planungen und Analysen der Vorranggebiete. Insbesondere die Initiierung von Wärmenetzentwicklungen durch Machbarkeitsstudien, die mit Zuschüssen der BAFA gefördert werden, sind der nächste Schritt, um die identifizierten Eignungsgebiete für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung im Falle einer Wirtschaftlichkeit in die konkrete Projektrealisierung zu bringen.

Des Weiteren sollen durch den beschriebenen Beteiligungsprozess die örtlichen Akteure zu den Wärmethemen vernetzt werden, um anstehende Maßnahmen im Sinne der Kommunalen Wärmeplanung abzustimmen. Konkrete Beispiele sind die Projektentwicklungen zur Errichtung der beschriebenen Wärmenetze. Insbesondere sollten aber auch die Möglichkeiten der industriellen und gewerblichen Abwärmenutzung kontinuierlich validiert werden. Auch bei der Entwicklung von Neubaugebieten soll die Wärmeplanung berücksichtigt werden.

Außerdem sind die Potenziale für die Wärmeerzeugung kontinuierlich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Ansätze angepasst werden müssen. Das betrifft neben den Abwärmepotenzialen, für die sich neue technologische oder regulatorische Rahmenbedingungen ergeben können, vor allem auch die Potenziale für die erneuerbare Wärmeerzeugung.

Die in Kapitel 6 dargestellten Maßnahmen sind durch eine eingerichtete Koordinierungsstelle kontinuierlich zu überprüfen und auf Basis neuer Erkenntnisse regelmäßig weiterzuentwickeln. Dabei sind die bestehenden Energie- und Klimaschutzstrukturen der Gemeinde Birkenwerder aktiv in den Prozess einzubinden. Darüber hinaus ist perspektivisch der Ausbau eines interdisziplinären Wärmeplanungsteams anzustreben.

In der Fortschreibung des Wärmeplans ist auch hier zu empfehlen, dies durch politische Beschlüsse zu untermauern, wie die Integration des Themas in Satzungen, Richtlinien oder auch in Bebauungspläne.

In den folgenden Schritten ist die Entwicklung von Monitoring-Instrumenten anzuraten um mit den bestimmten Kennzahlen die z.B. Sanierungsrate, Anteile der Erneuerbaren Energien usw. auswerten zu können.

Die finanziellen Mittel für die vorgesehenen Maßnahmen sollten frühzeitig in den politischen Gremien genehmigt werden, um eine langfristige Planbarkeit der Maßnahmen gewährleisten zu können. Die Nutzung von Förderprogrammen (z.B. BEW, KfW, Klimaschutzrichtlinien der Länder) sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger Bestandteil. Partnerschaften mit Energieversorgern, Wohnungswirtschaft, Bürgerenergie, usw. können ebenfalls eine zielführende Maßnahme darstellen, um die nötigen Ziele durchsetzen zu können.

Die Kommunikation und Beteiligung ist für den Erfolg der Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil. Es sollte die Verstetigung durch Beteiligungsformate wie z.B. Fachdialoge, Bürgerinformationsveranstaltungen, usw. genutzt werden, um die Öffentlichkeit über den Fortschritt der Maßnahmen zu informieren. Die Fachakteure sollten immer auf den neuesten Informationsstand sein, dies ist durch kontinuierliche Schulungen / Weiterbildung zu erreichen.

Derzeit steht kein synthetisches (grünes) Gas zur Verfügung, demzufolge ist neben dem Bedarf die entsprechende mittel- und langfristige Verfügbarkeit kontinuierlich zu prüfen. Es wird empfohlen, die grundlegenden Annahmen fortlaufend zu verifizieren, spätestens alle fünf Jahre im Rahmen der Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans.

Ebenfalls kontinuierlich zu beobachten ist die Entwicklung der Gasnetzinfrastruktur, insbesondere auf der übergeordneten Fernleitungsebene. Für das Szenario 1 sind dabei sowohl die Weiterentwicklung der Wasserstoffinfrastruktur als auch die Entwicklung der Erdgasnetze auf der Verteilnetzebene und deren grundsätzliche Verfügbarkeit zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund deutlich steigender Gasnetzentgelte im Szenario 1 ist von einem erheblichen Rückgang der Gasverbräuche auszugehen, was wiederum eine weitere Erhöhung der Netzentgelte nach sich ziehen dürfte. Inwieweit die Gasnetze unter diesen veränderten Rahmenbedingungen wirtschaftlich betrieben werden können, ist fortlaufend zu prüfen und liegt in der Verantwortung des jeweiligen Netzbetreibers.

Auch im Szenario 2 sollte regelmäßig bewertet werden, in welchem Umfang der Aufbau einer Biomethaninfrastruktur voranschreitet. Dabei sind sowohl die grundsätzliche Verfügbarkeit des Energieträgers als auch die zugehörige Infrastruktur zu berücksichtigen. Zwar wird im Szenario 2 nicht von stark steigenden Netzentgelten ausgegangen, dennoch ist fortlaufend zu prüfen, inwiefern sich geänderte Rahmenbedingungen auf die Wirtschaftlichkeit einer möglichen Biomethanversorgung auswirken können.

7.3 Controlling-Konzept

Die Kommunale Wärmeplanung für die Gemeinde Birkenwerder stellt den Beginn eines langfristigen Umsetzungsprozesses dar. Die Erreichung der für die Umsetzung definierten Ziele und Umsetzungsstrategien bzw. Maßnahmen muss kontinuierlich durch die Gemeindeverwaltung Birkenwerder gesteuert werden. Von Beginn an sind die regelmäßige und kontinuierliche Beobachtung sowie die Interpretation und Anpassung ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Tätigkeiten. Die Überwachung der Zielerreichung gewährleistet, dass Ressourcen – sowohl personell als auch finanziell – effizient eingesetzt werden und in der Folge ein frühzeitiges Eingreifen bei drohender Zielverfehlung garantiert ist. Diese Faktoren machen Controlling zu einem wesentlichen Bestandteil in der praktischen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung.

In der nachfolgenden Abbildung wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) des Controllings im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen der kommunalen Wärmeplanung beispielhaft dargestellt:

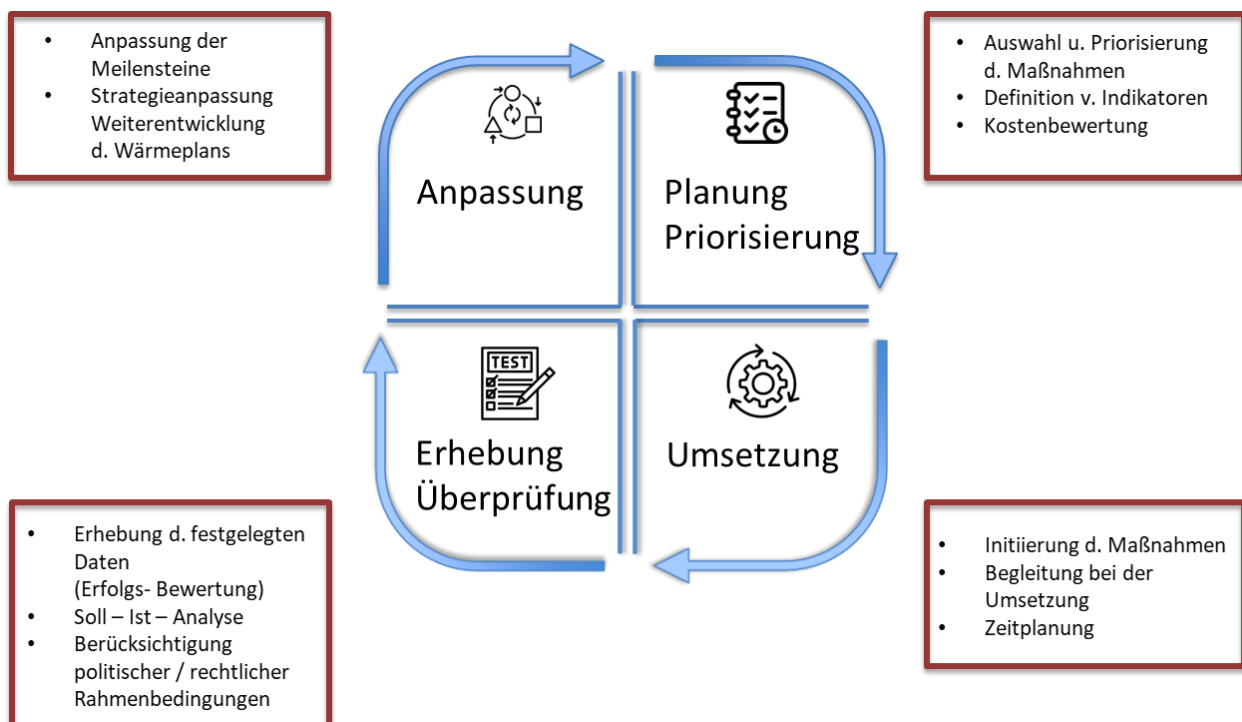


Abbildung 67: Darstellung eines PDCA-Zyklus (d.h. Demingkreis oder Shewhart-Zyklus)

Das Controlling zeichnet sich im Wesentlichen durch die zwei Ansätze „Top Down“ und „Bottom Up“ aus, welche jeweils unterschiedliche Ansatzrichtungen, Methoden und Instrumente aufweisen.

7.3.1 „Top Down“: Erhebung übergeordneter Daten

Das Top-Down-Prinzip zeichnet sich dadurch aus, dass es auf der Energie- und Treibhausgasbilanz aufbaut und stets das gesamte Gemeindegebiet betrachtet wird. Hierbei werden verschiedene Indikatoren für eine KWP herangezogen, die sich aus Bilanzierung – unter Berücksichtigung spezifischer Kennzahlen, die den Energieverbrauch, die Energieproduktion und die Energieeffizienz innerhalb der Gemeinde Birkenwerder quantifizieren, bewerten und ableiten lassen. Ziel ist es, den aktuellen Zustand der Wärmeversorgung zu bewerten, Bedarfe zu identifizieren und zukünftige Entwicklungen zu planen.

In der nachstehenden Auflistung werden die definierten Indikatoren konkret für ein Controlling bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in der Gemeinde Birkenwerder aufgeführt. Die Verfügbarkeit von Datenquellen stellte bei der Auswahl der Indikatoren ein bedeutsames Kriterium dar. Dementsprechend werden auch nur Indikatoren abgebildet, für die aus heutiger Sicht eine Datenverfügbarkeit existiert.

Indikator	Einheit
I. Verbrauchsstrukturen / Energieverbrauch für die Wärmeversorgung	
Endenergieverbrauch für die Wärmeversorgung; aufgeschlüsselt nach Sektoren (Wohngebäude, Gewerbe, Industrie, öffentliche Liegenschaften)	MWh/a
Bestand Gas- und Ölheizungsanlagen	Anzahl
Installierte Wärmepumpen	Anzahl
Installierte Biomasseheizanlagen	Anzahl
II. Spezifischer Endenergieverbrauch für die Wärmeversorgung	
Endenergieverbrauch pro Einwohner	kWh/EW
Endenergieverbrauch pro Nutzfläche	kWh/m ²
III. Erneuerbare Energien	
Anteil erneuerbarer Energien an lokalem Wärmeverbrauch/-versorgung	%
Installation zentraler EE-Wärmeerzeuger	kW _{th}
Aufteilung installierter Wärmeerzeuger (z. B. Gas, Öl, Fernwärme, erneuerbare Energien, KWK-Anlagen)	%
IV. Netze	
Anteil an Erneuerbaren und Abwärme im Fernwärmemix	%
Länge der Transport- und Verteilleitungen in Gas- und Wärmenetzen	m
Biomethananteil im Gasnetzgebiet	%
Hausanschlüsse in Gas- und Wärmenetzen	Anzahl
Neue Wärmenetzleitung pro Jahr	m
Nutzung von Abwärme (Industrie, Rechenzentren, Abwasser)	kWh/a
V. Treibhausgas (THG)-Emissionen	
Gesamte THG-Emissionen aus der Wärmeversorgung	Tonnen THG
VI. Sonstige	
Anteil der sanierten Gebäude an der Gesamtzahl der Gebäude (Sanierungsrate)	%
Austausch Gas- und Ölheizungen	Anzahl pro Jahr

Tabelle 37: Indikatoren für das Controlling der KWP

Die Indikatoren bieten eine detaillierte Grundlage für die Analyse der Wärmeversorgungssituation und helfen bei der Identifikation bzw. Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung. Einige Indikatoren sind nicht unmittelbar aus verfügbaren Daten abzubilden, sondern bedürfen einer weiteren Datenverarbeitung, wie sie bspw. im Rahmen einer Energie- und THG-Bilanz durchgeführt wird. Grundsätzlich ist eine regelmäßige Fortschreibung der gesamtheitlichen Energie- und Treibhausgasbilanz zu empfehlen, aus der dann die meisten Indikatoren abgeleitet werden können. Sinnvollerweise ist das Controlling der KWP gemeinsam mit dem Controlling des integrierten Klimaschutzkonzeptes durchzuführen, da vielfach auf die gleichen Datenquellen zurückgegriffen wird.

Bei der Datenerhebung sollte auf eine Vergleichbarkeit geachtet werden. Methodische Änderungen sind zu dokumentieren.

7.3.2 „Bottom up“: Evaluierung von Einzelmaßnahmen

Auch wenn die übergeordnete Erfassung von Daten einen guten Gesamtüberblick vermittelt, kann sie nicht die Evaluierung und Steuerung einzelner Maßnahmen ersetzen. Hier kommt der Bottom-up-Ansatz zum Tragen. Einzelne Maßnahmen werden betrachtet, mit Indikatoren und einer Zeitschiene zur Erfolgsmessung versehen, eine Vorgehensweise zur Datenerhebung erarbeitet und anschließend wird während der Umsetzung über die Fortschrittsdokumentation eine Bewertung vorgenommen. In den Maßnahmenblättern sind maßnahmenspezifische Indikatoren vorgeschlagen.

Grundsätzlich kann zwischen zwei Arten von Maßnahmen unterschieden werden:

- **Quantitative Maßnahmen:** Diesen Maßnahmen können konkrete und leicht messbare Zielstellungen zugeordnet werden, z. B. THG-Emissionseinsparungen oder Ausbaugrade. Dies betrifft oft technische Maßnahmen, aber auch „weiche“ Maßnahmen wie bspw. Energieberatungen, deren Erfolg an einer nachträglichen Maßnahmenumsetzung gemessen werden kann.
- **Qualitative Maßnahmen:** Die Zielerreichung kann nicht oder nur sehr aufwendig mit Zahlen wie THG-Einsparungen hinterlegt werden. Diese Maßnahmen haben aber oft eine hohe Wirkungstiefe, da sie z. B. langfristig Verhaltens- oder Einstellungsänderungen hervorrufen oder sie die strategische Ausrichtung der Gemeinde ändern. Dementsprechend sollten bei der Planung der Maßnahmen (die zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht festgelegt sind) Indikatoren werden hinterlegt, die für die Gemeinde Birkenwerder wichtig und messbar sind, z. B. erreichte Teilnehmende oder Feedback von Teilnehmenden bei Öffentlichkeitsveranstaltungen, Abruf von Fördermitteln oder Angebote zur Energieberatung. Eine qualitative Maßnahme für die aktuelle Version der KWP Birkenwerder ist die Öffentlichkeitsarbeit.

Durch die Erfolgsmessung der Maßnahmenumsetzung kann nach Abschluss ihre Effektivität im Verhältnis zu eingesetzten Mitteln (Investitionen, personelle Ressourcen usw.) bewertet und bei zukünftigen, vergleichbaren Maßnahmen können ggf. nötige Anpassungen vorgenommen werden. Die Summe aller Maßnahmen des Bottom-up-Verfahrens bildet in der Regel einen Teil des tatsächlich erreichten Minderungspotenzials aus dem Top-down-Verfahren. Somit wird durch Anwendung des Top-down-Verfahrens ein Gesamtüberblick geschaffen.

Ein weiteres bedeutendes Element des Controllings stellt die Kommunikation dar. Erfolge und Misserfolge sollten transparent kommuniziert und dokumentiert werden. Nur so kann ermittelt werden, was Erfolgsfaktoren sind und wie laufende oder zukünftige Maßnahmen angepasst werden sollten, um einen größtmöglichen Erfolg zu haben. Dementsprechend wird empfohlen, in einem regelmäßigen Turnus (z. B. jährlich) einen Statusbericht zu erstellen und zu veröffentlichen, der die wesentlichen Erkenntnisse und Erfolge kommuniziert, relevante Akteure benennt und den Prozess erklärt und bewertet. Weiterhin werden so etwaige Verzögerungen oder Unstimmigkeiten während der Maßnahmenumsetzung kommuniziert, wie bspw. Budgeteinschränkungen, technische Herausforderungen oder andere externe Einflüsse. Es wird empfohlen, dass für die koordinierende Umsetzung der Wärmeplanung eingesetzte Personal als Querschnittsstelle mit der Berichterstattung zu betrauen. Damit diese erfolgreich stattfinden kann, muss im Vorhinein eine allgemein anerkannte Struktur geschaffen werden, die einen Informationsfluss und -austausch ermöglicht (vgl. Abschnitt 7.2: Verstetigungsstrategie). Hier gilt es, bei der Planung der Maßnahme bereits Zuständigkeiten und Ziele bzgl. der Kommunikation festzulegen.

8 Fazit

Die Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Birkenwerder zeigt einen klar strukturierten und methodisch fundierten Weg auf, um die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu gestalten. Ausgangspunkt der Planung war die Bestandsanalyse, in der der aktuelle Zustand der Wärmeversorgung umfassend erfasst wurde. Dabei wurden Gebäudestrukturen, Energieverbräuche, Heiztechnologien und Treibhausgasemissionen analysiert. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Wärmeversorgung derzeit noch stark auf fossilen Energieträgern basiert, wodurch ein erheblicher Handlungsbedarf für die Dekarbonisierung besteht.

Aufbauend darauf identifizierte die Potenzialanalyse die lokalen Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärmequellen. Birkenwerder verfügt insbesondere über ein großes Potenzial im Bereich der Solarenergie – sowohl auf Dachflächen als auch im Umfeld geeigneter Freiflächen. Ergänzend wurden Optionen für Geothermie, Umweltwärme und Biomasse betrachtet. Diese Analyse liefert die Grundlage, um wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Maßnahmenpakete abzuleiten und lokale Ressourcen optimal zu nutzen.

Die darauf aufbauenden Zielszenarien bilden die strategische Leitlinie für die Wärmewende. In Abstimmung mit der Gemeinde wurden zwei Szenarien entwickelt:

Szenario 1 basiert auf dem Standardkonzept der MaxSolar GmbH und sieht die Dekarbonisierung über klimaneutrale Wärmenetze vor. Szenario 2 knüpft an das Biomethankonzept des Gasnetzbetreibers an und setzt auf die Umstellung der Erdgasinfrastruktur auf Biomethan.

Beide Szenarien führen langfristig zur Treibhausgasneutralität, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der technologischen Infrastruktur und der Energiequellen. Der Vergleich zeigt, dass beide Wege technisch umsetzbar und wirtschaftlich tragfähig sind, wobei das Biomethanszenario eine stärkere Integration bestehender Gasnetze erlaubt. Im Rahmen der ersten Fortschreibung der Kommunalen Wärmeplanung soll die Umsetzung des Biomethankonzeptes evaluiert werden.

Auf Basis dieser Szenarien wurden in der Phase Maßnahmen und Umsetzungsstrategie konkrete Transformationspfade entwickelt. Der Maßnahmenkatalog umfasst sowohl technische Maßnahmen – etwa den Ausbau und die Dekarbonisierung von Wärmenetzen, die Nutzung von Abwärme und die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebestand – als auch begleitende Informations- und Beratungsangebote. Zudem werden Prioritäten, zeitliche Horizonte und Kostenrahmen festgelegt, um eine zielgerichtete und realistische Umsetzung zu ermöglichen.

Insgesamt zeigt das Fachgutachten, dass Birkenwerder über gute strukturelle und energetische Voraussetzungen verfügt, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Die Verbindung aus fundierter Bestandsanalyse, realistischen Potenzialbewertungen, zukunftsorientierten Zielszenarien und einem praxisnahen Maßnahmenplan schafft eine solide Grundlage für den Transformationsprozess. Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass die Umsetzung konsequent begleitet, regelmäßig überprüft und an neue technische und regulatorische Entwicklungen angepasst wird.

9 Ausblick – Fortschreibung Wärmeplan

Das WPG schreibt eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Wärmeplans spätestens alle fünf Jahr vor.

Dabei müssen nicht nur die Maßnahmen und deren Umsetzung kritisch hinterfragt, sondern auch die Bestands- und Potenzialanalyse (unter Berücksichtigung der bisherigen Erkenntnisse) sowie die Betrachtung des Zielszenarios aktualisiert werden. Zudem ist die Eignungsprüfung nach §14 Abs. 2 und 3 WPG für ausgeschlossene Gebiete laut Abs. 5 WPG erneut durchzuführen.

Im Hinblick auf die identifizierten Maßnahmen liegt der Fokus auf einem Plan-Ist-Vergleich. Bei den anderen Phasen der KWP steht hingegen die Berücksichtigung geänderter Rahmenbedingungen im Vordergrund. Somit sind Teilgebiete, deren zugeordnete Wärmeversorgung nur "wahrscheinlich geeignet" ist und Prüfgebiete besonders zu betrachten, wohingegen Gebiete mit gesicherter nachhaltiger Wärmeversorgung vernachlässigt werden können.

Weitere Teilziele bei der Fortschreibung sind das Schließen von Datenlücken sowie die Identifikation weiterer Potenziale, z. B. durch technische Weiterentwicklungen oder regulatorische Änderungen.

Insbesondere ist bei der ersten Fortschreibung der Kommunalen Wärmeplanung in Birkenwerder die Umsetzung des Biomethankonzept des Gasnetzbetreibers zu bewerten.

Auch wenn im Rahmen der Fortschreibung alle Phasen der KWP erneut durchlaufen werden müssen, ist, insbesondere aufgrund der dann vorhandenen Erfahrungen und der Fokussierung auf weniger Gebiete, ein deutlich geringerer Gesamtaufwand zu erwarten. Zur Unterstützung bei der Fortschreibung kann erneut ein Dienstleister beauftragt werden.

10 Quellenverzeichnis

[Q:1]	INFRA-Wärme, LBD-Beratungsgesellschaft mbH
[Q:2]	dvp.energy GmbH
[Q:3]	MaxSolar GmbH
[Q:4]	Statistische Ämter des Bundes und der Länder, vertreten durch das Statistische Bundesamt www.destatis.de
[Q:5]	BMWK, Importstrategie Wasserstoff, 2024
[Q:6]	vzbv, Stellungnahme zur Wärmeplanung, 2023
[Q:7]	QGIS Open Source
[Q:8]	Kehrbuchdaten
[Q:9]	KWW Halle
[Q:10]	Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG)
[Q:11]	dena - 2020/2023
[Q:12]	Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR)
[Q:13]	GeotIS (LIAG) Agemar et al., 2014a
[Q:14]	UBA, 2023
[Q:15]	Wärmenutzung aus Abwasser – Leitfaden für Inhaber, Betreiber und Planer von Abwasserreinigungsanlagen und Kanalisationen, Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz, Bern/Zürich 2004
[Q:16]	Energieportal Brandenburg
[Q:17]	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
[Q:18]	Marktstammdatenregister MaStR
[Q:19]	Geothermisches Informationssystem Deutschland, https://www.geotis.de/homepage/GeotIS-Startpage (Zugriff: 25.09.25)
[Q:20]	Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) §2 Begriffsbestimmung
[Q:21]	Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V. (FfE) – Wärmepumpen an Fließgewässern
[Q:22]	HYPAT – Globaler Wasserstoff-Potenzialatlas https://hypat.de/hypat-wAssets/docs/new/publikationen/HYPAT-Abschlussbericht.pdf (Zugriff: 02.10.2025)

[Q:23]	Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. https://www.vzbv.de/sites/default/files/2024-04/Stn%20vzbv_Konsultation%20BnetzA_Wasserstofffahrpl%C3%A4ne.pdf (Zugriff: 02.10.2025)
[Q:24]	Frick, M., Kranz, S., Norden, B., Bruhn, D., & Fuchs, S. (2022). Geothermal Resources and ATEs Potential of Mesozoic Reservoirs in the North German Basin. <i>Energies</i> , 15(6), 1980. https://doi.org/10.3390/en15061980
[Q:25]	https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2022/2022-06_DE_Gasverteilnetze/A-EW_291_Gasverteilnetze_WEB.pdf https://www.mvv.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/de/MVV_Studie_Zukunft_der_Gasnetze.pdf
[Q:26]	https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_node.html
[Q:27]	ffe.de/veroeffentlichungen/warum-ist-wasserstoff-in-der-praxis-teurer-als-bisher-in-oeffentlichen-berichten-haeufig-angenommen/
[Q:28]	https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2023/presseinfo-02-nachfrage-preise-wasserstoff-2045.html
[Q:29]	vgl. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft – LWF, 2022
[Q:50]	NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
[Q:51]	Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
[Q:52]	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) / Bundeswaldinventur
[Q:53]	Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel
[Q:54]	Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr https://www.planungshilfen.bayern.de/kapitel/fachliche-planungsvorgaben/energieversorgung-klimaschutz#pd-4maqSpmlNtfDH2G (Zugriff: 23.09.2025)
[Q:55]	https://egusphere.copernicus.org/preprints/2025/egusphere-2025-2483/ (Zugriff: 24.09.2025)
[Q:56]	Restriktionstabelle Windpotenzialgebiete
[Q:58]	Umweltverband Birkenwerder-Hohen Neuendorf e.V
[Q:59]	Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH. (2025). <i>Windkraftanlagen (Stromerzeugung)</i> . https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/ausbaustand/statistiken/windkraftanlagen (Zugriff: 03.11.2025 um 9:48 Uhr)
[Q:60]	Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH. (2025). <i>Bruttostromerzeugung nach Energieträgern</i> . https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/ausbaustand/monitoring-energiestrategie/umwandlungssektor/bruttostromerzeugung/bruttostromerzeugung-nach-energiestraegern (Zugriff: 03.11.2025 um 9:49 Uhr)
[Q:61]	Gemeinde Birkenwerder
[Q:62]	Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. (AGFW), Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW), Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). (2025). <i>Preisübersicht – Stichtag 01.10.2025</i> . https://www.waermepreise.info/download-archiv/ (Zugriff: 13.11.2025 um 10:58 Uhr)

[Q:63]	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. (2025). <i>Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)</i> . https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Waermenetze/Effiziente_Waermenetze/effiziente_waermenetze_node.html (Zugriff: 13.11.2025 um 11:02 Uhr)
[Q:64]	frontier economics

11 Anhang

11.1 Anhang 1: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Bestandsszenario 2024

	Sektor	Anteil an Gesamtenergiemenge [%]	Energiemenge Bestandsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tCO ₂ e/a]
Heizöl	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,37	300	80
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	7,56	6.200	1.600
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,01	80	20
Kohle	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,01	10	10
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,34	280	90
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Bio- masse	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,02	20	10
	Öffentlich	0,06	50	10
	Private Haushalte	0,80	660	30
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Erd- gas	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	7,80	6.400	1.500
	Öffentlich	6,71	5.500	1.300
	Private Haushalte	57,07	46.800	11.100
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	1,95	1.600	380

	Sektor	Anteil an Gesamt- energiemenge [%]	Energiemenge Be- standsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tco ₂ e/a]
Unbekannt	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	3,78	3.100	630
	Öffentlich	0,09	70	10
	Private Haushalte	12,93	10.600	2.100
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,22	180	40
Umwelt- wärme	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Strom	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Synthe- tische Gase	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Wärme- netz	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00

Tabelle 38: Energie- und Treibhausgasbilanz 2024 [Q:1]

11.2 Anhang 2: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Zielszenario 1 2045

	Sektor	Anteil an Gesamt- energiemenge [%]	Energiemenge Be- standsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tCO ₂ e/a]
Heizöl	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Kohle	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Bio- masse	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	2,82	2.000	80
	Öffentlich	0,17	120	10
	Private Haushalte	7,75	5.500	230
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,13	90	10
Erd- gas	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00

	Sektor	Anteil an Gesamt- energiemenge [%]	Energiemenge Be- standsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tco _{2e} /a]
Unbekannt	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Umwelt- wärme	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	3,66	2.600	120
	Öffentlich	0,04	30	10
	Private Haushalte	5,07	3.600	160
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,07	50	10
Strom	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Synthe- tische Gase	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Wärme- netz	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	6,62	4.700	90
	Öffentlich	7,61	5.400	100
	Private Haushalte	63,52	45.100	840
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	2,11	1.500	10

Tabelle 39: Energie- und Treibhausgasbilanz 2045 im Szenario 1 [Q:1]

11.3 Anhang 3: Übersichtstabelle Energie- und Treibhausgasbilanz – Zielszenario 2045

	Sektor	Anteil an Gesamt-energiemenge [%]	Energiemenge Bestandsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tCO ₂ e/a]
Heizöl	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Kohle	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Bio-masse	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	1,83	1.300	50
	Öffentlich	0,07	50	10
	Private Haushalte	2,25	1.600	70
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,20	140	10
Erd-gas	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00

	Sektor	Anteil an Gesamt-energiemenge [%]	Energiemenge Be-standsszenario [MWh/a]	CO ₂ -Emissionen [tco _{2e} /a]
Unbekannt	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Umwelt- wärme	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	2,96	2.100	90
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,01	10	10
Strom	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich	0,00	0,00	0,00
	Private Haushalte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,00	0,00	0,00
Biomethan	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	4,65	3.300	80
	Öffentlich	0,46	330	10
	Private Haushalte	58,17	41.300	980
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	0,42	300	10
Wärme- netz	Gewerbe, Handel, Dienstleistun- gen	3,80	2.700	50
	Öffentlich	7,18	5.100	100
	Private Haushalte	16,06	11.400	210
	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Industrie	1,69	1.200	20

Tabelle 40: Energie- und Treibhausgasbilanz 2045 im Szenario 2 [Q:1]